



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W M.ST. WARSZAWIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 31 grudnia 2019 r.

PRO.DRP.660.2577.2019.352971.19.BT

Ministerstwo Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej  
ul. Nowogrodzka 1/3/5  
00-513 Warszawa

MRPiPS



WARSZAWA  
KANCELARIA OGÓLNA  
7000 - 01 - 08 - 7-  
RPR 3527.2020

### WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej

Dotyczy zaopatrzenia w wodę na cele przeciwpożarowe do zewnętrznego gaszenia **rozbudowywanego Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego** zlokalizowanego przy **ul. Limanowskiego 23** w dzielnicy Mokotów w Warszawie.

Odpowiadając na pismo z dnia 18.12.2019 r. (pismo wpłynęło do Spółki w dniu 19.12.2019 r.), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje, że dostawa wody do ww. obiektu na cele przeciwpożarowe do zewnętrznego gaszenia będzie możliwa w ilości 20,0 dm<sup>3</sup>/s z hydrantów na istniejącym przewodzie wodociągowym DN 200 w ul. Limanowskiego.

Pozostałe warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej oraz dane techniczne wodociągowe wydane przy piśmie znak: PRO.DRP.669.4665.2019.281779.19.BT.AWi z dnia 04.11.2019 r. są nadal aktualne.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Biuro Administracyjne  
Data wpływu: 2020 - 01 - 13 - 40-  
L. dz. 4058/2020

Z-ca KIEROWNIKA  
DZIAŁU ROZWOJU I PROJEKTOWANIA

Grzegorz Męchota

#### Do wiadomości:

1. Archiwum II (21929)

#### WODOCIĄGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.  
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;  
[www.mpwik.com.pl](http://www.mpwik.com.pl)

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest  
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100,00 zł (wpłacony w całości)  
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

warszawska  
kranówka

Naturalnie TAK :)





MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W M.ST. WARSZAWIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 4 listopada 2019 r.

PRO.DRP.669.4665.2019.281779.19.BT.AWi

Ministerstwo Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej  
ul. Nowogrodzka 1/3/5  
00-513 Warszawa

## WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Dotyczy zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków bytowych i wód opadowych z **rozbudowywanego Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego** zlokalizowanego przy **ul. Limanowskiego 23** w dzielnicy Mokotów w Warszawie.

Odpowiadając na pismo z dnia 11.10.2019 r. (pismo wpłynęło do Spółki w dniu 16.10.2019 r.), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnośnie przyłączenia do:

### 1. Sieci wodociągowej

- a. Zaopatrzenie w wodę ww. zabudowy w ilości 1,0 dm<sup>3</sup>/s na cele socjalno - bytowe (dla planowych 382 użytkowników) oraz w ilości 3,0 dm<sup>3</sup>/s na cele przeciwpożarowe (do wewnętrznego gaszenia) będzie możliwe z istniejącego przewodu wodociągowego DN 200 w ul. Limanowskiego:
  - po zaprojektowaniu i wybudowaniu nowego przyłącza wodociągowego do obiektu albo
  - poprzez istniejące przyłącze wodociągowe na terenie nieruchomości, pod warunkiem sprawdzenia jego przepustowości w odniesieniu do aktualnych i projektowanych potrzeb zaopatrzenia w wodę istniejących i planowanych obiektów oraz parametrów wodomierzy.
- b. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe (do zewnętrznego gaszenia) będzie możliwa w ilości 10,0 dm<sup>3</sup>/s z hydrantów na ww. przewodzie wodociągowym.

### 2. Sieci kanalizacyjnej

- a. Odprowadzenie ścieków bytowych z ww. zabudowy będzie możliwe do istniejącego kanału sanitarnego Ø 0,30 m w ul. Limanowskiego po zaprojektowaniu, wybudowaniu i włączeniu do eksploatacji odcinka sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczających ulicy oraz przyłącza kanalizacyjnego do budynku.
- b. Odprowadzenie w ograniczonej ilości wód opadowych z terenu całej nieruchomości będzie możliwe do istniejącego kanału deszczowego Ø 0,40 m / Ø 0,50 m

## WODOCIĄGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.  
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;  
[www.mpwik.com.pl](http://www.mpwik.com.pl)

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100,00 zł (wplacony w całości)  
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

warszawska  
kranówka  
Naturalnie TAK :)



w ul. Limanowskiego lub  $\varnothing$  0,30 m w ul. Korczyńskiej po zaprojektowaniu i wybudowaniu przyłącza kanalizacji deszczowej.

- c. Maksymalna ilość wód opadowych odprowadzana z całej nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej nie może przekroczyć wartości 11 dm<sup>3</sup>/s. Większe ilości wód opadowych należy gromadzić w zbiorniku retencyjnym zaopatrzone w urządzenie ograniczające przepływ i odprowadzać w okresie pogody bezdeszczowej. Dopuszczamy także inne sposoby zagospodarowania nadmiaru wód opadowych.

### 3. Informacje inwestycyjne

- a. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. nie przewiduje budowy odcinka przewodu kanalizacyjnego w swoich planach inwestycyjnych.

### 4. Warunki dodatkowe

- a. Na nowe przyłącze wodociągowe albo modernizację istniejącego sposobu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenie ścieków bytowych i wód opadowych należy opracować dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostępnymi na stronie internetowej [www.mpwik.com.pl](http://www.mpwik.com.pl)) i w oparciu o załączone dane.
- b. Dokumentację techniczną należy uzgodnić w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
- c. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej w wysokości 0,25 MPa.
- d. Do dokumentacji należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan własności terenu, na którym zlokalizowana jest istniejąca i projektowana będzie projektowana zabudowa i projektowane uzbrojenie.
- e. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociągowym i sieci kanalizacyjnej należy sprawdzić w terenie.
- f. Istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej należy zlikwidować pod nadzorem Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MPWiK w m.st. Warszawie S.A., ul. Jagiellońska 65/67, Warszawa

Z-ca KIEROWNIKA  
DZIAŁU ROZWOJU I PROJEKTOWANIA


Grzegorz Piechota

### Do wiadomości:

1. Archiwum II (21929)


### Załączniki:

1. Dane techniczne wodociągowe
2. Dane techniczne kanalizacyjne

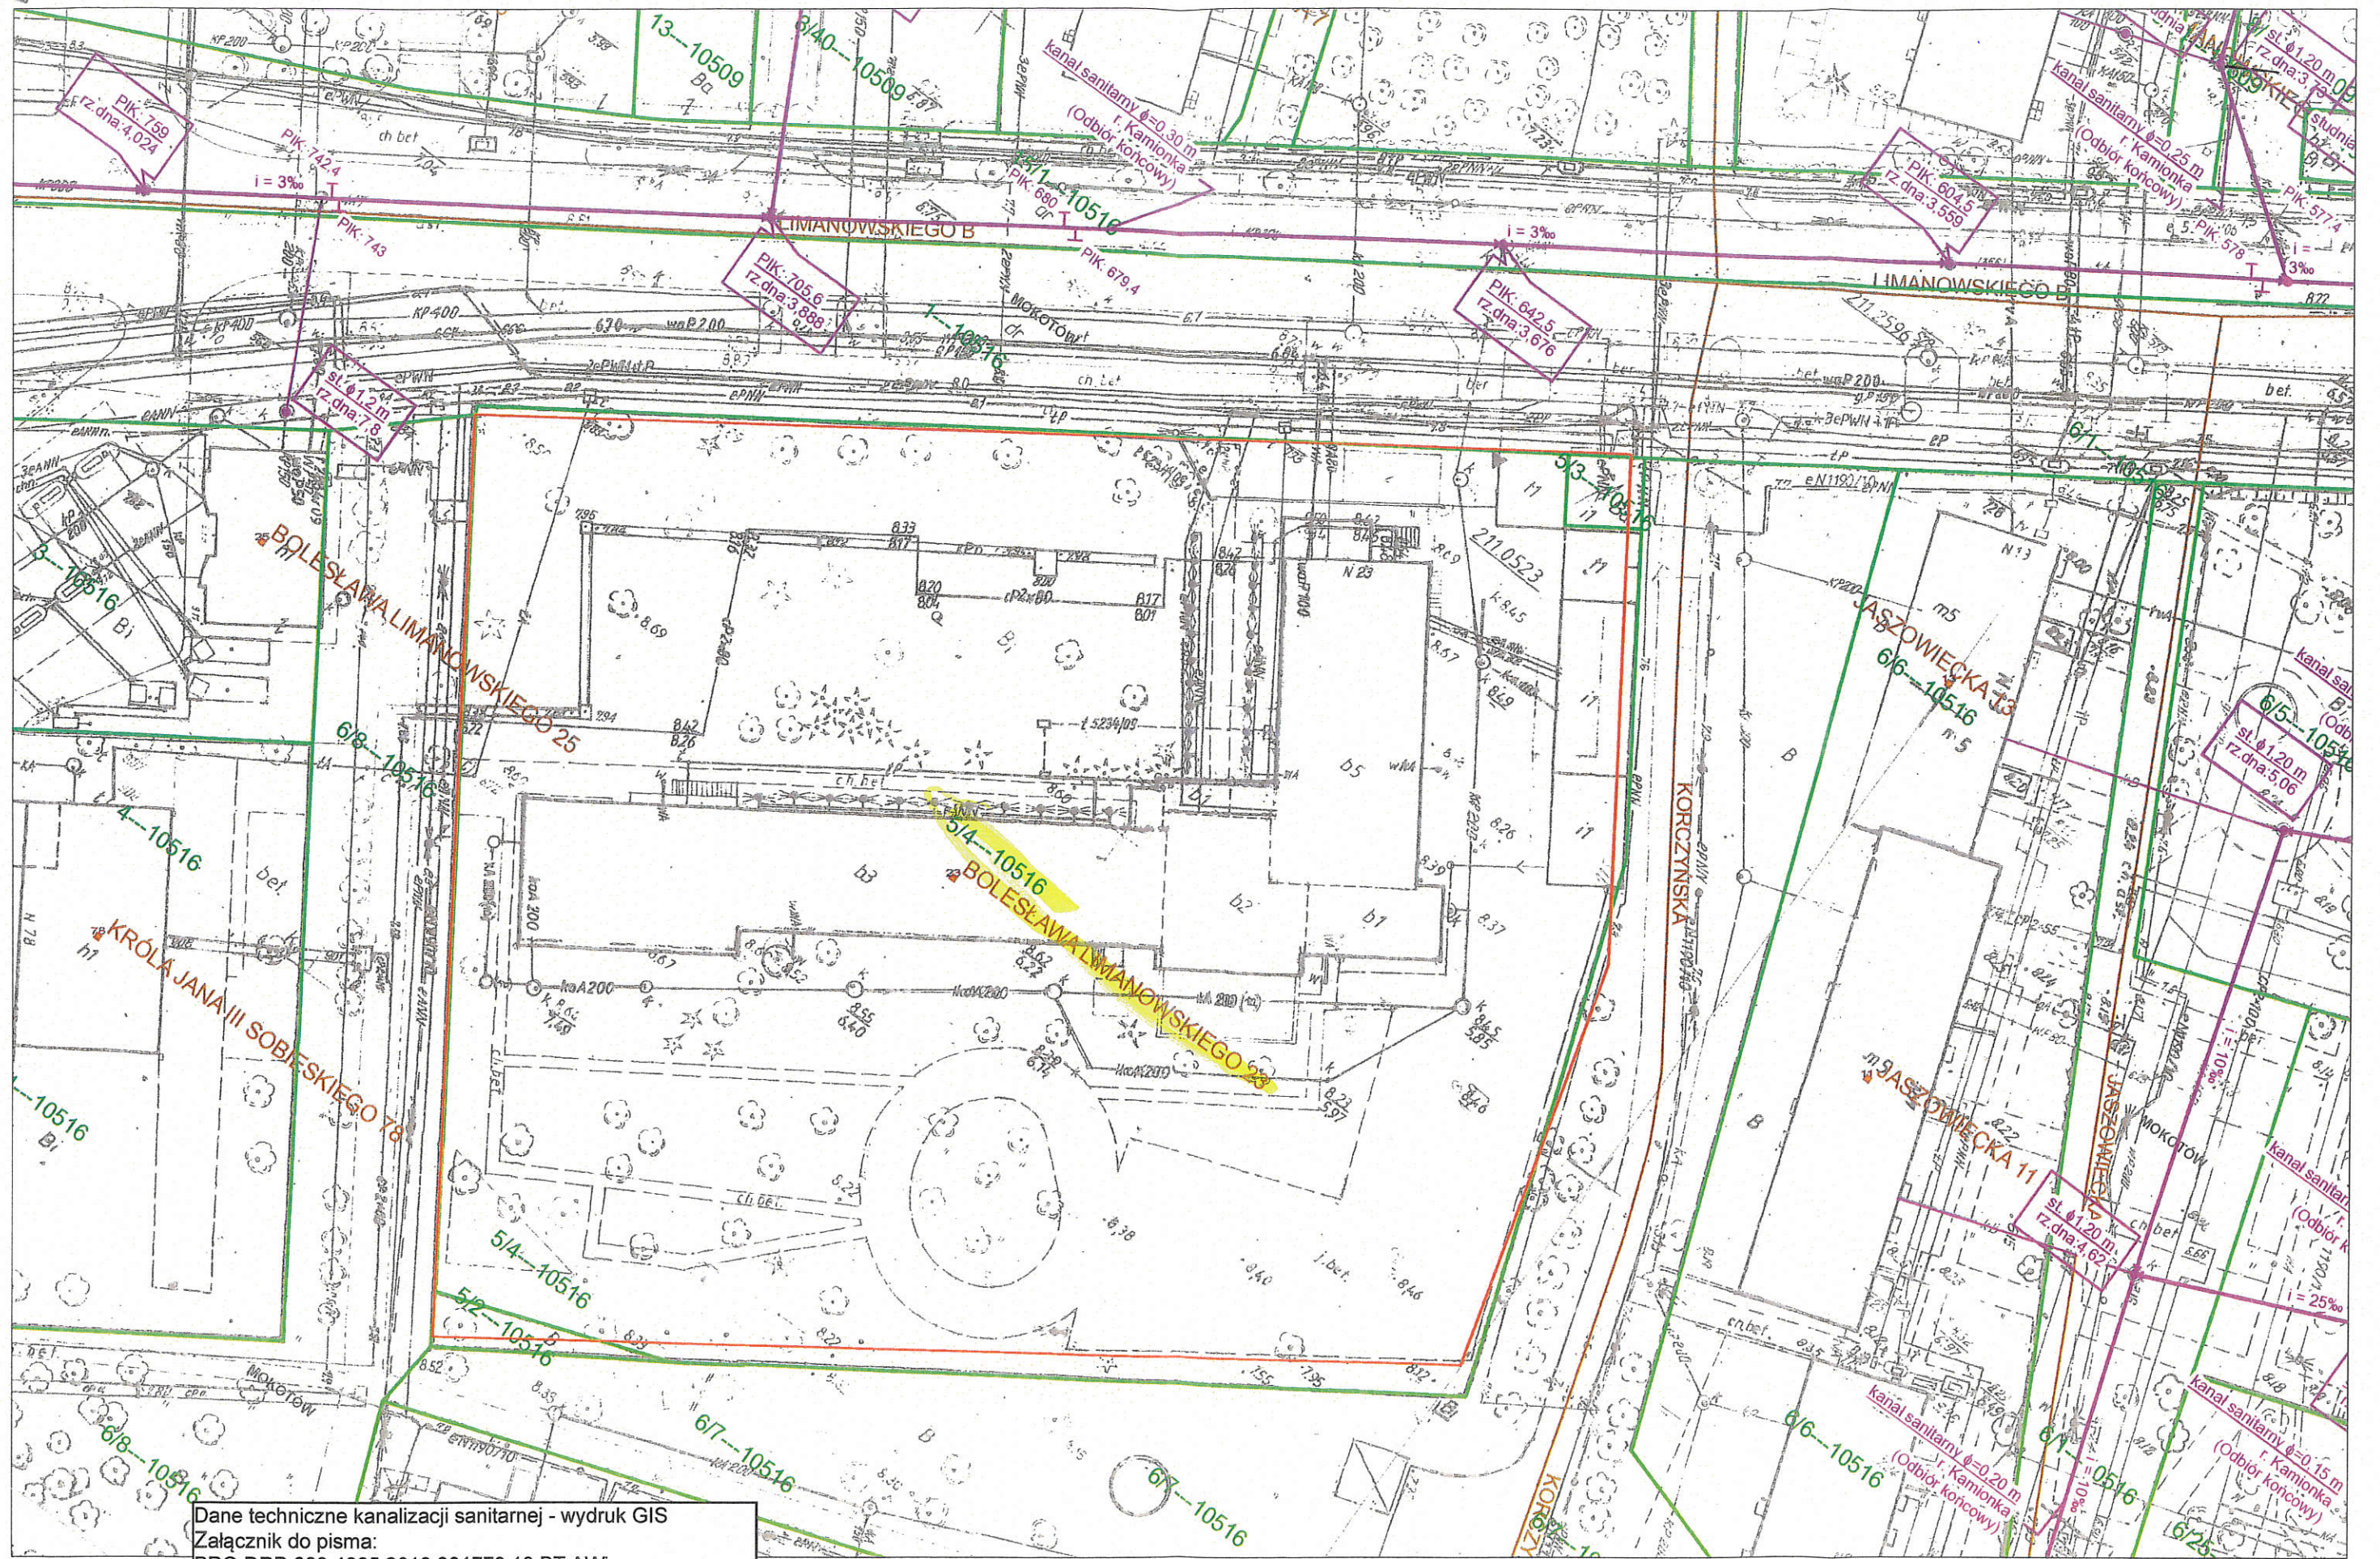

Dane techniczne kanalizacji sanitarnej - wydruk GIS  
 Załącznik do pisma:  
 PRO.DRP.669.4665.2019.281779.19.BT.AW1

STARSZY SPRACZYSTA  
*Włoszczyńska*  
 Agnieszka Włoszczyńska

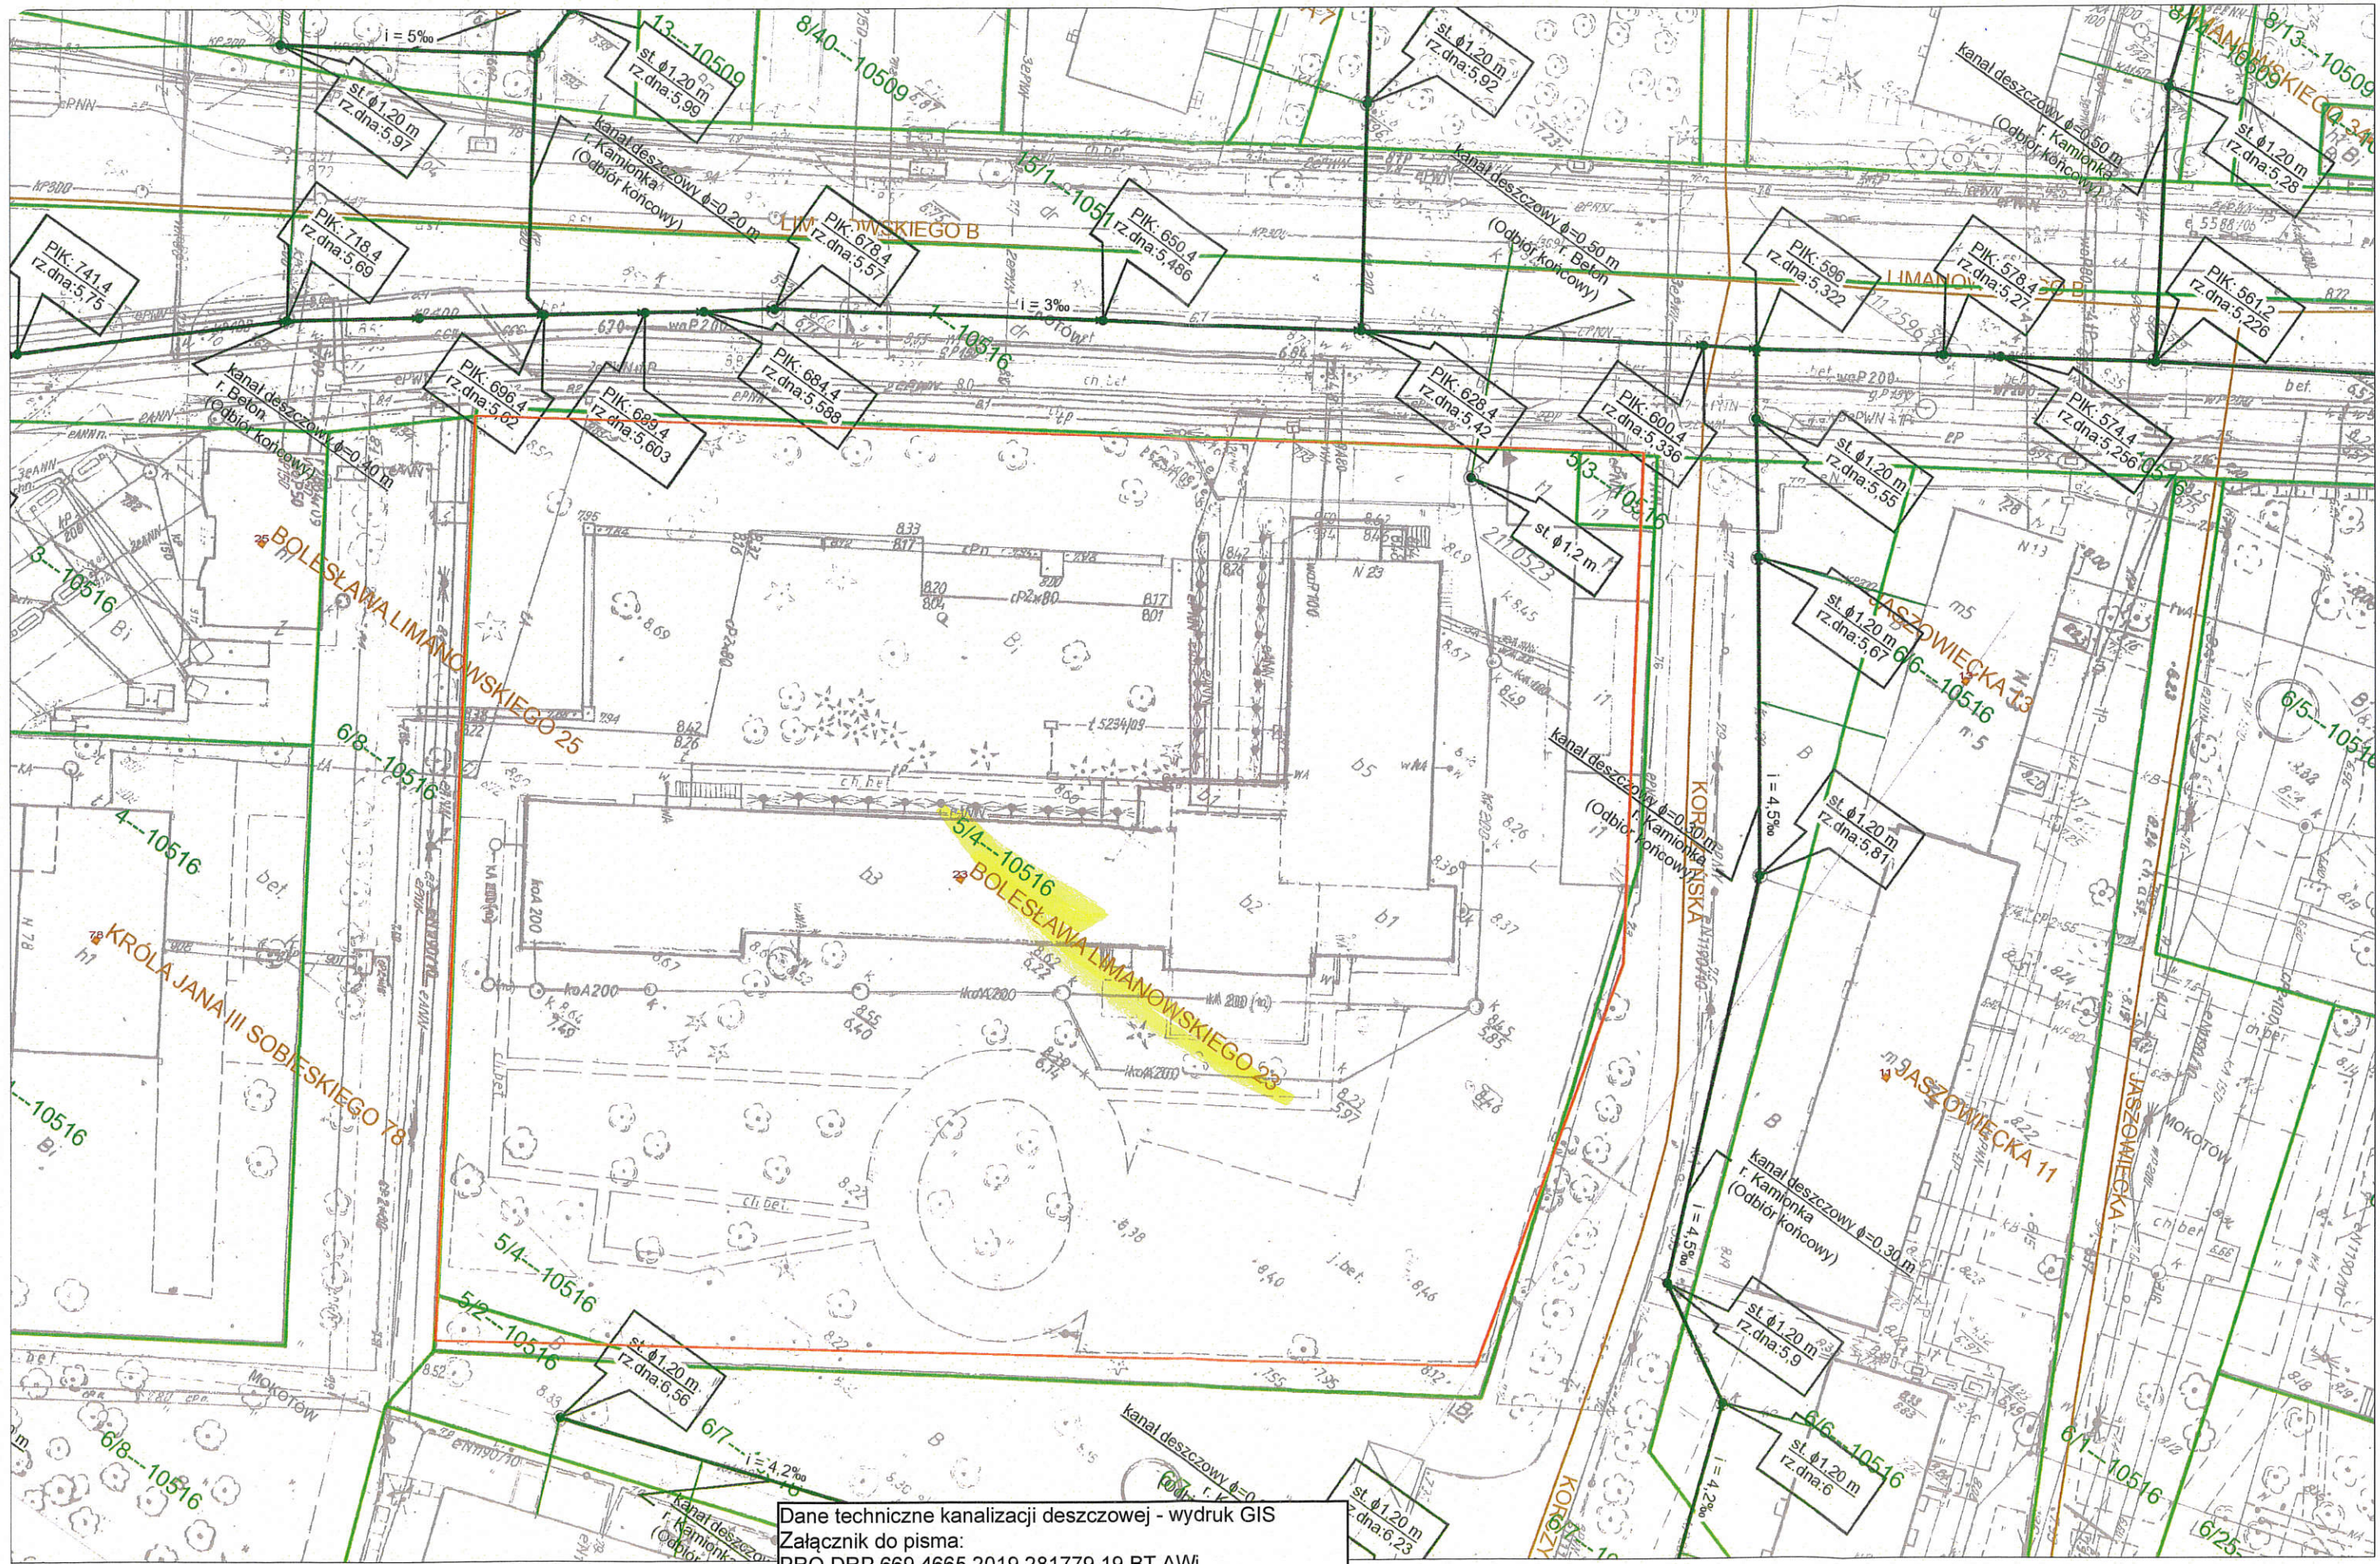

Dane techniczne kanalizacji deszczowej - wydruk GIS  
 Załącznik do pisma:  
 PRO.DRP.669.4665.2019.281779.19.BT.AW1

STARSZY SPECJALISTA  
*W. Wilkoszewska*  
 Agnieszka Wilkoszewska





MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W M.ST. WARSZAWIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 17 września 2020 r.

PRO.DWP.840.467.2020.248710.20.AWi

**Ministerstwo Rodziny  
Pracy i Polityki Społecznej  
ul. Nowogrodzka 1/3/5  
00-513 Warszawa**

Dotyczy odprowadzenia ścieków bytowych z rozbudowywanego budynku Centrum Partnerstwa „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego zlokalizowanego przy **ul. Limanowskiego 23** w dzielnicy Mokotów w Warszawie.

Odpowiadając na pismo z dnia 17.08.2020 r. oraz w nawiązaniu do naszego pisma z dnia 26.08.2020 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje, że przeprowadzona w terenie kontrola i wykonany monitoring przyłącza kanalizacyjnego do ww. nieruchomości (wybudowanego w 1966 r.) wykazała jego zły stan techniczny: pęknięcie w obwodzie rury, liczne przerosty salety, infiltrację wód gruntowych do wnętrza przyłącza.

W związku z powyższym, z uwagi na zły stan techniczny przyłącza kanalizacyjnego nie wyrażamy zgody na jego wykorzystanie w celu odprowadzenia ścieków bytowych z rozbudowywanego ww. budynku.

Odprowadzenie ścieków bytowych i wód opadowych z rozbudowywanego budynku należy realizować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi w piśmie znak PRO.DRP.669.4665.2019.281779.19.BT.AWi z dnia 4.11.2019 r.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z „Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, z późniejszymi zmianami, Art. 9 punkt 1 do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wód opadowych.

**Do wiadomości:**

1. Archiwum II (21929)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
DZIAŁU WARUNKÓW I UZGODNIEN  
PROJEKTÓW TECHNICZNYCH

Grzegorz Piechota

**WODOCIĄGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEŻĄCO**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.  
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;  
[www.mpwik.com.pl](http://www.mpwik.com.pl)

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest  
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100,00 zł (wpłacony w całości)  
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

warszawska  
kanówka

Naturalnie TAK :)





MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W M.ST. WARSZAWIE  
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 18 listopada 2020 r.

PRO.DWP.840.805.2020.314659.20.AGS

Ministerstwo Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej  
ul. Nowogrodzka 1/3/5  
00-513 Warszawa

### WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci kanalizacyjnej

Dotyczy odprowadzenia ścieków bytowych z **rozbudowywanego Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego** zlokalizowanego przy **ul. Limanowskiego 23** w dzielnicy Mokotów w Warszawie.

W ślad za pismem znak: PRO.DWP.840.805.2020.285720.20.AWi z dnia 21.10.2020 r. oraz w nawiązaniu do pism znak: PRO.DRP.669.4665.2019.281779.19.BT.AWi z dnia 4.11.2020 r. oraz PRO.DWP.840.467.2020.248710.20.AWi z dnia 17.09.2020 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje, że pod względem eksploatacyjnym nie widzimy przeciwwskazań do zaproponowanej przez Państwa renowacji istniejącego przykanalika kanalizacji sanitarnej do rozbudowywanego Centrum Partnerstwa Społecznego.

Informujemy, że dopuszczamy możliwość wykonania przez i na koszt wnioskującego renowacji omawianego przykanalika, z następującymi uwagami:

- ze względu na obecność wody gruntowej, przy doborze przeznaczanego do naprawy rękawa, należy uwzględnić jego rodzaj oraz sposób i czas jego utwardzania (nie widzimy przeciwwskazań do przedstawionego sposobu renowacji rękawem nasączonym żywicą epoksydową),
- zastosowanie ww. metody renowacji spowoduje zwężenie przykanalika, wobec czego należy wykonać obliczenia sprawdzające jego przepustowość w odniesieniu do aktualnych i projektowanych potrzeb przyłączonych obiektów.

#### Do wiadomości:

1. Archiwum II (21929)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
DZIAŁU WARUNKÓW I UZGODNIEŃ  
PROJEKTÓW TECHNICZNYCH

Grzegorz Piechota

#### WODOCIĄGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.  
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;  
[www.mpwik.com.pl](http://www.mpwik.com.pl)

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest  
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100,00 zł (wpłacony w całości)  
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

warszawska  
kr. anówka

Naturalnie TAK :)

