



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2  
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637  
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;  
<https://www.gov.pl/web/psse-ryki>

Ryki, dnia 01.07.2021 r.

ONS-HK.903.1.210.2021


**Komunikat Nr 1  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Rykach**

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  
WOLA ZADYBSKA**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach informuje, że w badaniach wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Wola Zadybska** stwierdzono **przekroczenie wartości parametrycznej manganu, żelaza oraz mętności.**

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

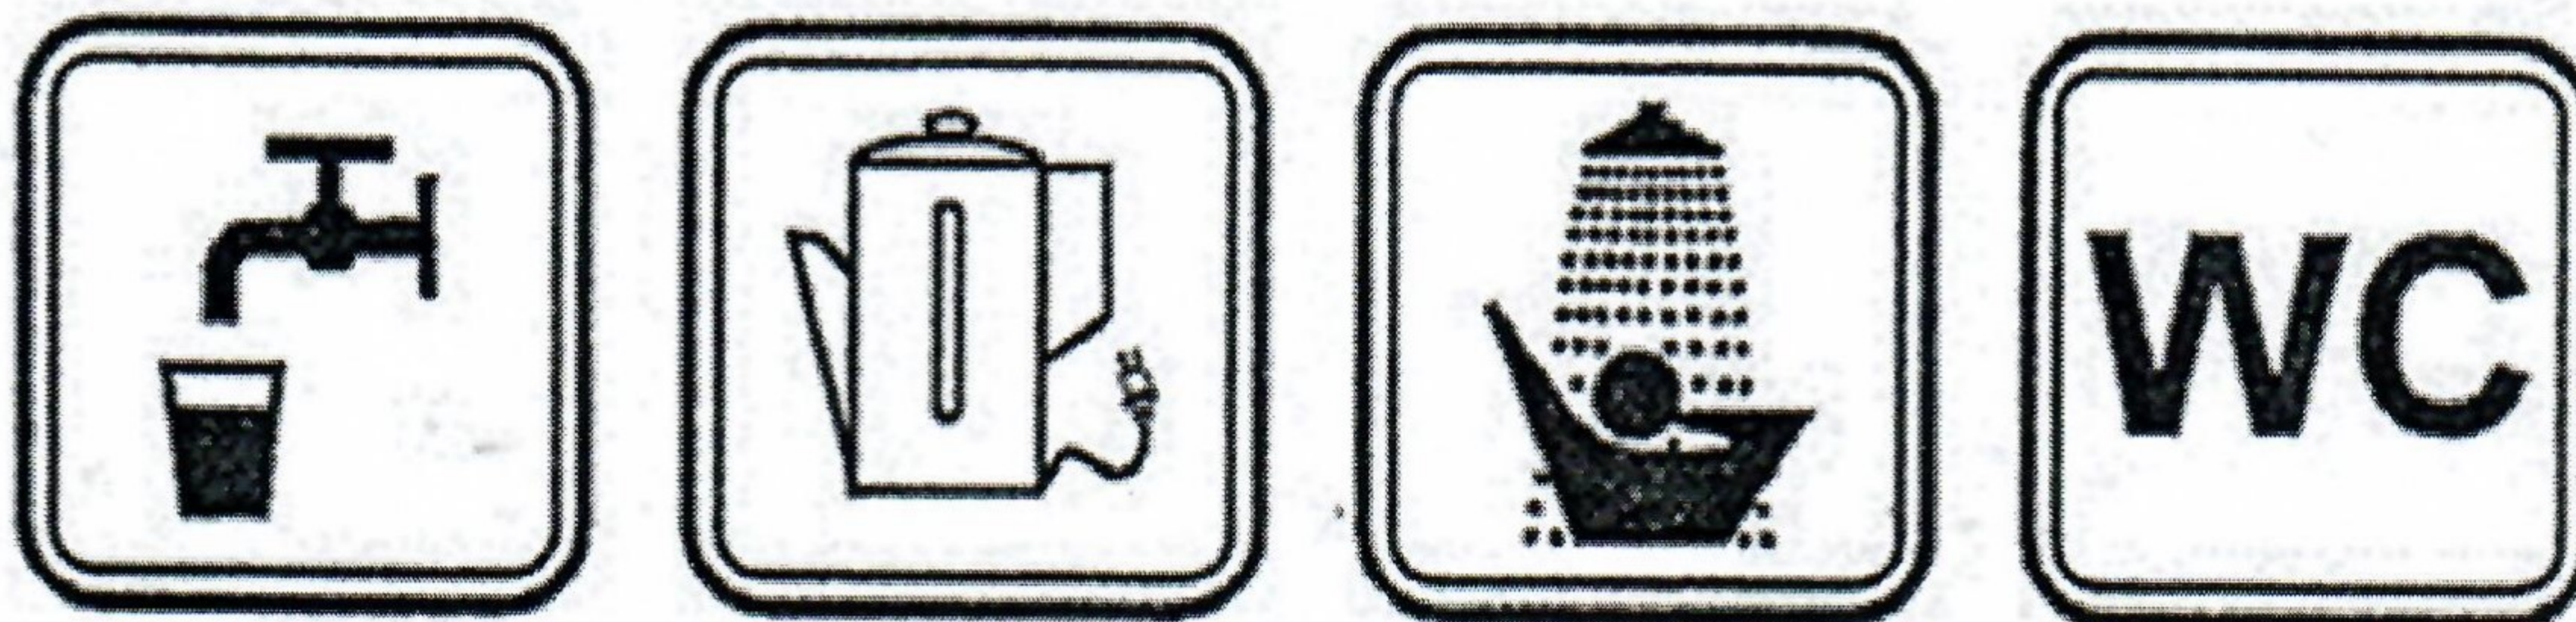

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Rykach

*Grażyna Rybak*