



Typ obudowy ZP-1

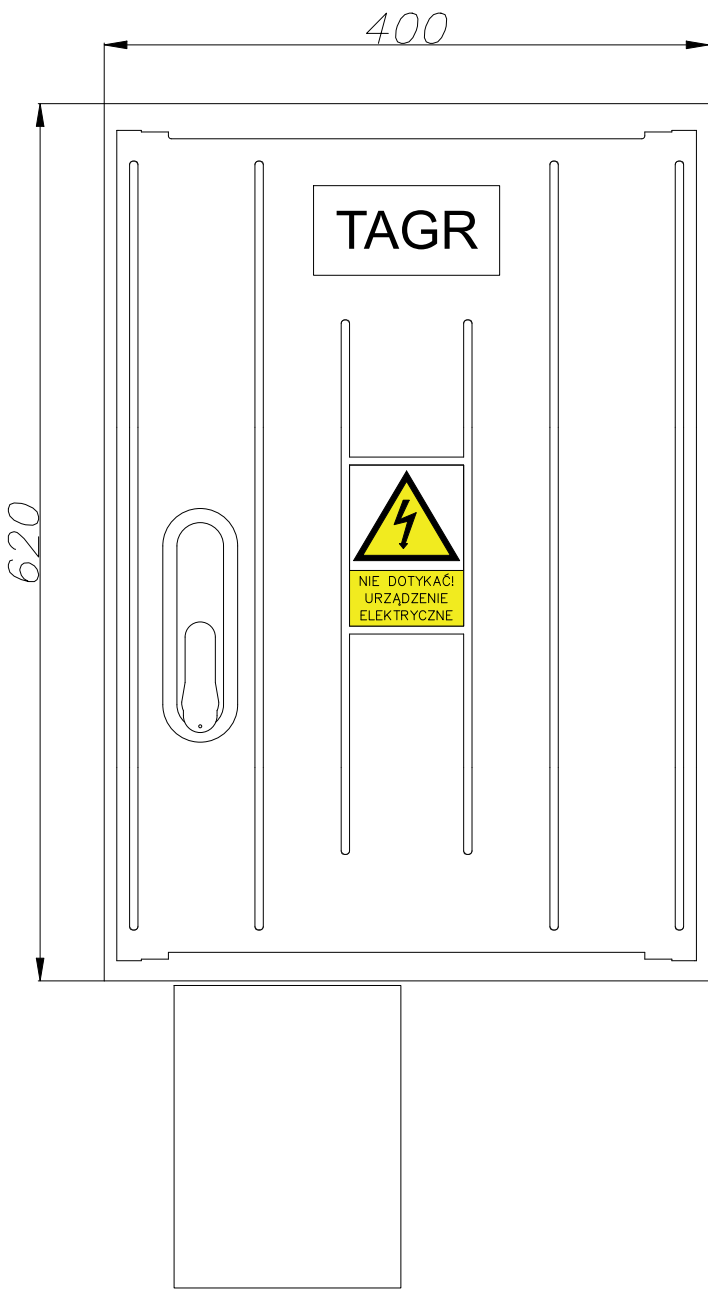

DANE TECHNICZNE:
Znamionowe napięcie izolacji 500V
Znamionowe napięcie pracy 230/400V
Znamionowy prąd ciągły 63A
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności II
Układ pracy TN

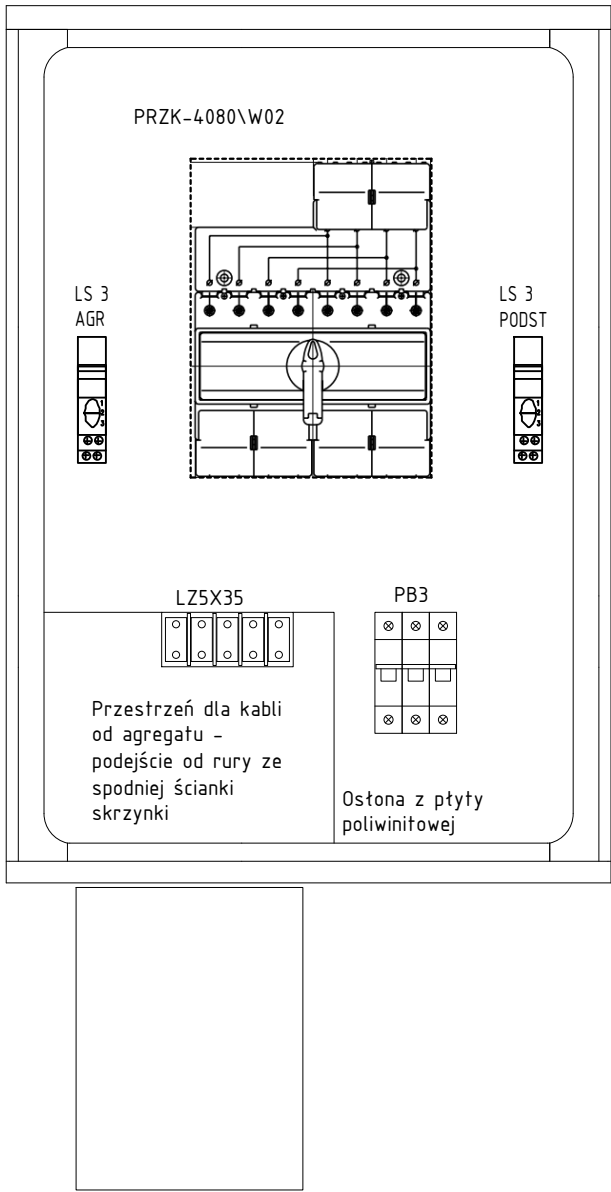

Puszka p/t 210x165x80-150mm
szara pokrywa
do wprowadzenia kabla od
tymczasowego agregatu do tablicy
co umożliwi zamknięcie drzwi

NAZWA INWESTYCJI:	Wykonanie instalacji elektrycznej dla awaryjnego przyłącza agregatu prądotwórczego w budynku Prokuratury Rejonowej w Mielcu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2		
ADRES/ NR DZIAŁEK:	ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 39-300 Mielec dz. nr 1722/2, 1722/3, 1723/4		
INWESTOR:	Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27 39-400 Tarnobrzeg		
FAZA:	Projekt wykonawczy		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	SKALA:	1:5
NAZWA RYSUNKU:	Widok tablicy TAGR		
NR. RYSUNKU:	E-3		
	NR UPRAWNIENIĘ:		PODPISY:
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Micał PDK/0243/POOE/13		
MIEJSC./DATA	Mielec, październik 2024 r.		
wszelkie prawa zastrzeżone			