



## DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE WYKONYWANIA DOKUMENTACJI ZABYTKÓW ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNYMI METODAMI NAZIEMNEJ REJESTRACJI CYFROWEJ

Niniejszy dokument zawiera zalecenia dotyczące podstawowych elementów składowych dokumentacji rysunkowej oraz parametry techniczne odwzorowania wraz z pożądanymi formatami plików dla sporządzania dokumentacji architektonicznych zabytkowych obiektów budownictwa drewnianego i murowanego za pomocą metod cyfrowych – metodą skaningu laserowego, fotogrametrii naziemnej oraz modelowania bryłowo – powierzchniowego (MESH).

### 1. SKANING LASEROWY I FOTOGRAMETRIA NAZIEMNA

a. Surowe dane, pozyskane w procesie inwentaryzacji, przekazywane do repozytorium:

- **chmura punktów** – model bazowy w rozdzielczości nie mniejszej niż 9 pkt / cm<sup>2</sup>, z zarejestrowanymi wartościami RGB i intensywności, w formacie natywnym urządzenia skanującego
- **zdjęcia fotogrametryczne** wraz z plikiem kalibracji użytej kamery
- **dane geodezyjne XYZ**, wraz z nawiązaniem do państwowego układu współrzędnych geodezyjnych PUWG'2000 w formacie .csv
- **fotografie** pozyskane zewnętrzną kamerą niometryczną do celów poglądowych oraz teksturowania w formacie TIFF

b. Opracowania powstałe na podstawie pozyskanych w procesie inwentaryzacji danych, przekazywane do repozytorium:

- **chmura punktów** - odfiltrowana, oczyszczona, zarejestrowana i zorientowana w układzie geodezyjnym państwowym PUWG'2000, zapisana w jednym z formatów: PTS, PTX, E57 wraz z dołączonym raportem złożenia w postaci pliku TXT
- **ortofotoplany** ścian, elewacji, polichromii, sufitów i podłóg w rozdzielczości nie niższej niż 2 mm /px w formacie TIFF wraz z plikiem georeferencji
- **rysunki elewacji** w skali 1:50 - 1:10, zależnie od charakteru opracowania, w formacie DWG i PDF. Rysunki elewacji powinny przedstawiać widoki wszystkich ścian w obiekcie. W obiektach o skomplikowanej bryle widoki ścian „zasłanianych” przez inne elementy budynku powinny być wrysowane na odpowiednich przekrojach. Istotne jest aby na elewacjach oznaczone były wszelkie ubytki, uszkodzenia, pęknięcia czy zawilgocenia murów. Niekiedy wskazane jest wykonanie osobnego rysunku pokazującego ubytki. Na rysunkach elewacji wrysowane



powinny być (przynajmniej fragmentarycznie) widoczne elementy budowlane: cegły, kamienie, elementy pokrycia dachowego itp.

- **przekroje i rzuty budynku, kondygnacji**, zależnie od charakteru opracowania, w skali 1:50 - 1:20 (w uzasadnionych przypadkach 1:100), w formacie DWG i PDF. Dla zabytków zakres opracowania powinien obejmować wszystkie kondygnacje, więźbę dachową i rzut dachu. Poziom przekrojów poziomych powinien być poprowadzony na wysokości metra nad posadzką, ale dopuszczalne są niewielkie odstępstwa w celu pokazania jak najpełniejszego obrazu wszystkich elementów obiektu i wyposażenia.
- **plan sytuacyjno-wysokościowy**, w formacie DWG i PDF, zawierający: rzut (rzut dachu lub obrys zewnętrzny w poziomie parteru budynku) wraz z elementami otoczenia, oznaczenie charakterystycznych poziomów (przy wejściach do obiektu), najbliższe sąsiadujące objekty oraz ukształtowanie terenu. Wykonywany na bazie aktualnej mapy geodezyjnej

## 2. MODELOWANIE BRYŁOWO – POWIERZCHNIOWE (MESH)

- a. **Model podstawowy (MESH) złożony z poligonów trójkątnych** opracowany bezpośrednio z chmury
  - Dokładność 4 mm, rozdzielczość powierzchni płaskich modelu do 2 cm, detal architektoniczny z rozdzielczością do 6 mm przy zachowaniu dokładności.
  - Model o strukturze zamkniętej, bez wadliwych, podwójnych trójkątów bądź wierzchołków oraz odkrytych lub podwójnych krawędzi. Ostateczne opracowanie powinno umożliwiać wydruk 3D bez dokonywania dodatkowych czynności na modelu.
  - Tekstura modelu powinna zawierać obraz(y) w nieskompresowanym formacie (TIFF, TGA, PNG) o rozdzielczości min. 2048 x 2048 pikseli. Możliwe jest podzielenie tekstur na mniejsze obszary dla modelu. Każda tekstura musi mieć własne, nazwane koordynaty UV.
- b. **Model (MESH) opracowany metodą retopologii** (gdzie bazą są modele podstawowe MESH o poligonach trójkątnych lub chmura punktów a produktem końcowym uporządkowane siatki poligonów czworobocznych)
  - Dokładność wykonania modelu tą metodą powinna uwzględniać konstrukcję i detale obiektu i zawierać się w przedziale 6 – 8 mm.
  - Rozdzielczość powierzchni płaskich powinna uwzględniać bazową dokładność i mieścić się w przedziale 6 - 50 mm uwzględniając krzywizny płaszczyzn. Rozdzielczość detalu architektonicznego powinna mieścić w przedziale 6 - 10mm. Końcowy model powinien być wyczyszczony z podwójnych lub nieprawidłowych elementów. Ostateczne opracowanie powinno umożliwiać wydruk 3D bez dokonywania dodatkowych czynności na modelu.




- Tekstura modelu powinna zawierać obraz(y) w nieskompresowanym formacie (TIFF, TGA, PNG) o rozdzielczości min. 2048 x 2048 pikseli. Możliwe jest podzielenie tekstur na mniejsze obszary dla modelu. Każda tekstura musi mieć własne nazwane koordynaty UV.
- c. **Tworzenie modeli konstrukcyjnych do potrzeb analitycznych** powinno odpowiadać założeniom na potrzeby których robiony jest dany model. W strategicznych dla modelu elementach konstrukcji należy zachować dokładność do 4 mm. Rozdzielczość uzależniona jest od potrzeb jednak nie mniejsza niż 8 mm. Wyniki analiz mogą być eksportowane jako tekstury z koordynatami UV, ortofotoplany, lub zostać przeniesione na siatkę modelu (kolor wierzchołków).
- d. **Modele poglądowe (MESH)** więźby dachowej, szkieletu konstrukcji (powstałe na bazie modeli podstawowych bądź poddanych procesowi retopologii)
- Dokładność nie mniejsza niż 6 mm i rozdzielczość nie mniejsza niż 10 mm. Model powinien odzwierciedlać detale konstrukcyjne oraz materiał z jakiej wykonano dany obiekt. Końcowy model powinien być wyczyszczony z podwójnych lub nieprawidłowych elementów. Model powinien umożliwiać wydruk 3D bez dokonywania dodatkowych czynności na modelu.
  - Tekstura modelu powinna zawierać obraz w nieskompresowanym formacie (TIFF, TGA, PNG) o wielkości w przedziale 2048-16384 pikseli. Możliwe jest podzielenie tekstur na mniejsze obszary dla modelu. Każda tekstura musi mieć własne nazwane koordynaty UV.
- e. **Model MESH do celów prezentacyjnych**, multimedialnych i udostępniania w sieci web
- Wykonane zarówno z poligonów trójkątnych jak i czworobocznych. Dokładność tych modeli powinna zawierać się w przedziale 8-12 mm i rozdzielczość nie powinna być mniejsza niż 50 mm. Zaleca się również stworzenie wersji uproszczonej w rozdzielczości zawierającej się w przedziale 50 - 150 mm z dokładnością nie mniejszą niż 20 mm. Możliwe jest uproszczenie siatki poligonów i zmniejszenie ich ilości w celu osiągnięcia optymalnych parametrów wyświetlania i renderingu.
- f. **Preferowany format modeli** to OBJ lub FBX
- g. Możliwe jest użycie modeli NURBS, aczkolwiek wymagane jest przekonwertowanie ich na model MESH a także wyeksportowanie do formatów IGES lub STEP. Pliki NURBS muszą być zespolone z najwyższą tolerancją bez odkrytych krawędzi.

### 3. PREFEROWANE NOŚNIKI ORAZ SCHEMAT ZDEPONOWANIA DANYCH

- a. Przekazanie materiałów do NID powinno nastąpić na nośnikach:
- Dysk przenośny z interfejsem USB (2.0, 3.0 lub nowszym) z systemem plików NTFS (rekomendowany), exFAT bądź FAT32.



- Pamięć typu FLASH z interfejsem USB (2.0, 3.0 lub nowszym) z systemem plików NTFS (rekomendowany) , exFAT bądź FAT32.
  - Dysk sieciowy typu NAS z interfejsem Ethernet. W takim przypadku konieczne jest podanie konfiguracji interfejsu i konta dostępowego administratora
  - Inne formy przekazywania materiałów muszą być konsultowane z NID.
- b. Schemat zdeponowania danych na nośniku w poszczególnych katalogach powinien być następujący:

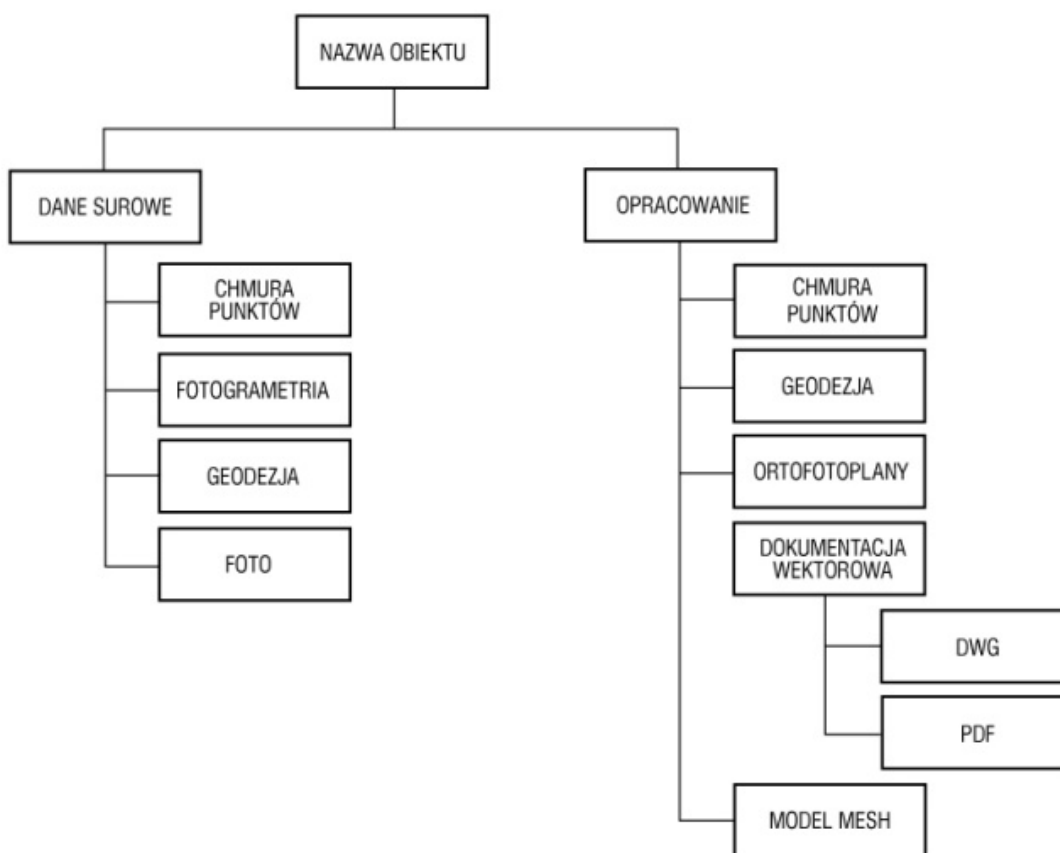

#### 4. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE OZNACZEŃ I ZAKRESU OPRACOWAŃ RYSUNKOWYCH

- a. Oznaczenia: każde pomieszczenie opisane numerem własnym, numerem kondygnacji, funkcją, powierzchnią, wysokością oraz rodzajem posadzki. Dodatkowo na wszystkich rzutach należy oznaczyć płaszczyzny przekrojów.



- b. Wymiarowanie powinno określać długość i szerokość pomieszczeń, przekątne, wymiary odcinkowe, grubości ścian. Oznaczyć należy charakterystyczne poziomy, wysokość pomieszczeń (w pomieszczeniach sklepionych wysokość w strzałce sklepienia oraz wysokość oparcia podstawy sklepienia), wysokość parapetów oraz światła otworów.
- c. Na rysunkach rzutów powinny być wrysowane, z dokładnością odpowiednią do przyjętej skali, wszystkie widoczne elementy takie jak:
- wnęki
  - uskoki w grubości ścian
  - zrzutowanie sklepień z elementami ich konstrukcji i dekoracji sztukatorskiej
  - zrzutowanie stropów z belkami stropowymi czy dekoracją sztukatorską (dla lepszej czytelności prezentacji może być wykonane na osobnym rysunku)
  - rysunek posadzki zaznaczony fragmentarycznie w miejscach charakterystycznych
  - różnice poziomów posadzki
  - stolarka okienna (zaznaczana schematycznie z pokazaniem typu i ewentualnie sposobu otwierania)
  - stolarka drzwiowa (ze schematycznym oznaczeniem typu i kierunku otwierania)
  - w obiektach architektury drewnianej, stolarka okienna i drzwiowa wrysowana szczegółowo z rozbiciem na poszczególne elementy
  - teren przylegający do obiektu: nawierzchnie, schody (z oznaczeniem kierunku), tarasy, balustrady, opaski itp.
  - mała architektura związana z obiektem architektonicznym
  - stałe wyposażenie wrysowane w czytelnym dla docelowej skali rysunku stopniu szczegółowości
- d. Przekroje podłużne i poprzeczne obiektu poprowadzone przez charakterystyczne elementy obiektu (komunikacja pionowa, otwory okienne i drzwiowe, różnice w poziomach) powinny ukazywać możliwie najpełniejszy obraz budynku. Koniecznym jest jednak wykonanie minimum 2 przekrojów o prostopadłym do siebie kierunku. W celu pełniejszej identyfikacji obiektu można stosować łamane linie przekroju.
- e. Na przekrojach należy oznaczyć poziomy za pomocą kot wysokościowych z rzędną bezwzględną (lub odniesioną do założonego poziomu porównawczego). Przekroje powinny być uzupełnione widokami ścian z pokazaniem stałego wyposażenia.