




| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|------------|---------------|-----------------------------|---------|---------|------|
| Opis | Rezerwa | Rezerwa Zasilanie układu grzewczego agregatu | Oświetlenie zewnętrzne Sekcja 1 | Oświetlenie zewnętrzne Sekcja 2 | Oświetlenie zewnętrzne Sekcja 3 | Suszarka | Pralnica | | | | |
| Pomieszczenie | | | | | | 1.20 | 1.20 | | | | |
| Moc, liczba | | | | | | | | | | | |
| Przewód, kabel | | | YDY żo 5x2,5 | YDY żo 5x2,5 | YAKXS 5x16 | YDYżo 5x10 | YDYżo 5x4 | | | | |
| Nr obwodu | RR1/F01 | RR1/F02 | RR1/F03 | RR1/F04 | RR1/F05 | RR1/F06 | RR1/F07 | | | | |
| ELIN Arkadiusz Miszkiewicz 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Przyjaźni 113 tel. +48774036102 | | | | | | | | | | | |
| Data | 10.2023 | Obiekt i adres Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 47-223, Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 33 | | | Opis Rozdzielnica RR1 CZĘŚĆ TECHNICZNO-BIUROWA Schemat zasadniczy | | Projekt | Faza | Nr rys. | Rewizja | |
| Projektant | A. Pietrzykowski | | | | | | | PT | E-06.1 | 00 | - |
| Sprawdził | A. Klimowicz | | | | | | | | | | |
| Podpis | Opracował | | | | | | D. Olechowski | Arkusz nr / Ilość arkuszy : | | | 6/19 |

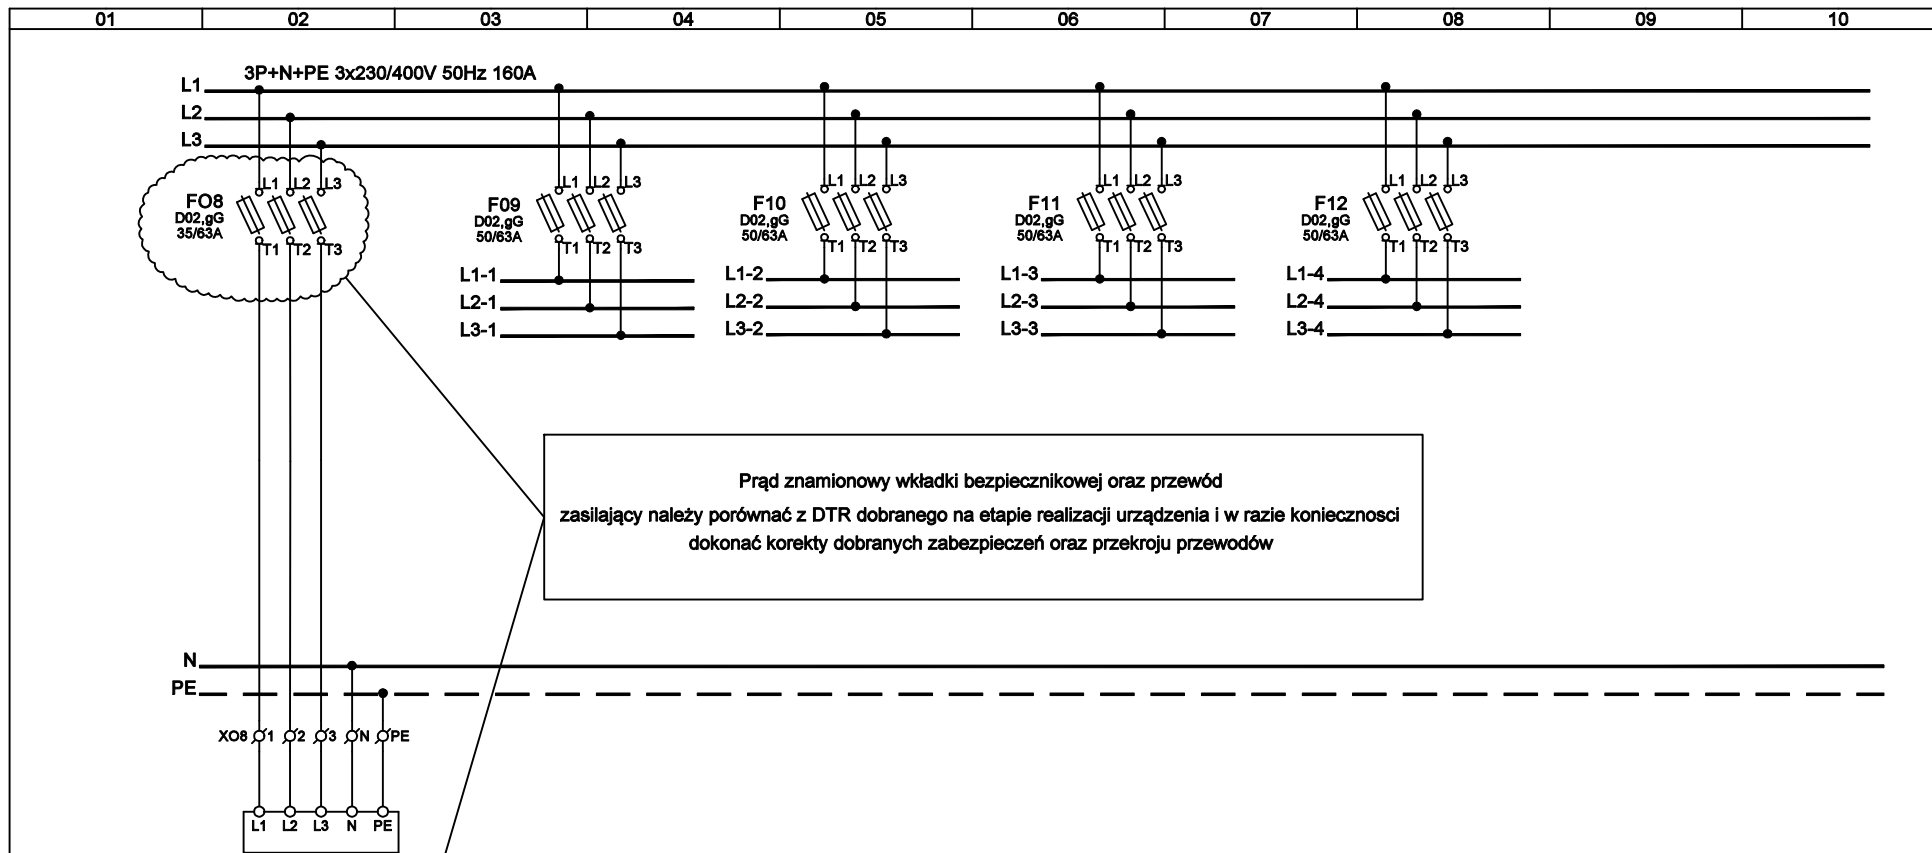


| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|----|------|---------|---------|----|------|
| Opis | Rezerwa na korycie Zasilanie pieca sauny | Dobezpieczenie aparatury oświetlenia | Dobezpieczenie aparatury gniazd wtykowych i urządzeń | Dobezpieczenie aparatury siły i gniazd wtykowych | Dobezpieczenie aparatury urządzeń wentylacji | | | | | | | | |
| Pomieszczenie | 1.8 | | | | | | | | | | | | |
| Moc, liczba | | | | | | | | | | | | | |
| Przewód, kabel | YDYżo 5x10 | | | | | | | | | | | | |
| Nr obwodu | RR1/F08 | RR1/F09 | RR1/F10 | RR1/F11 | RR1/F12 | | | | | | | | |
| ELIN Arkadiusz Miszkiewicz 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Przyjaźni 113 tel. +48774036102 | | | | | | | | | | | | | |
| | Data | 10.2023 | Objekt i adres | | Opis | | Projekt | | Faza | Nr rys. | Rewizja | | |
| | Projektant | A. Pietrzykowski | Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | | Rozdzielnica RR1 | | | | | | 00 | - | |
| | Sprawdził | A. Klimowicz | 47-223, Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 33 | | CZĘŚĆ TECHNICZNO-BIUROWA | | | PT | | E-06.1 | | | |
| Podpis | Opracował | D. Olechowski | | | Schemat zasadniczy | | Arkusz nr / Ilość arkuszy : | | | | 7/19 | Nr | Data |

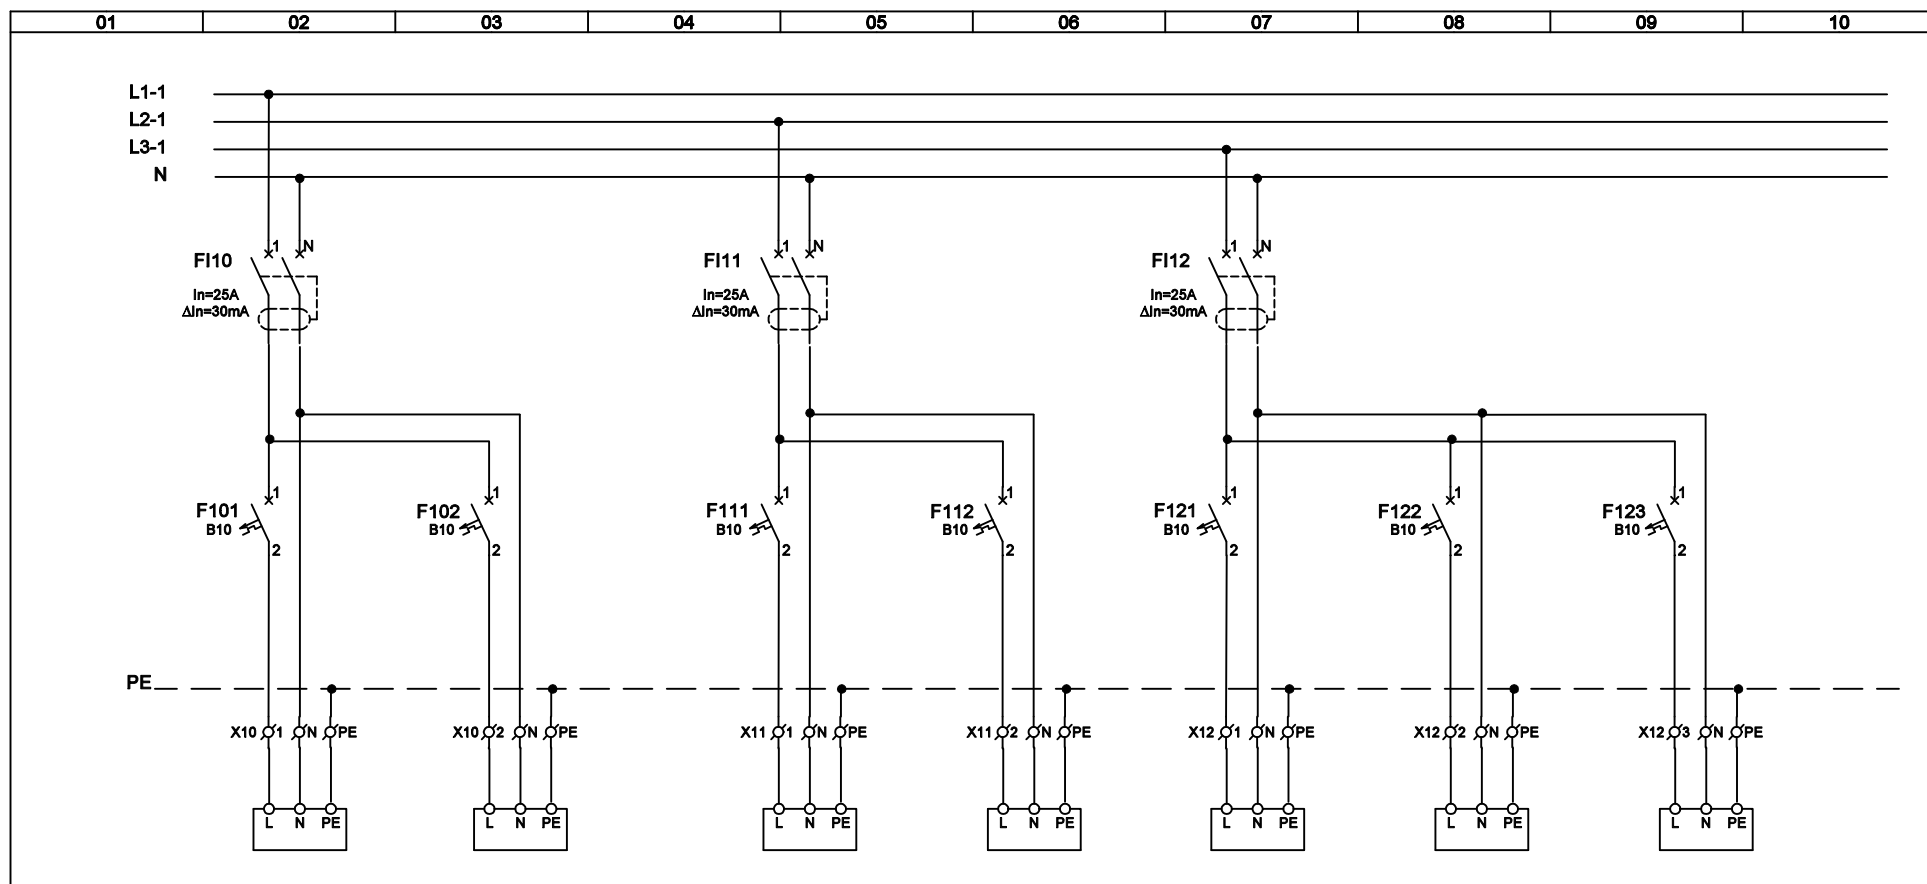


| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|------|---------|---------|----|
| Opis | Oświetlenie | Oświetlenie | Oświetlenie | Oświetlenie | Oświetlenie | Oświetlenie | Oświetlenie | | | | |
| Pomieszczenie | Pomieszczenie 1.2 | Pomieszczenie 1.3 | Pomieszczenie 1.11 | Pomieszczenie 1.12+1.13+1.14+1.16 | Pomieszczenie 1.1 | Pomieszczenie 1.8 | Pomieszczenie 1.18 | | | | |
| Moc, liczba | | | | | | | | | | | |
| Przewód, kabel | YDYżo 3x1,5 | YDYżo 3x1,5 | YDYżo 3x1,5 | YDYżo 3x1,5 | YDYżo 3x1,5 | YDYżo 3x1,5 | YDYżo 3x1,5 | | | | |
| Nr obwodu | RR1/F101 | RR1/F102 | RR1/F111 | RR1/F112 | RR1/F121 | RR1/F122 | RR1/F123 | | | | |
| ELIN Arkadiusz Miszkiewicz 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Przyjaźni 113 tel. +48774036102 | | | | | | | | | | | |
| Data | 10.2023 | Obiekt i adres Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 47-223, Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 33 | | | Opis Rozdzielnica RR1 CZĘŚĆ TECHNICZNO-BIUROWA Schemat zasadniczy | | Projekt | Faza | Nr rys. | Rewizja | |
| Projektant | A. Pietrzykowski | | | | | | | PT | E-06.1 | 00 | - |
| Sprawdził | A. Klimowicz | | | | | | | | | | |
| Podpis | Opracował D. Olechowski | | | | | | Arkusz nr / Ilość arkuszy : 8/19 | | | | Nr |

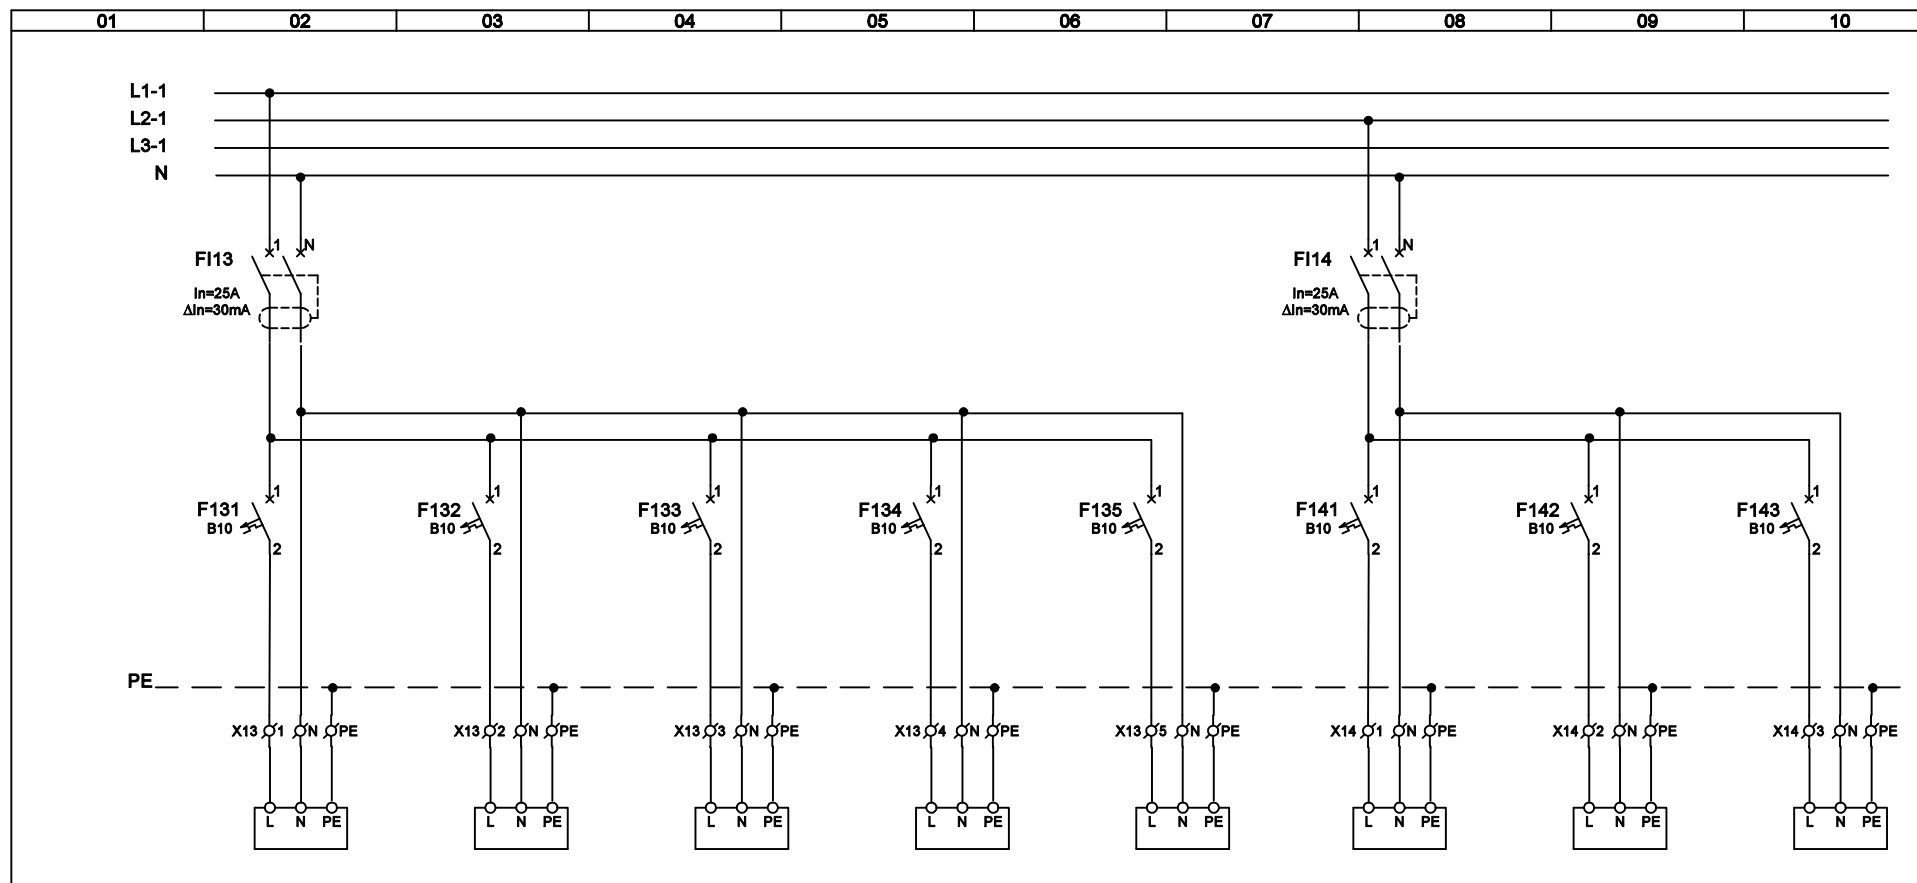


| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|---------|----|
| Opis | Oświetlenie | Oświetlenie | Oświetlenie | Oświetlenie | Oświetlenie | Oświetlenie | Oświetlenie | Oświetlenie | | | |
| Pomieszczenie | Pomieszczenie 1.4 | Pomieszczenie 1.9+1.10 | Pomieszczenie 1.7 | Pomieszczenie 1.6 | Pomieszczenie 1.17 | Pomieszczenie 1.19+1.20+1.21 | Pomieszczenie 1.22 | Pomieszczenie 1.23+1.24+1.26 | | | |
| Moc, liczba | | | | | | | | | | | |
| Przewód, kabel | YDYżo 3x1,5 | YDYżo 3x1,5 | YDYżo 3x1,5 | YDYżo 3x1,5 | YDYżo 3x1,5 | YDYżo 3x1,5 | YDYżo 3x1,5 | YDYżo 3x1,5 | | | |
| Nr obwodu | RR1/F131 | RR1/F132 | RR1/F133 | RR1/F134 | RR1/F135 | RR1/F141 | RR1/F142 | RR1/F143 | | | |
| ELIN Arkadiusz Miszkiewicz 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Przyjaźni 113 tel. +48774036102 | | | | | | | | | | | |
| | Data | 10.2023 | Obiekt i adres Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 47-223, Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 33 | | Opis Rozdzielnica RR1 CZĘŚĆ TECHNICZNO-BIUROWA Schemat zasadniczy | | Projekt | Faza | Nr rys. | Rewizja | |
| | Projektant | A. Pietrzykowski | | | | | | PT | E-06.1 | 00 | - |
| | Sprawdził | A. Klimowicz | | | | | | | | | |
| Podpis | Opracował | D. Olechowski | | | | | Arkusz nr / Ilość arkuszy : | | | 9/19 | Nr |

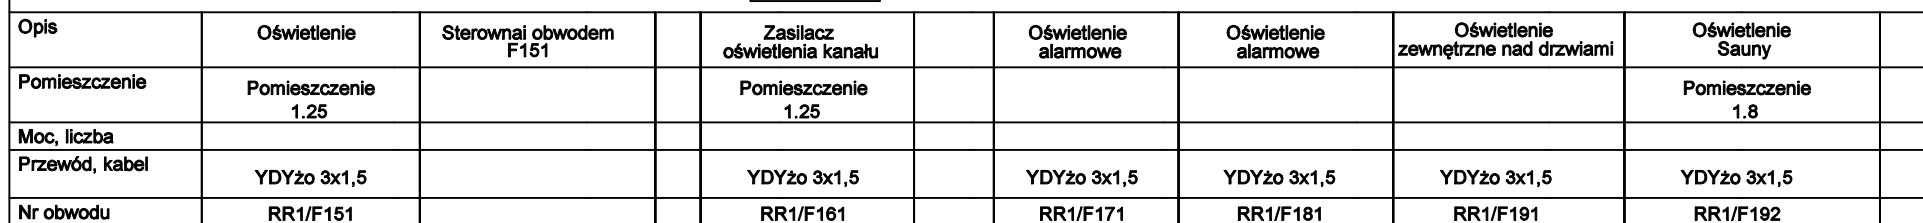


| | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------------|--|--|---------|------|-----------------------------|---------|----|
| | Data | 10.2023 | Obiekt i adres Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 47-223, Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 33 | Opis Rozdzielnica RR1 CZĘŚĆ TECHNICZNO-BIUROWA Schemat zasadniczy | Projekt | Faza | Nr rys. | Rewizja | |
| | Projektant | A. Pietrzykowski | | | | PT | E-06.1 | 00 | - |
| | Sprawdził | A. Klimowicz | | | | | | | |
| Podpis | Opracował | D. Olechowski | | | | | Arkusz nr / Ilość arkuszy : | 10/19 | Nr |

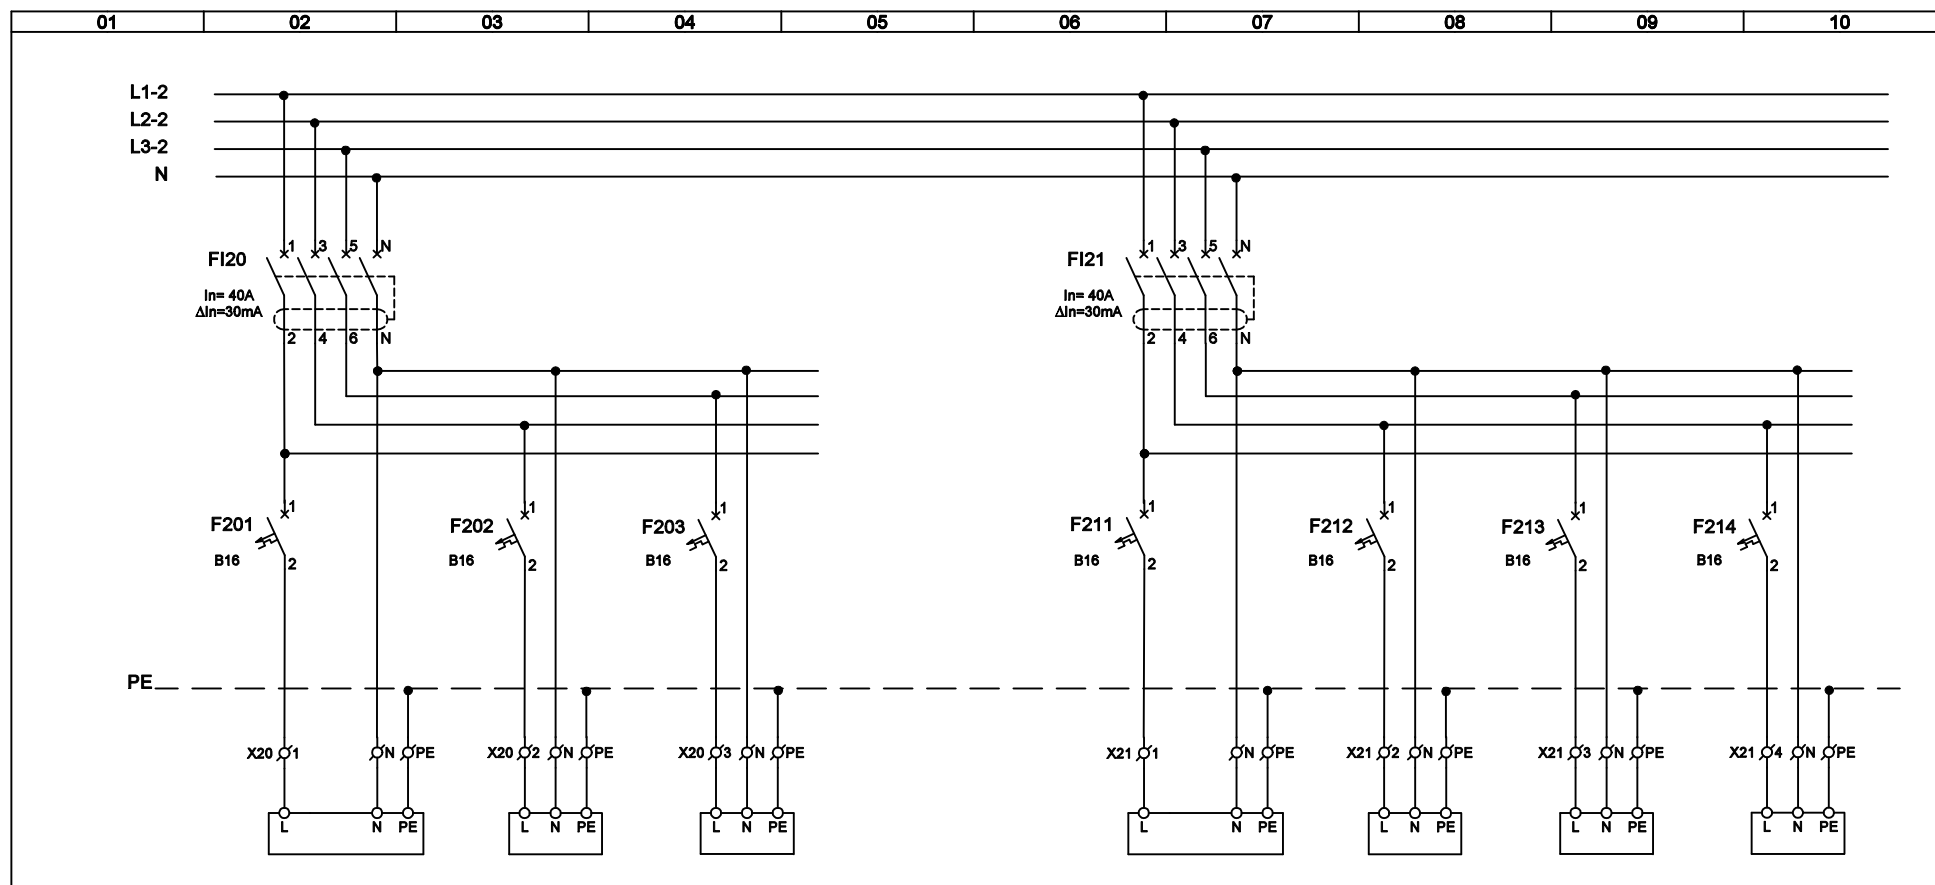


| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|---------|----|
| Opis | Gn 230V 16A suszarka do rąk | Gn 230V 16A suszarka do rąk | Gn 230V 16A suszarka do rąk | | Gn 230V 16A suszarka do rąk | Gn 230V 16A suszarka do rąk | Gn 230V 16A suszarka do rąk | Gn 230V 16A suszarka do rąk | | | |
| Pomieszczenie | Pomieszczenie 1.12 | Pomieszczenie 1.12 | Pomieszczenie 1.15 | | Pomieszczenie 1.22 | Pomieszczenie 1.20 | Pomieszczenie 1.23 | Pomieszczenie 1.25 | | | |
| Moc, liczba | | | | | | | | | | | |
| Przewód, kabel | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | | | |
| Nr obwodu | RR1/F201 | RR1/F202 | RR1/F203 | | RR1/F211 | RR1/F212 | RR1/F213 | RR1/F214 | | | |
| ELIN Arkadiusz Miszkiewicz 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Przyjaźni 113 tel. +48774036102 | | | | | | | | | | | |
| Data | 10.2023 | Obiekt i adres Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 47-223, Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 33 | | | Opis Rozdzielnica RR1 CZĘŚĆ TECHNICZNO-BIUROWA Schemat zasadniczy | | Projekt | Faza | Nr rys. | Rewizja | |
| Projektant | A. Pietrzykowski | | | | | | | PT | E-06.1 | 00 | - |
| Sprawdził | A. Klimowicz | | | | | | | | | | |
| Podpis | Opracował | | | | | | D. Olechowski | Arkusz nr / Ilość arkuszy : | | 11/19 | Nr |

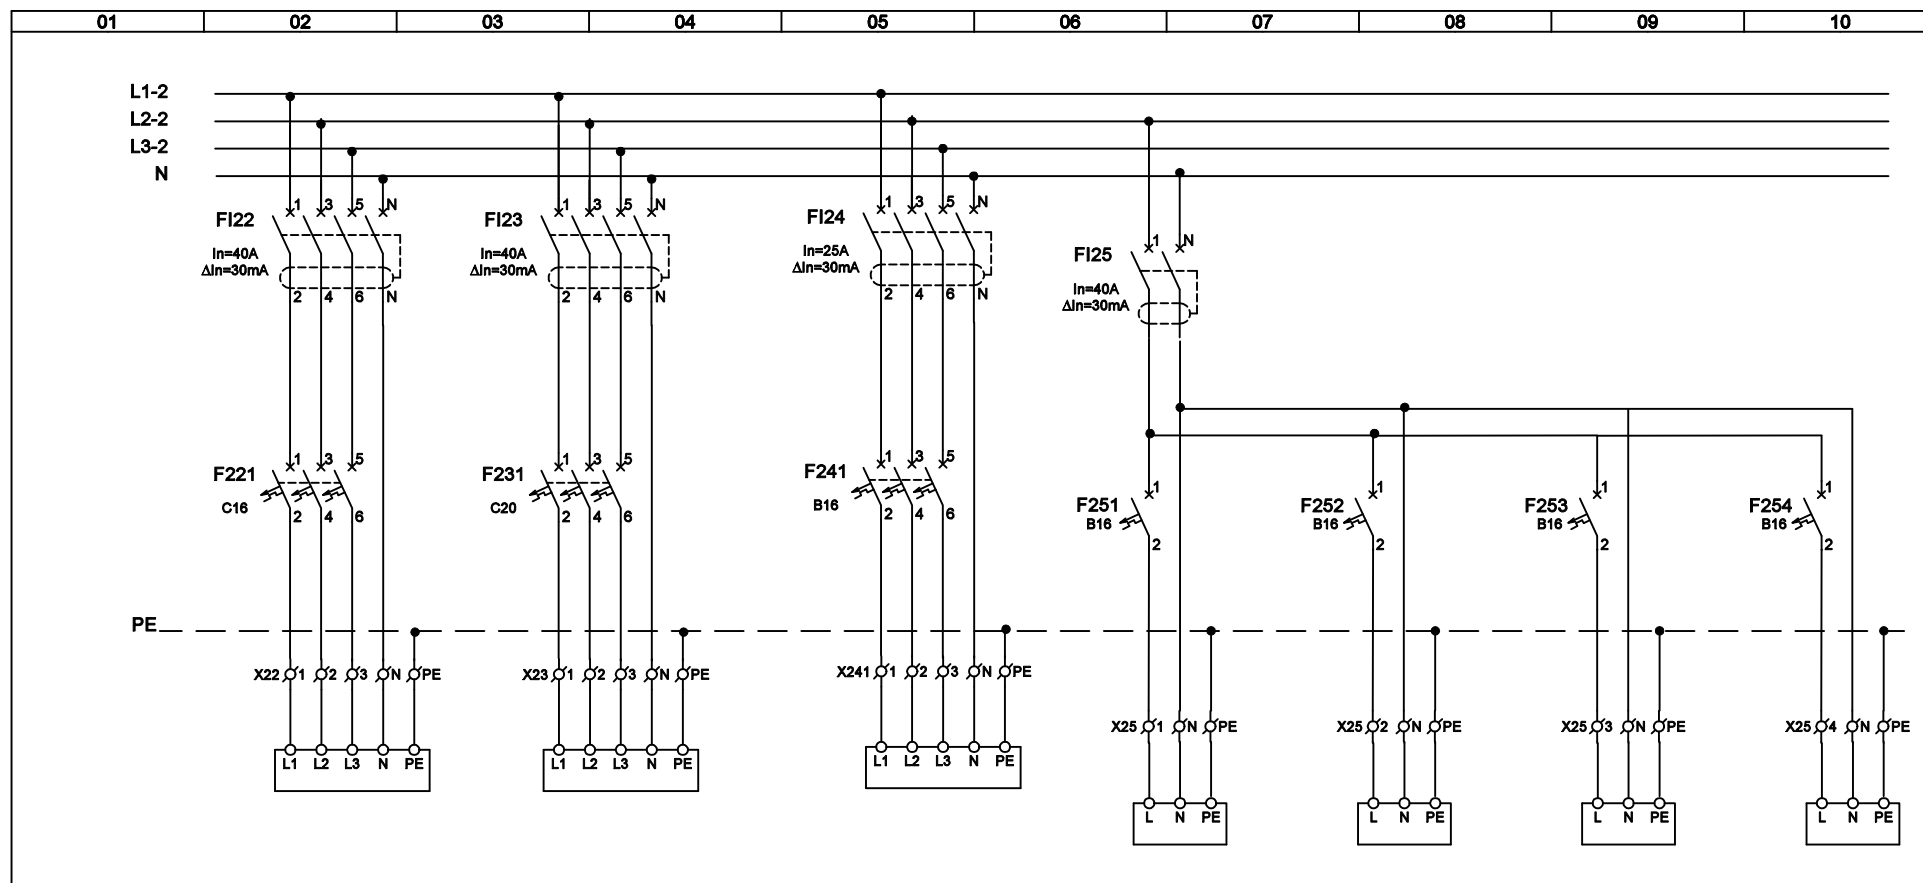


| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|-------------------------------|---------|---------|------|
| Opis | Gn 400V 16A Kompresor | Punkt zasilający moduł myjący | | Punkt zasilający bramy segmentowe | Gn 230V 16A panel suszenia | Gn 230V 16A suszarka ubrań gazoszcz. | Gn 230V 16A suszarka do masek | Gn 230V 16A myjka do masek | | | |
| Pomieszczenie | Pomieszczenie 1.21 | Pomieszczenie 1.24 | | Pomieszczenie 1.25 | Pomieszczenie 1.23 | Pomieszczenie 1.23 | Pomieszczenie 1.23 | Pomieszczenie 1.23 | | | |
| Moc, liczba | | | | | | | | | | | |
| Przewód, kabel | YDYżo 5x2,5 | YDYżo 5x4 | | YDYżo 5x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | | | |
| Nr obwodu | RR1/F221 | RR1/F231 | | RR1/F241 | RR1/F251 | RR1/F252 | RR1/F253 | RR1/F254 | | | |
| ELIN Arkadiusz Miszkiewicz 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Przyjaźni 113 tel. +48774036102 | | | | | | | | | | | |
| | Data | 10.2023 | Obiekt i adres Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 47-223, Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 33 | | Opis Rozdzielnica RR1 CZĘŚĆ TECHNICZNO-BIUROWA Schemat zasadniczy | | Projekt | Faza | Nr rys. | Rewizja | |
| | Projektant | A. Pietrzykowski | | | | | | PT | E-06.1 | 00 | - |
| | Sprawdził | A. Klimowicz | | | | | | | | | |
| Podpis | Opracował | D. Olechowski | | | | | Arkusz nr / Ilość arkuszy : | | 12/19 | Nr | Data |

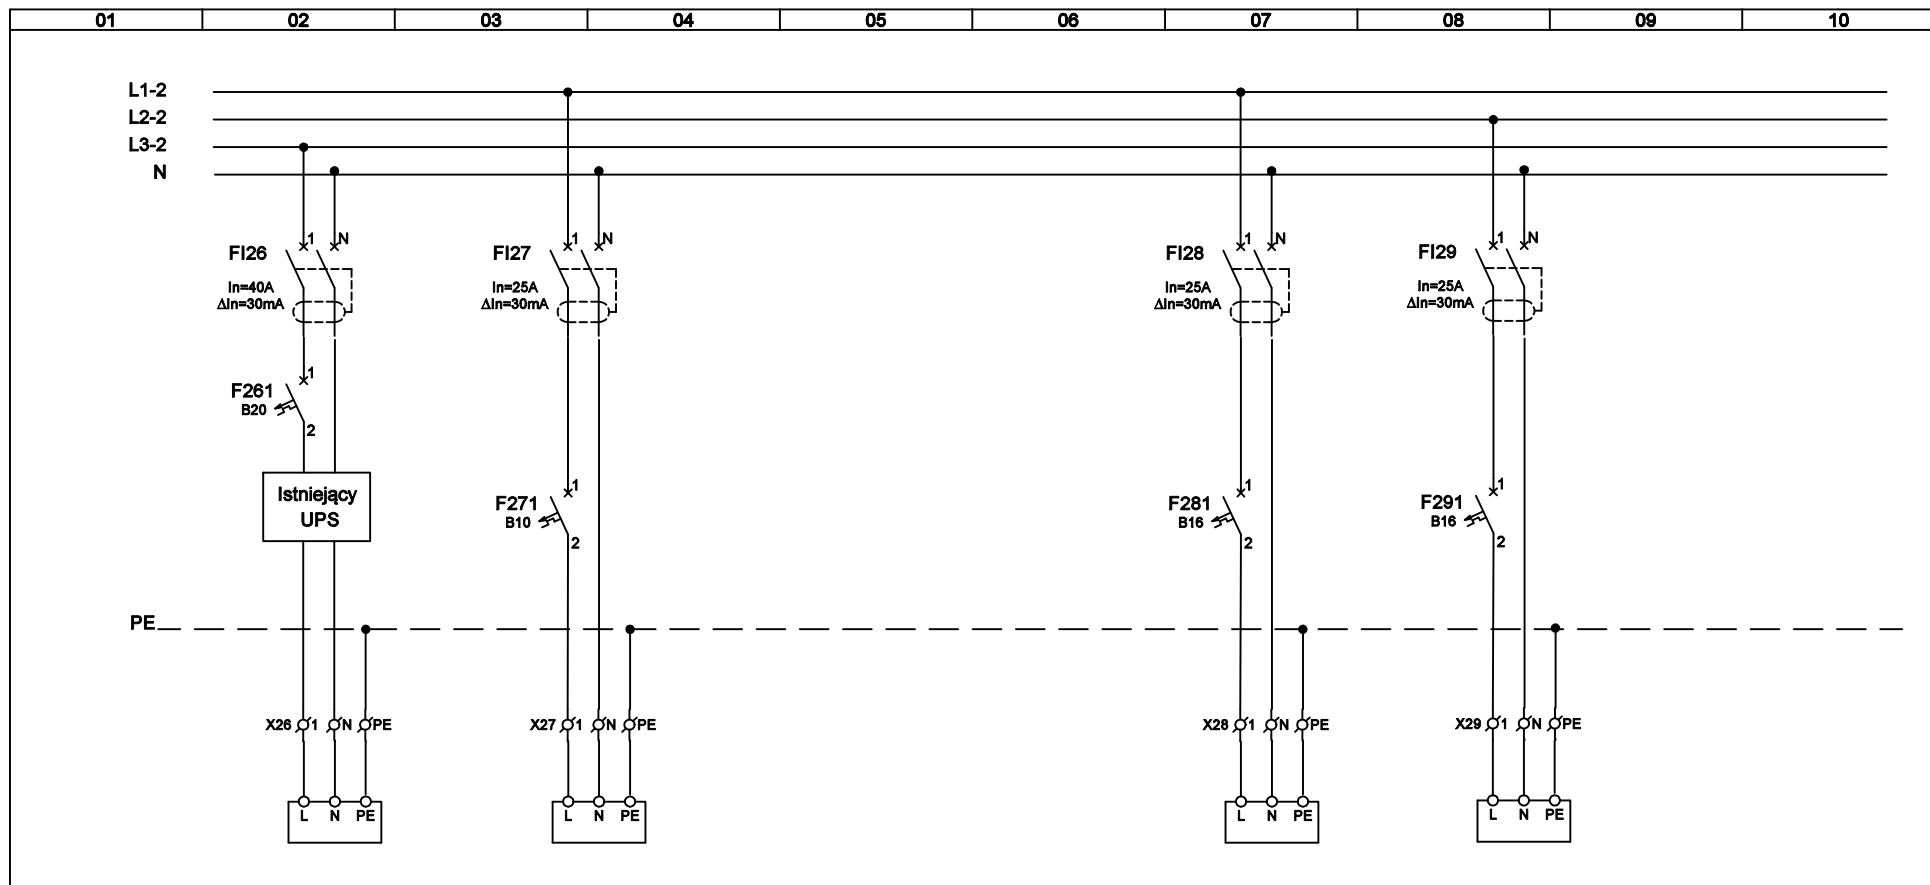


| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|---------|------|-----------------------------|---------|-------|
| Opis | | Punkt zasilający szafę serwerową | Zasilanie centralki kontroli dostępu | | Promiennik | Gn 230V 16A Suszarka węzów straż. | | | | | |
| Pomieszczenie | | Pomieszczenie 1.3 | | | Pomieszczenie 1.17 | Pomieszczenie 1.25 | | | | | |
| Moc, liczba | | | | | | | | | | | |
| Przewód, kabel | | YDYżo 3x4 | | | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | | | | | |
| Nr obwodu | | RR1/F261 | | | RR1/F281 | RR1/F291 | | | | | |
| ELIN Arkadiusz Miszkiewicz 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Przyjaźni 113 tel. +48774036102 | | | | | | | | | | | |
| | Data | 10.2023 | Obiekt i adres Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 47-223, Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 33 | | Opis Rozdzielnica RR1 CZĘŚĆ TECHNICZNO-BIUROWA Schemat zasadniczy | | Projekt | Faza | Nr rys. | Rewizja | |
| | Projektant | A. Pietrzykowski | | | | | | PT | E-06.1 | 00 | - |
| | Sprawdził | A. Klimowicz | | | | | | | | | |
| Podpis | Opracował | D. Olechowski | | | | | | | Arkusz nr / Ilość arkuszy : | | 13/19 |

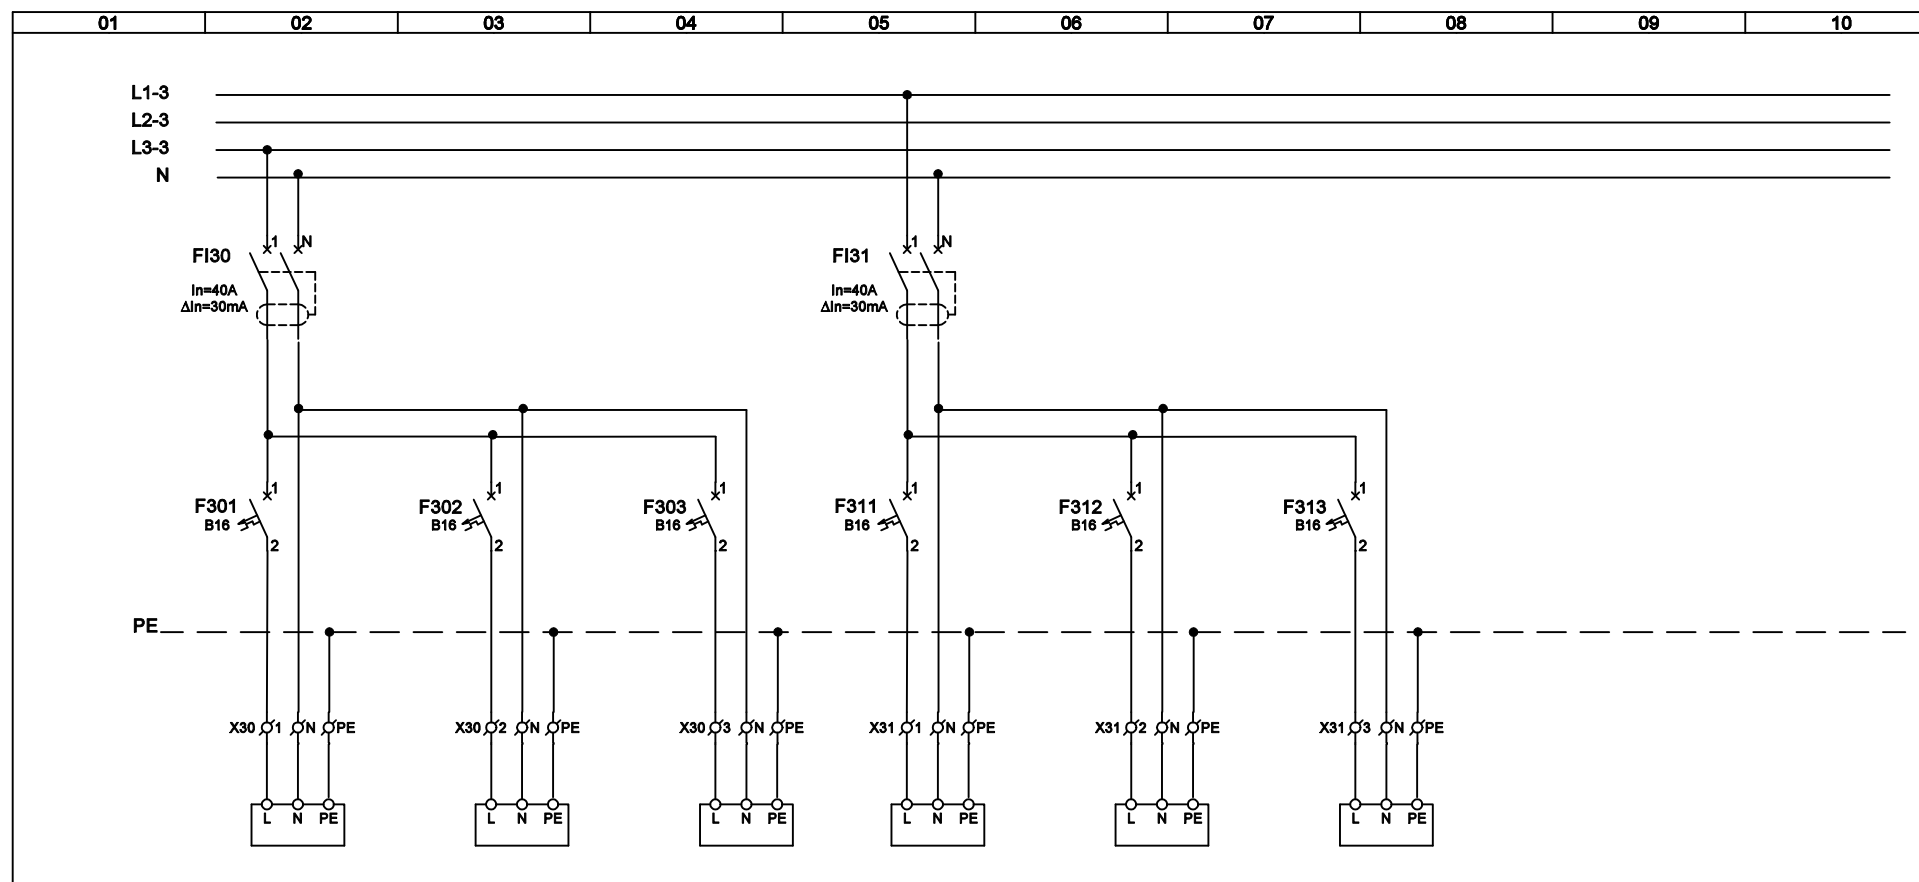


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|---|--------------------------|----------------------|--|-----------------------|---------|-------|---------|----|---------|---|
| Opis | | Gn 230V 16A | Gn 230V 16A | Gn 230V 16A | Gn 230V 16A | Gn 230V 16A | Gn 230V 16A | | | | | | |
| Pomieszczenie | | Pomieszczenie 1.1+1.5+1.8+1.10+1.16 | Pomieszczenie 1.18+1.19 | Pomieszczenie 1.6+1.7 | Pomieszczenie 1.4 | Pomieszczenie 1.9 | Pomieszczenie 1.22 | | | | | | |
| Moc, liczba | | | | | | | | | | | | | |
| Przewód, kabel | | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | | | | | | |
| Nr obwodu | | RR1/F301 | RR1/F302 | RR1/F303 | RR1/F311 | RR1/F312 | RR1/F313 | | | | | | |
| ELIN Arkadiusz Miskiewicz 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Przyjaźni 113 tel. +48774036102 | | | | | | | | | | | | | |
| | Data | 10.2023 | Obiekt i adres Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 47-223, Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 33 | | | Opis Rozdzielnica RR1 CZĘŚĆ TECHNICZNO-BIUROWA Schemat zasadniczy | | Projekt | Faza | Nr rys. | | Rewizja | |
| | Projektant | A. Pietrzykowski | | | | | | | PT | E-06.1 | | 00 | - |
| | Sprawdził | A. Klimowicz | | | | | | | | | | | |
| Podpis | Opracował | D. Olechowski | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Arkusz nr / Ilość arkuszy : | | | 14/19 | | Nr | Data | |

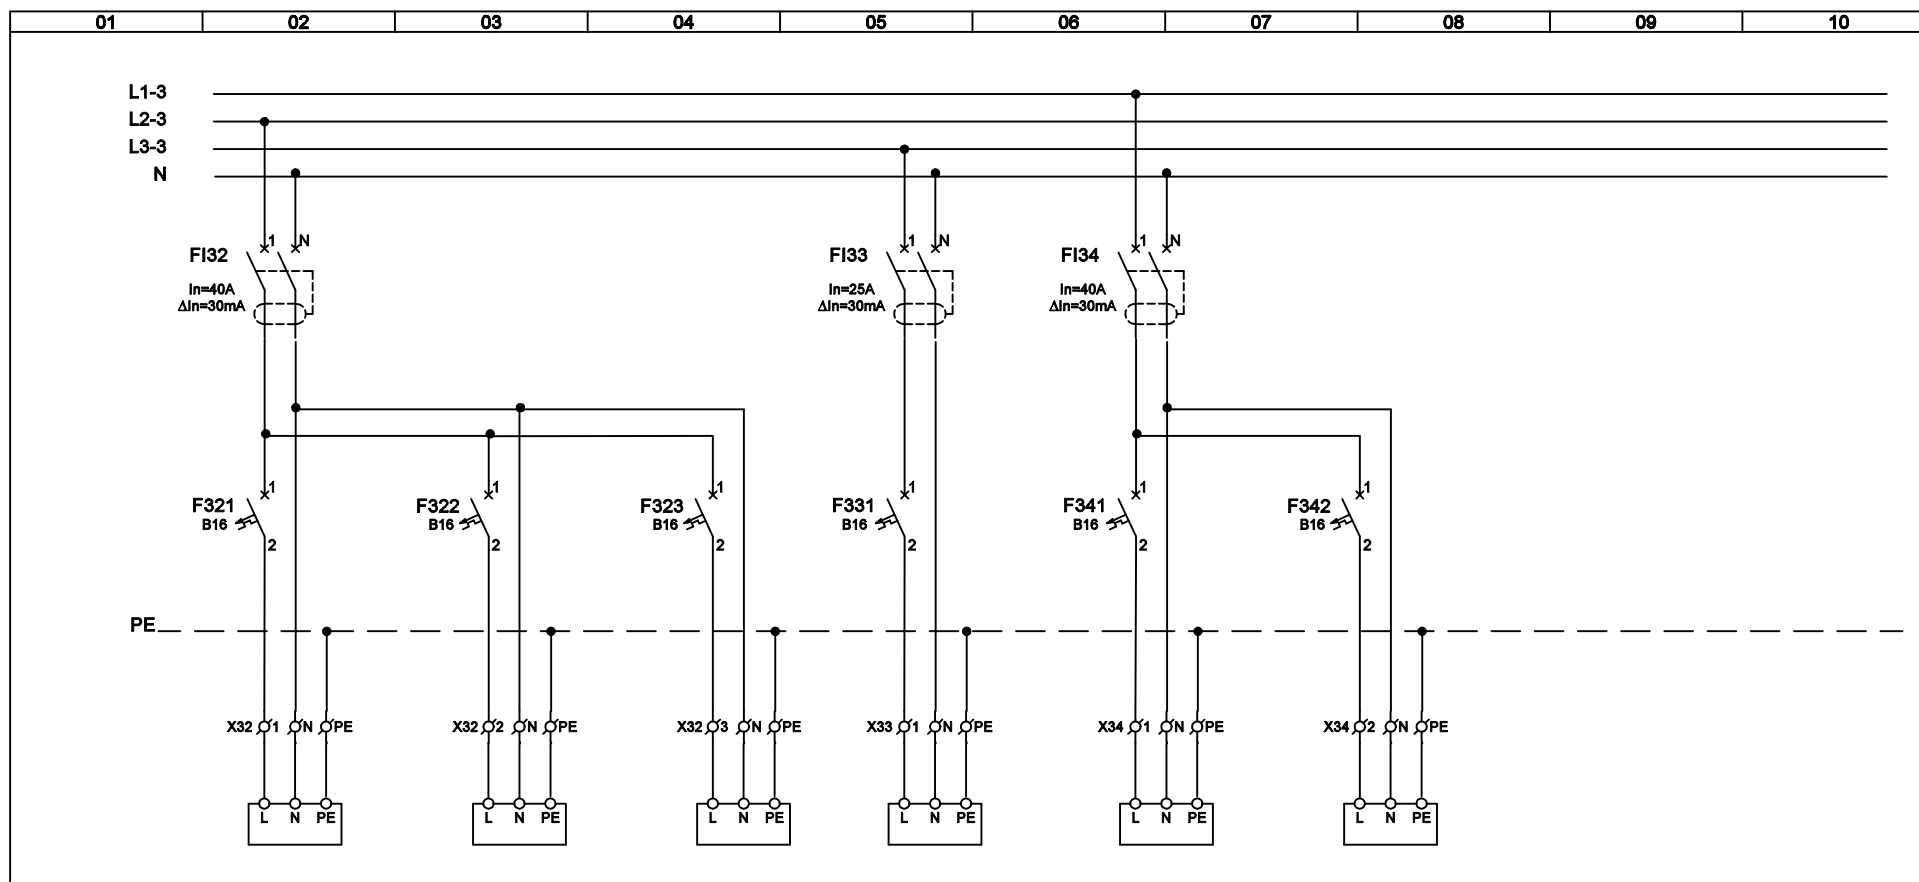


| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|-----------------------------|------|---------|---------|------|
| Opis | Gn 230V 16A | Gn 230V 16A | Gn 230V 16A | Gn 230V 16A | Gn 230V 16A | Gn 230V 16A | | | | | |
| Pomieszczenie | Pomieszczenie 1.24 | Pomieszczenie 1.23 | Pomieszczenie 1.20 | Pomieszczenie 1.25 | Pomieszczenie 1.21 | Pomieszczenie 1.26 | | | | | |
| Moc, liczba | | | | | | | | | | | |
| Przewód, kabel | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | | | | | |
| Nr obwodu | RR1/F321 | RR1/F322 | RR1/F323 | RR1/F331 | RR1/F341 | RR1/F342 | | | | | |
| ELIN Arkadiusz Miszkiewicz 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Przyjaźni 113 tel. +48774036102 | | | | | | | | | | | |
| | Data | 10.2023 | Obiekt i adres Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 47-223, Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 33 | | Opis Rozdzielnica RR1 CZĘŚĆ TECHNICZNO-BIUROWA Schemat zasadniczy | | Projekt | Faza | Nr rys. | Rewizja | |
| | Projektant | A. Pietrzykowski | | | | | | PT | E-06.1 | 00 | - |
| | Sprawdził | A. Klimowicz | | | | | | | | | |
| Podpis | Opracował | D. Olechowski | | | | | Arkusz nr / Ilość arkuszy : | | 15/19 | Nr | Data |

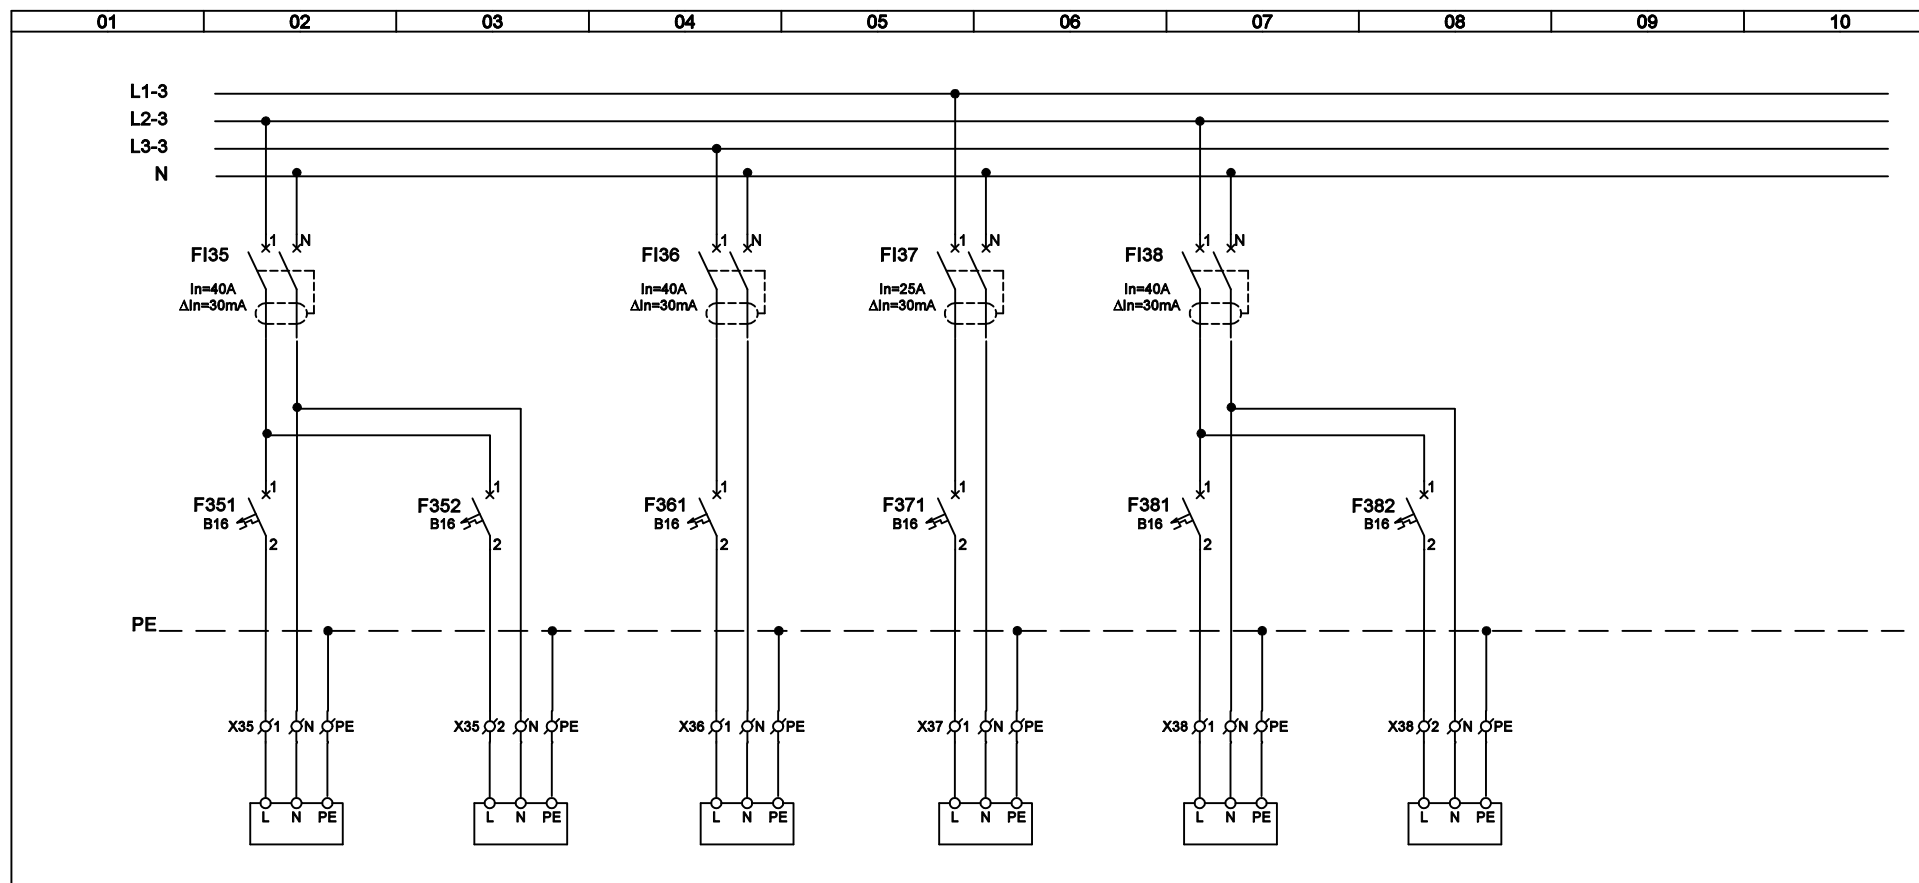


| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|-----------------------|--|----------------------|---------|-----------------------------------|---------|---------|------|
| Opis | Gn 230V 16A | Gn 230V 16A | Gn 230V 16A Łódówka na leki | Gn 230V 16A | Gn 230V 16A | Gn 230V 16A | | | | | |
| Pomieszczenie | Pomieszczenie 1.3 | Pomieszczenie 1.2 | Pomieszczenie 1.4 | Pomieszczenie 1.12 | Pomieszczenie 1.6 | Pomieszczenie 1.6 | | | | | |
| Moc, liczba | | | | | | | | | | | |
| Przewód, kabel | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | | | | | |
| Nr obwodu | RR1/F351 | RR1/F352 | RR1/F361 | RR1/F371 | RR1/F381 | RR1/F382 | | | | | |
| ELIN Arkadiusz Miszkiewicz 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Przyjaźni 113 tel. +48774036102 | | | | | | | | | | | |
| | Data | 10.2023 | Obiekt i adres Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 47-223, Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 33 | | Opis Rozdzielnica RR1 CZĘŚĆ TECHNICZNO-BIUROWA Schemat zasadniczy | | Projekt | Faza | Nr rys. | Rewizja | |
| | Projektant | A. Pietrzykowski | | | | | | PT | E-06.1 | 00 | - |
| | Sprawdził | A. Klimowicz | | | | | | | | | |
| Podpis | Opracował | D. Olechowski | | | | | | Arkusz nr / Ilość arkuszy : 16/19 | | Nr | Data |

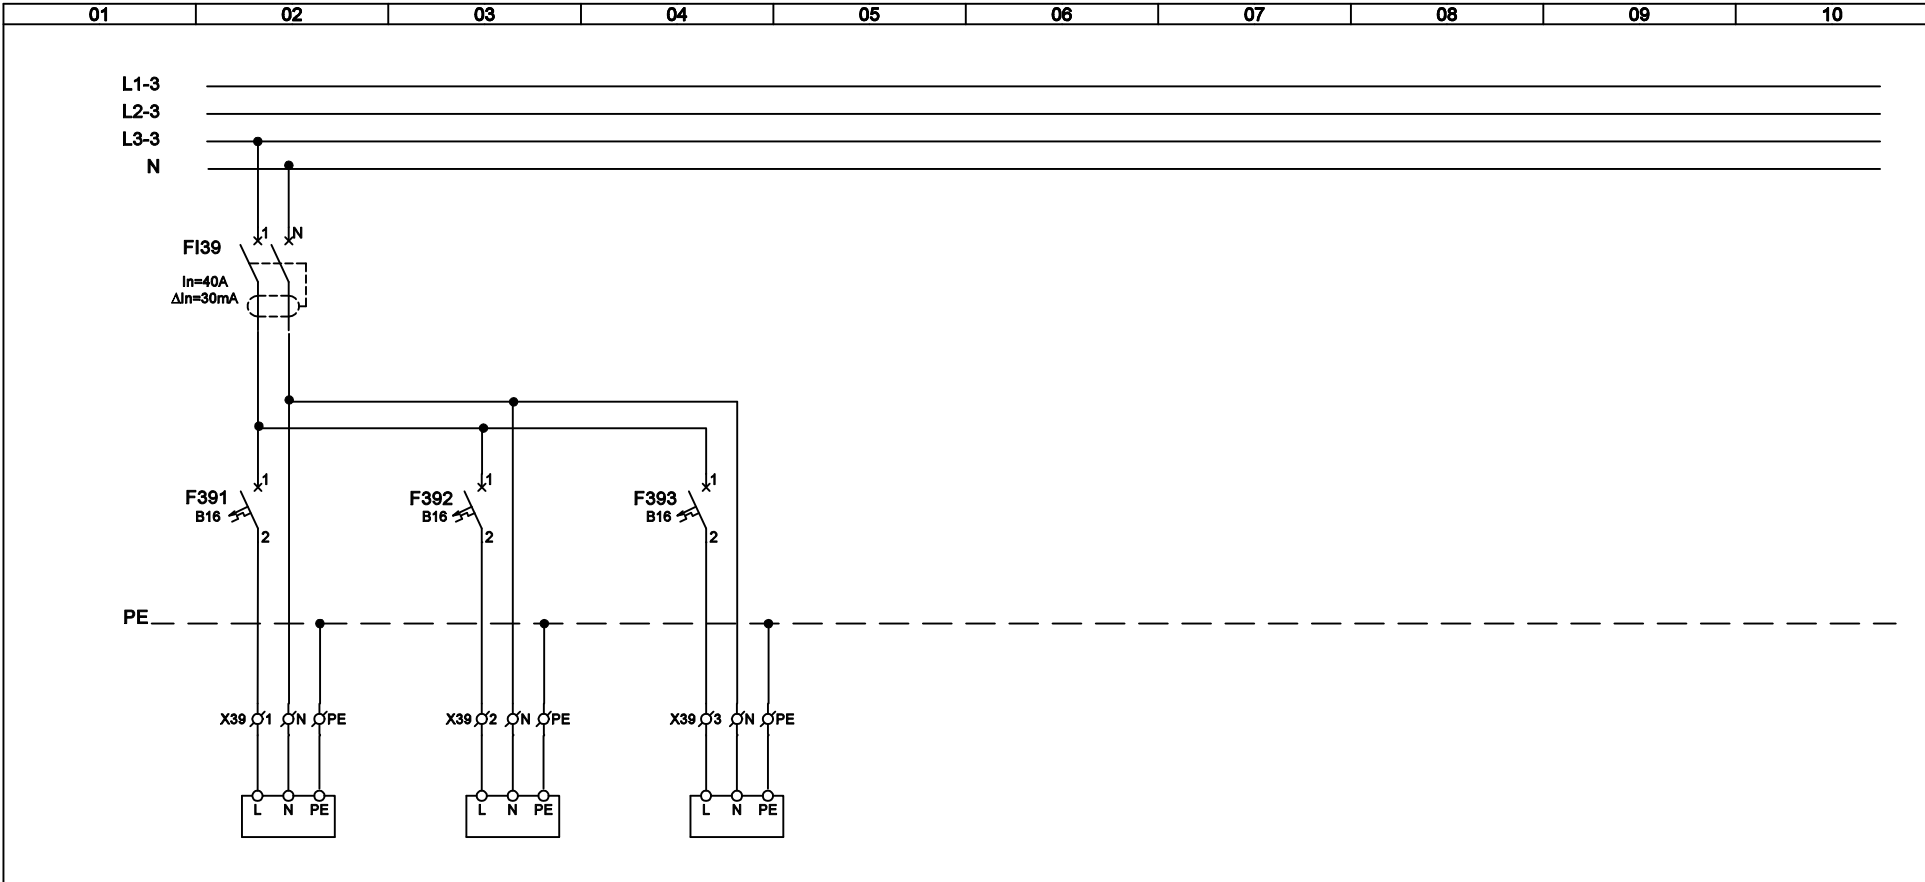

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|--|--|--|---------|------|---------|---------|---|
| Opis | Gn 230V 16A PEL | Gn 230V 16A PEL | Gn 230V 16A PEL | | | | | | | | |
| Pomieszczenie | Pomieszczenie 1.4 | Pomieszczenie 1.9 | Pomieszczenie 1.22 | | | | | | | | |
| Moc, liczba | | | | | | | | | | | |
| Przewód, kabel | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | | | | | | | | |
| Nr obwodu | RR1/F391 | RR1/F392 | RR1/F393 | | | | | | | | |
| ELIN Arkadiusz Miszkiewicz 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Przyjaźni 113 tel. +48774036102 | | | | | | | | | | | |
| | Data | 10.2023 | Obiekt i adres Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 47-223, Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 33 | | Opis Rozdzielnica RR1 CZĘŚĆ TECHNICZNO-BIUROWA Schemat zasadniczy | | Projekt | Faza | Nr rys. | Rewizja | |
| | Projektant | A. Pietrzykowski | | | | | | PT | E-06.1 | 00 | - |
| | Sprawdził | A. Klimowicz | | | | | | | | | |
| Podpis | Opracował | D. Olechowski | | | Arkusz nr / Ilość arkuszy : 17/19 | | | | Nr | Data | |

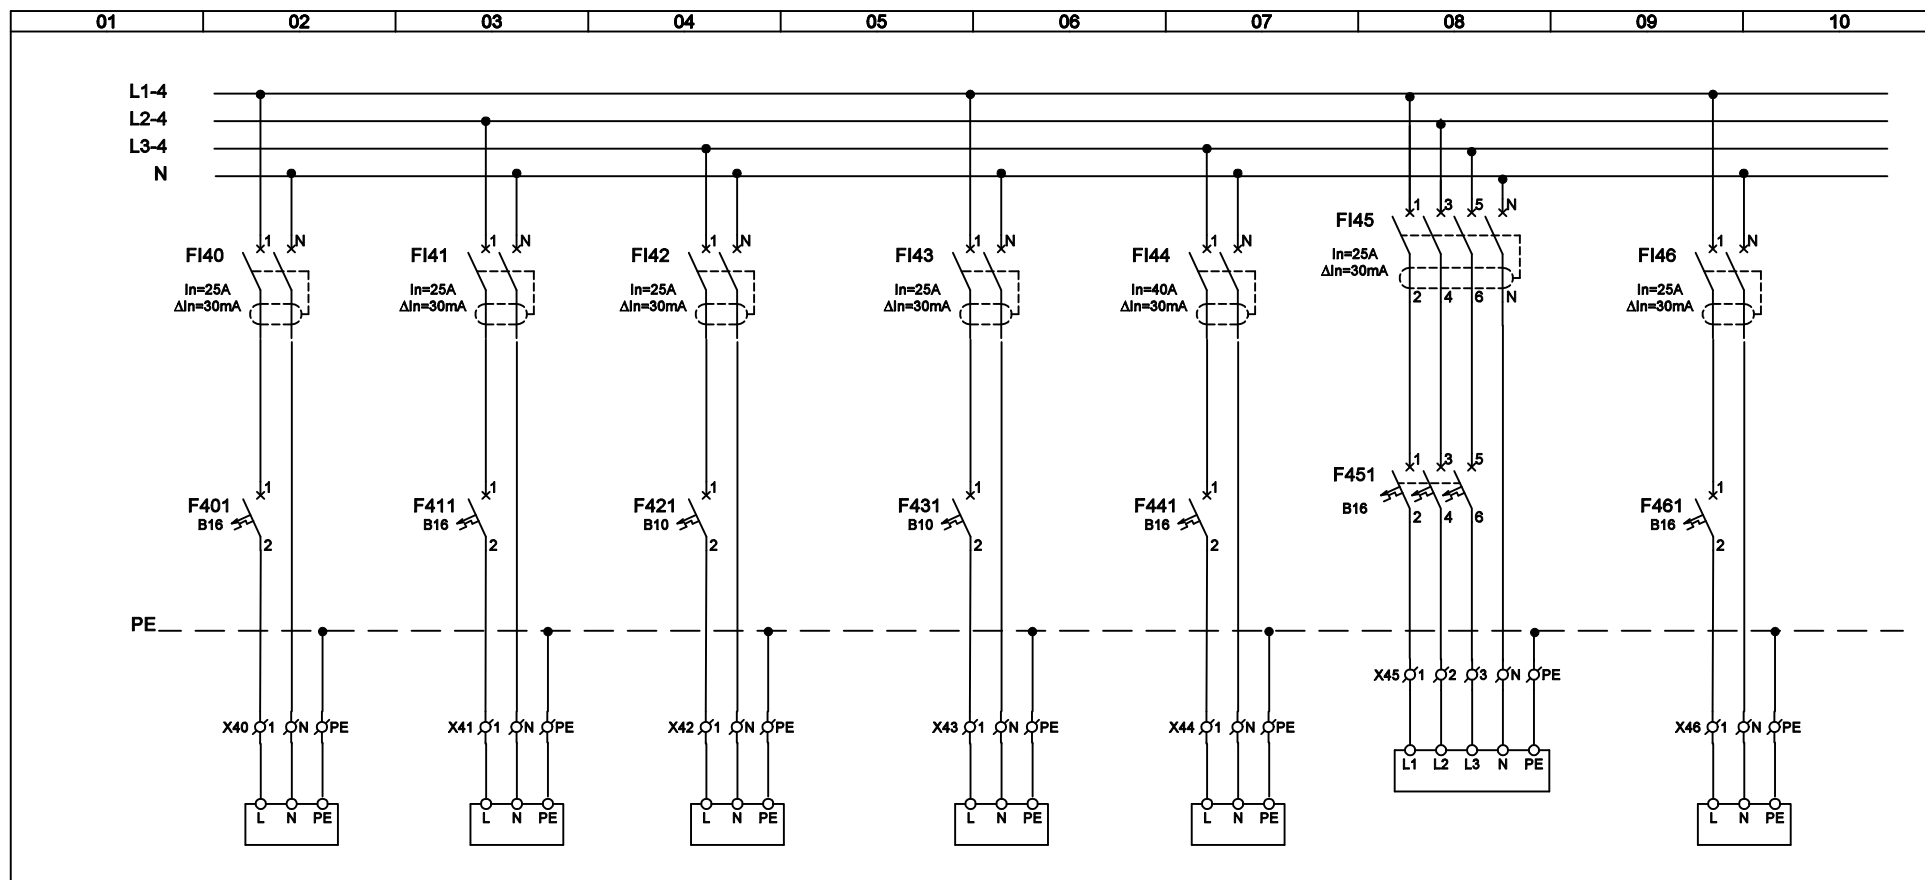

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|------|---------|---------|------|
| Opis | Punkt zasilający Rekuperator | Punkt zasilający Rekuperator | Zasilanie wentylatora kanałowego | Zasilanie wentylatorów kanałowych | Zasilanie jedn. zewn. multisplit | Zasilanie nagr. kanałowej | Logoterma | | | | |
| Pomieszczenie | Pomieszczenie 1.23 | Pomieszczenie 1.24 | Pomieszczenie 1.4 | Pomieszczenie 1.7 | Dach | Pomieszczenie 1.7 | Pomieszczenie: Piwnica | | | | |
| Moc, liczba | | | | | | | | | | | |
| Przewód, kabel | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x2,5 | YDYżo 3x1.5 | YDYżo 3x1.5 | YKYżo 3x2.5 | YDYżo 5x2.5 | YDYżo 3x2.5 | | | | |
| Nr obwodu | RR1/F401 | RR1/F411 | RR1/F421 | RR1/F431 | RR1/F441 | RR1/F451 | RR1/F461 | | | | |
| ELIN Arkadiusz Miszkiewicz 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Przyjaźni 113 tel. +48774036102 | | | | | | | | | | | |
| | Data | 10.2023 | Obiekt i adres Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 47-223, Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 33 | | Opis Rozdzielnica RR1 CZĘŚĆ TECHNICZNO-BIUROWA Schemat zasadniczy | | Projekt | Faza | Nr rys. | Rewizja | |
| | Projektant | A. Pietrzykowski | | | | | | PT | E-06.1 | 00 | - |
| | Sprawdził | A. Klimowicz | | | | | | | | | |
| Podpis | Opracował | D. Olechowski | | | | | Arkusz nr / Ilość arkuszy : | | 18/19 | Nr | Data |

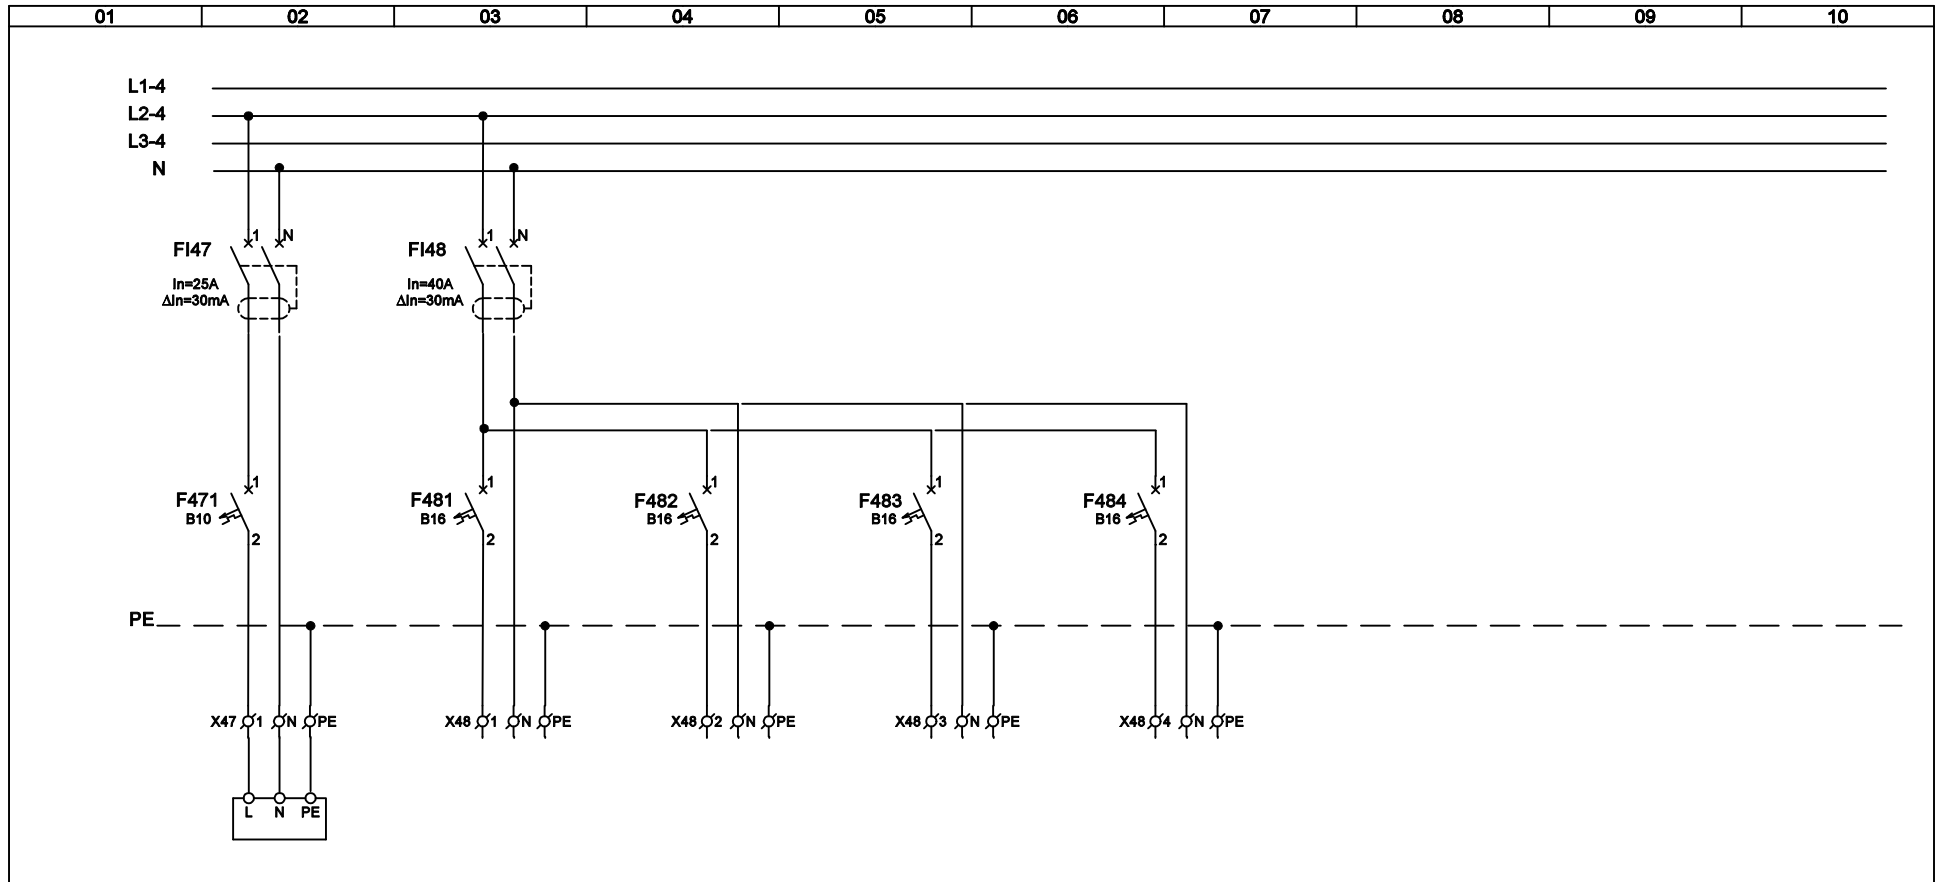

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------|---|----------|--|--|-----------------------------|------|---------|---------|------|
| Opis | Jedn. wew. Klimatyzacji | Rezerwa | Rezerwa | Rezerwa | Rezerwa | | | | | | |
| Pomieszczenie | 1.3 | | | | | | | | | | |
| Moc, liczba | | | | | | | | | | | |
| Przewód, kabel | YDY 3x1,5 | | | | | | | | | | |
| Nr obwodu | RR1/F471 | RR1/F481 | RR1/F482 | RR1/F483 | RR1/F484 | | | | | | |
| ELIN Arkadiusz Miszkiewicz 47-225 Kędzierzyn-Koźle ul. Przyjaźni 113 tel. +48774036102 | | | | | | | | | | | |
| | Data | 10.2023 | Obiekt i adres Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 47-223, Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 33 | | Opis Rozdzielnica RR1 CZĘŚĆ TECHNICZNO-BIUROWA Schemat zasadniczy | | Projekt | Faza | Nr rys. | Rewizja | |
| | Projektant | A. Pietrzykowski | | | | | | PT | E-06.1 | 00 | - |
| | Sprawdził | A. Klimowicz | | | | | | | | | |
| Podpis | Opracował | D. Olechowski | | | | | Arkusz nr / Ilość arkuszy : | | 19/19 | Nr | Data |