


RZUT PARTERU

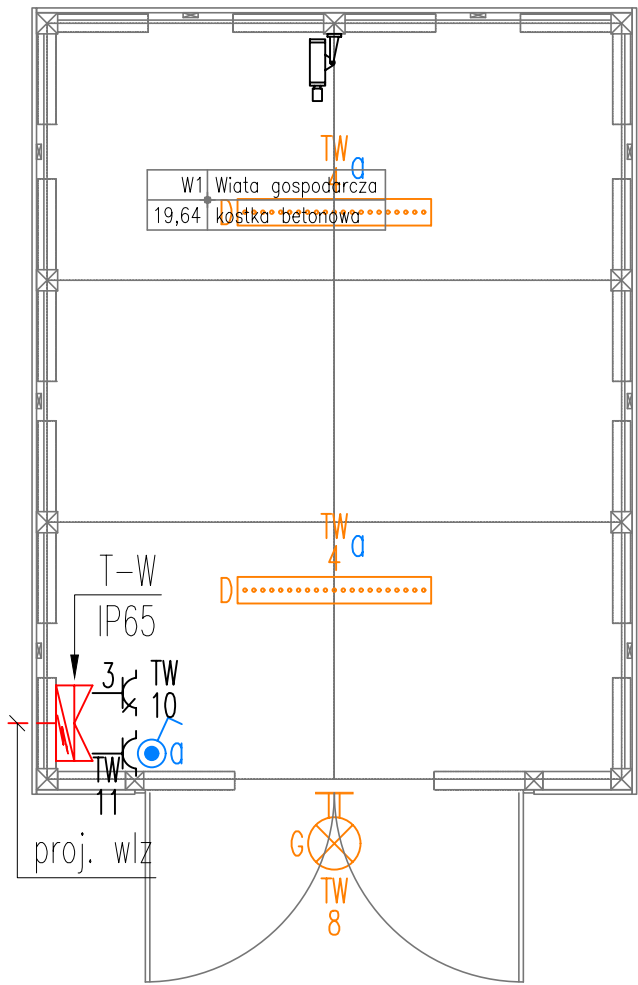

Wykaz zastosowanych opraw oświetlenia podstawowego:
A – oprawa n/t LED PAR 600x600mm 4980lm 40W 4000K
B – oprawa n/t LED OPAL 1080mm 3940lm 35W 4000K
C – oprawa n/t LED OPAL 830mm 2950lm 27W 4000K
D – oprawa n/t LED OPAL IP66 1272mm 4120lm 31W 4000K
E – oprawa n/t LED OPAL IP54 ø315mm 2050lm 19W 4000K

- UWAGI:
- Szczegółowego doboru opraw dokona Wykonawca robót – stosownie do postanowień PN-EN 12464-1 i uzyskania akceptacji inwestora.
 - Wszystkie oprawy montować natynkowo.
 - Szczegółową lokalizację urządzeń oraz gniazd wtykowych należy ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
 - W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych i na zewnątrz pomieszczeń należy stosować osprzęt i oprawy o stopniu ochrony min. IP 44 – IP 65.
 - Wszystkie przewody prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych. Osprzęt montować w puszkach samogasnących bezhalogenowych.
 - Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-IEC (HD) 60364 oraz PN-EN 12464-1.

Legenda:	
	łącznik jednobiegunowy szczelny 10AX 250V
	łącznik jednobiegunowy 10AX 250V
	łącznik świecznikowy 10AX 250V
	wentylator łazienkowy sprzężony z łącznikiem oświetlenia (wg projektu branży sanitarnej)
	punkt świetlny – typ oprawy wg wykazu
	gniazdo 1f podwójne 2x2P+Z 16A ~250V
	gniazdo 1f pojedyncze szczelne 2P+Z 16A ~250V
	rozdzielnica elektryczna
	pojemnościowy podgrzewacz wody
	grzejnik elektryczny
	punkt przyłączeniowy
	alarm przywoławczy dla niepełnosprawnych
	GPD – szafa rack 19"
	centrala sygnalizacji włamania
	klawiatura systemowa (manipulator)
	czujnik PIR+MW
	sygnalizator akustyczny – optyczny
	czujnik dymu i ciepła systemu alarmowego (strych)
	unifon
	kamera kopułkowa
	kamera tubowa

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.

SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA

UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA

TEL. 601799368, 605900218

www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

F

O

S

S

A

inwestor	Nadlesnictwo Węgliniec, ul. Piłsudskiego 6, 59–940 Węgliniec			
obiekt	Budowa budynku kancelarii i wiaty gospodarczej dla leśnictwa Osiecznica wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym	data	19.07.2022	
adres	dz. nr 934/2, 136(dr.), 180(dr.) obr. ewid. 0005 Osiecznica jedn. ewid. 020105_2 Osiecznica Gm. Wiejska		skala	1:50
rysunek	Rzut wiaty. Instalacje elektryczne		rys.	E3
stadium	PROJ. TECHNICZNY	nr upr.	podpis	
projektant	mgr inż. Remigiusz Przystoj	* specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 115/DOS/08		