



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2  
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637  
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;  
<https://www.gov.pl/web/psse-ryki>

Ryki, dnia 17.06.2021 r.

ONS-HK.9031.215.2021

**Komunikat nr 1  
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia  
przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  
w Rykach**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Rykach zaopatrującego miejscowości: Ryki, Janisze, Ogonów, gmina Ryki w powiecie ryckim stwierdzono obecność bakterii grupy coli. **Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.** Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294).

**Uwaga:** Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.


Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Wodociąg zaopatruje ok. 9755 mieszkańców.

Produkcja wody wynosi średnio ok. 1394 m<sup>3</sup>/dobę

**2 min.**

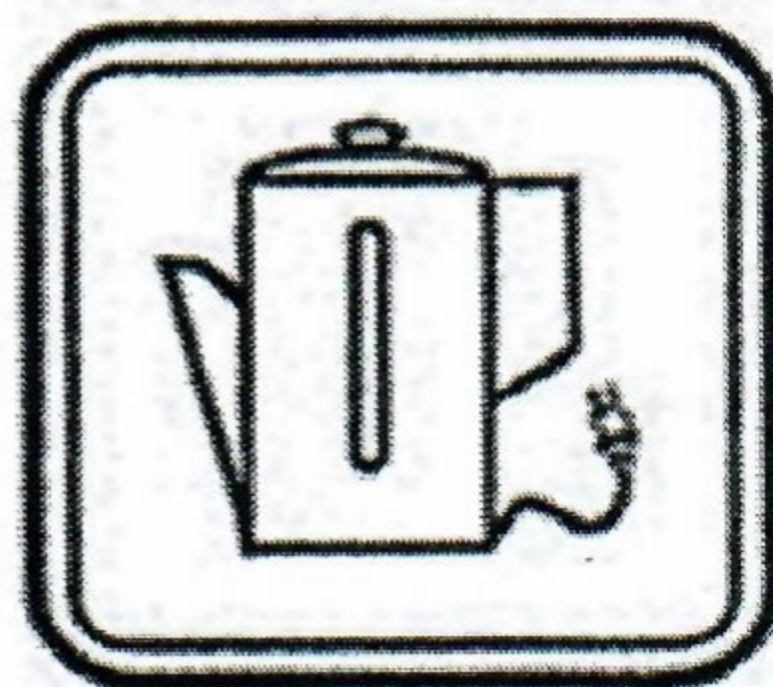

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Rykach  
*Grażyna Rybak*