




OBSZAROWA OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZA 2023r. DLA GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ

W Gminie Radziechowy - Wieprz na koniec 2023r. zameldowanych było 12 893 mieszkańców. Około 9820 z nich, tj. około 76,2 % mogło pobierać wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub studni indywidualnych.

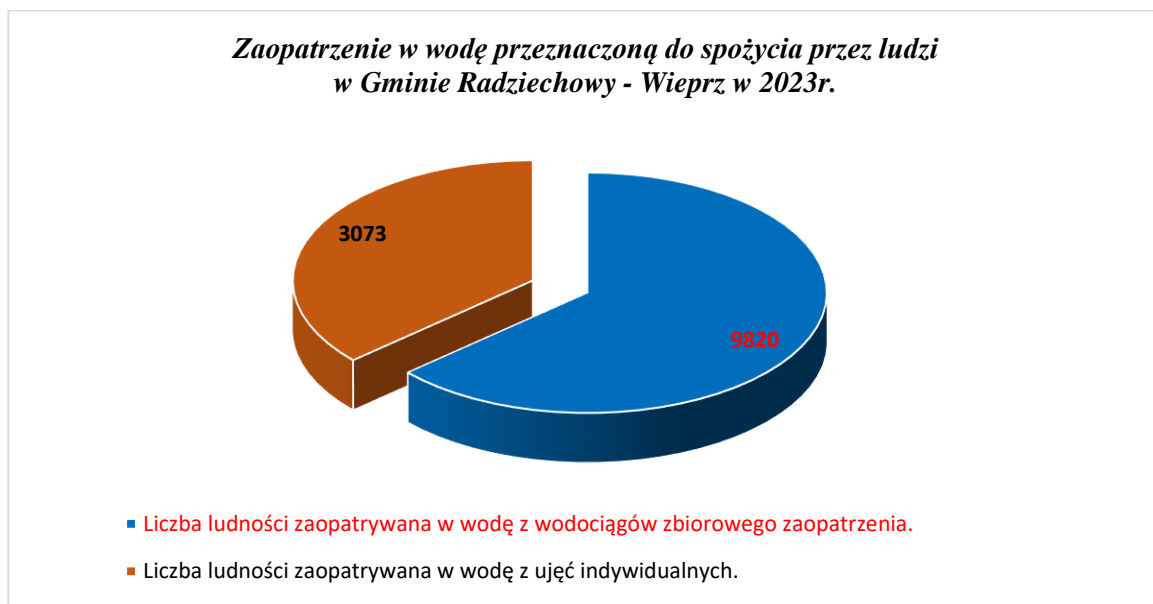

Na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz znajdują się 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Lp	Nazwa wodociągu	Zarządca wodociągu	Adres zarządcy		Liczba zaopatrywanej ludności	Produkcja wody m ³ /d
1	Przybędza	Spółka Wodno-Ściekowa w Przybędzy	Przybędza	3-Maja 75	870	85
2	Radziechowy	Spółka Wodna w Radziechowach	Radziechowy	Św. Marcina 23	4400	300
3	Wieprz	Spółka Wodno-Ściekowa w Wieprzu	Wieprz	Żywiecka 355	4550	389
Razem					9820	774

Wodociągi te dostarczają łącznie około 774 m³ wody/dobę. Ludność zaopatrywana w wodę nie zgłaszała niepożądanych reakcji związanych z jej spożyciem.

W celu zapewnienia jakości wody zgodnej z wymaganiami obowiązujących przepisów stosowane są następujące sposoby uzdatniania i dezynfekcji wody:

- wodociąg Przybędza - proces dezynfekcji (podchloryn sodu),
- wodociąg Radziechowy - proces filtracji pośpiesznej i dezynfekcji (podchloryn sodu),
- wodociąg Wieprz - proces dezynfekcji (podchloryn sodu).

W 2023r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Radziechowy -Wieprz z w/w wodociągów pobrano ogółem 17 próbek wody do badań.

Zakwestionowano jakość wody w 1 próbce (tj. 5,9%), w której stwierdzono przekroczoną wartość chloroformu – wynik: 0,0628mg/l (*wartość parametryczna nie powinna przekraczać 0,03 mg/l*).

W 2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu otrzymał od dysponentów wodociągów, tj. Spółki Wodno-Ściekowej w Przybędzy, Spółki Wodnej w Radziechowach oraz Spółki Wodno-Ściekowej Wieprz 17 sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, w tym:

- Wodociąg Radziechowy – przesłano 6 sprawozdań (*zaplanowano 5 badań*),
- Wodociąg Przybędza – przesłano 4 sprawozdania (*zaplanowano 4 badania*),
- Wodociąg Wieprz – przesłano 7 sprawozdań (*zaplanowano 7 badań*).

Jakość wody nie była kwestionowana.

Częstotliwość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez wodociągi była zgodna z obowiązującymi przepisami, natomiast w przypadku wodociągu sieciowego Przybędza dwa badania zostały zrealizowane w innym terminie niż zaplanowane w harmonogramie zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu.

W związku z powyższym w ocenie rocznej dla tego wodociągu, PPIS w Żywcu zalecił przestrzegać terminów realizowanych badań wody w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem na 2024 rok.

Na podstawie wyników badań wody pobranej z w/w wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2023r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez w/w wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU
mgr inż.  Marta Micor