


W1 - do wentylatora dachowego Ø250/900 z podst. tłumiacą 870m3/h, 400V, 0,18kW, 54dB, masa 42 kg+zestaw rozruchowo-zabezpieczający i wyłącznik serwisowy.

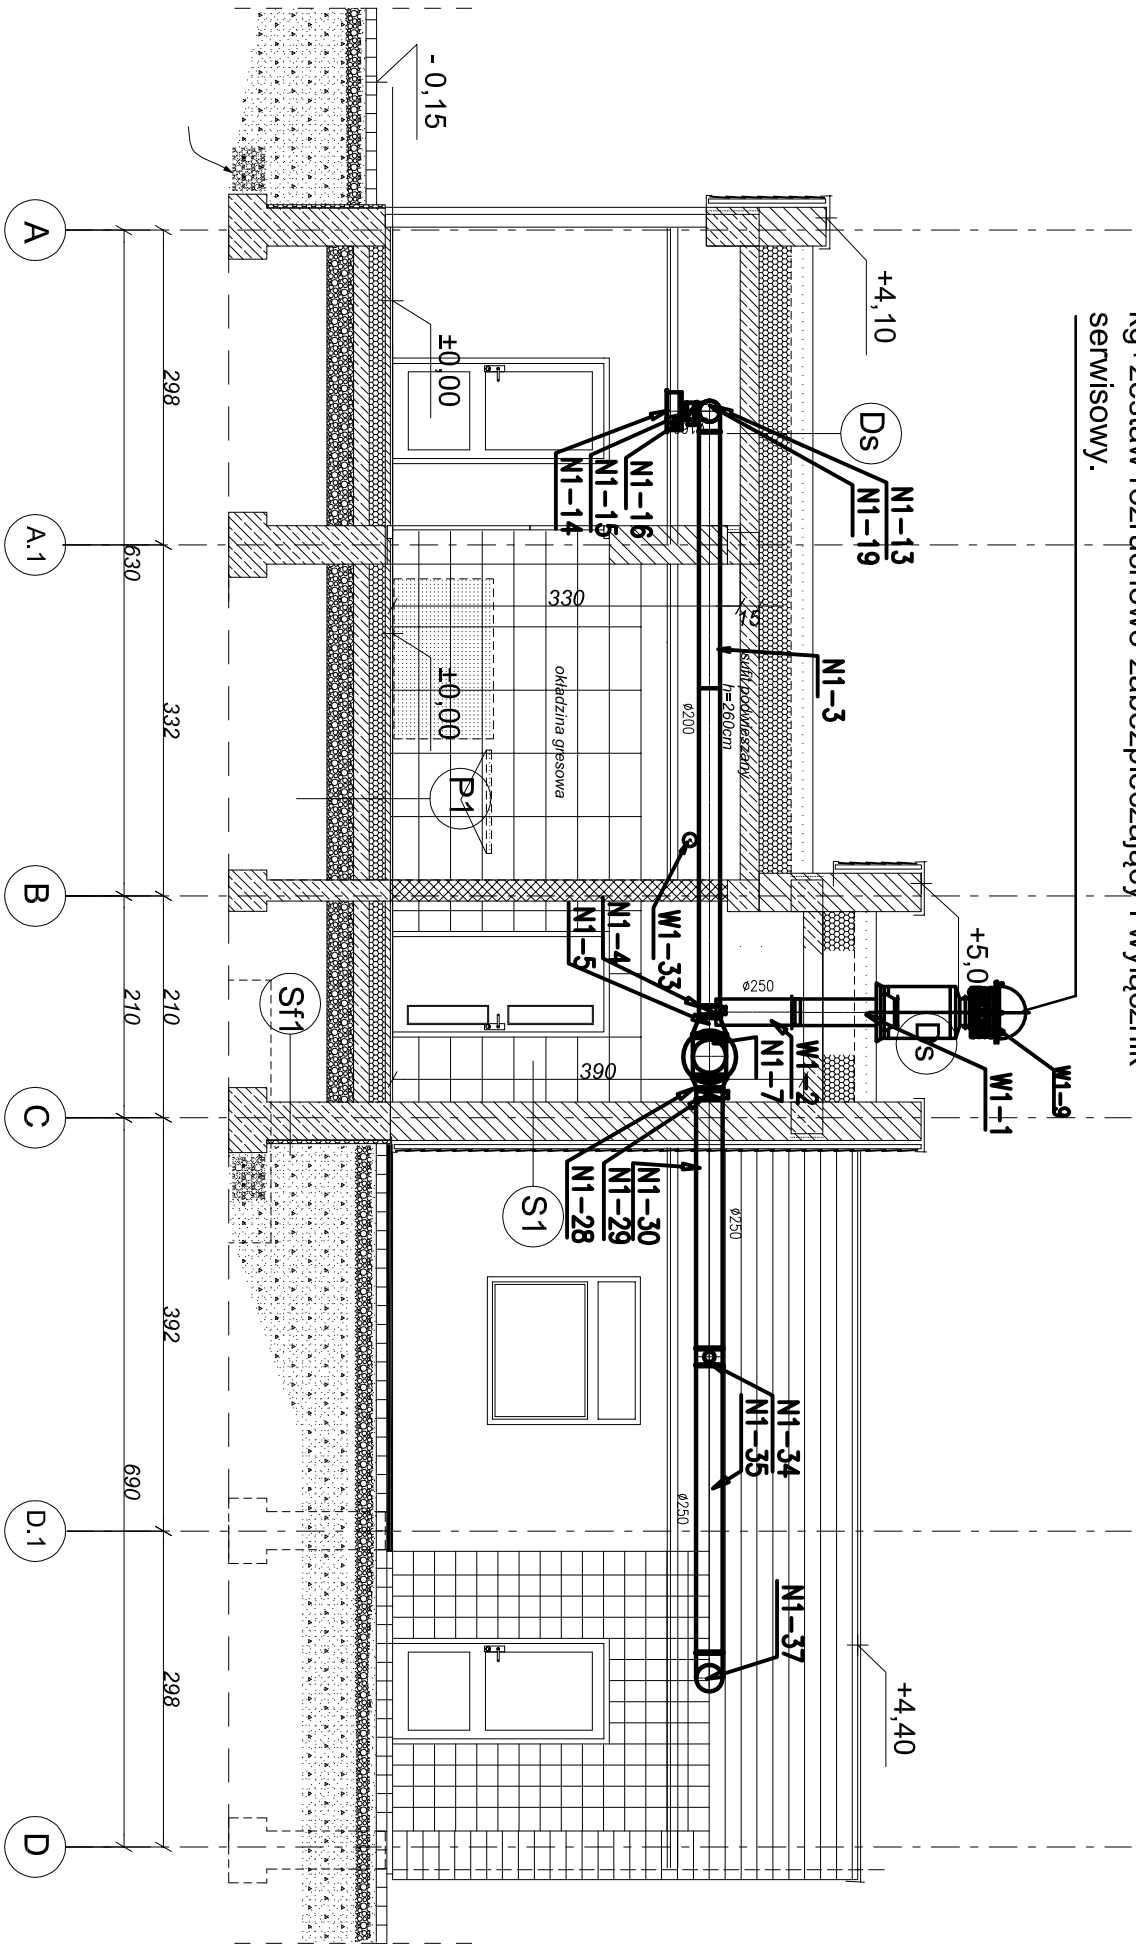

Numer	Nazwa strefy	Powierzchnia m2	Numer	Nazwa strefy	Powierzchnia m2
0.01	Wiatrołap	6,23	0.08	Umywalki męzczyzn	10,39
0.02	Umywalki kobiet	10,39	0.09	WC męzczyzn	7,25
0.03	WC niepełnospr. k.	5,01	0.10	WC niepełnospr. m.	5,66
0.04	WC kobiet	5,96	0.11	Prysznic męzczyzn	10,00
0.05	Prysznic kobiet	9,38	0.12	Pom. socjalne	7,78
0.06	Pom. dla niemowląt	6,52	0.13	Pom. porządkowe	11,39
0.07	Wiatrołap	6,23	0.14	Pom. techniczne	4,37
		SUMA		106,56	(12,46)

UWAGA II: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE !

W SZEREGU PRAWA ZASTRZEŻONE		NUMER UMOWY: P2.2/147/2012	
ZLECENIODAWCA: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Drogi Krajowych i Autostrad Oddział Generalnej Dyrekcji DKJA w Zielonej Górze ul. Bohaterów Westerplatte 31 65-960 Zielona Góra OBIEKT: BUDYNEK TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ ADRES INWESTYCJI: _____ TYTUŁ: TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH kół TREŚĆ RYSUNKU: PRZEKRÓJ-WENTYLACJA MECHANICZNA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Małgorzata Puc	NUMER PROJEKTU: GP1216	DATA: LISTOPAD 2012
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marcin Szlachet	BRANŻA: PW	INSTALACYJNA
WIELOBRANŻOWE POWIĄZANIE PROJEKTOWAŁA I WYKONAŁA: SŁUCHA & TRZASKA s.c. ul. Świerkowa 10, 65-100 Zielona Góra Kontakt: biuro@slucha.itraska.com.pl, tel. 71 735 90 00, 71 735 90 30	NUMER PRYSIAŁKI: IS-W.02		