



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce, ul. Bohaterów Warszawy 12, telefon: 89 762 32 57 faks 89 762 21 50
e-mail: psse.bartoszyce@sanepid.gov.pl

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w BARTOSZYCACH

z dnia 30 sierpnia 2024 r.


w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez indywidualne ujęcie Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, że na podstawie badań jakości wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia Szpitala Powiatowego w Bartoszycach stwierdzono ponadnormatywną zawartość **manganu- 73 µg/l przy dopuszczalnym poziomie 50 µg/l oraz ponadnormatywną mętność 2,0 NTU przy dopuszczalnym poziomie 1,0 NTU.**

Zmiany te mogą ujemnie wpływać na jakość organoleptyczną wody obejmując: wzrost barwy, przebarwienia pranej odzieży, ceramiki sanitarnej i innych powierzchni, mających wielokrotny lub stały kontakt z wodą, wzrost mętności, przykry smak wody, wytrącanie się nierozpuszczalnych osadów czarnej barwy w systemie dystrybucji wody, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w terminie do 30 września 2024 r. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Obecnie trwają prace remontowe polegające na wymianie źróź filtracyjnych, które mają na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

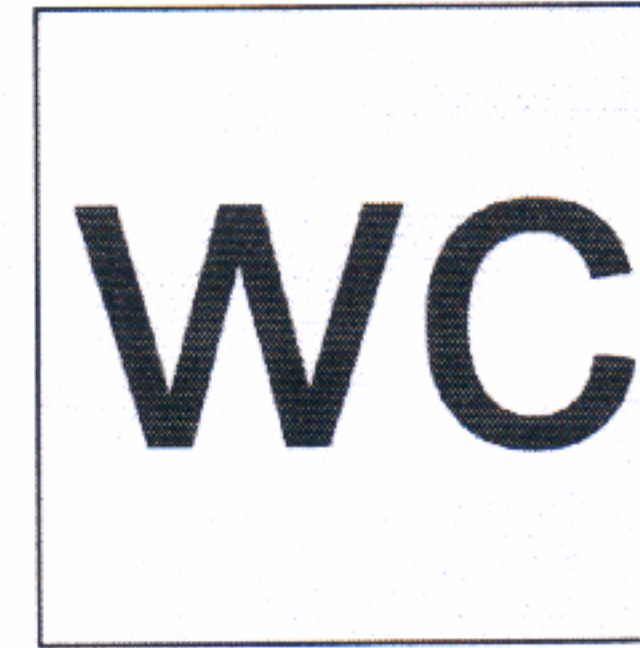

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bartoszycach

mgr inż. *Miroslawa Tabaka*