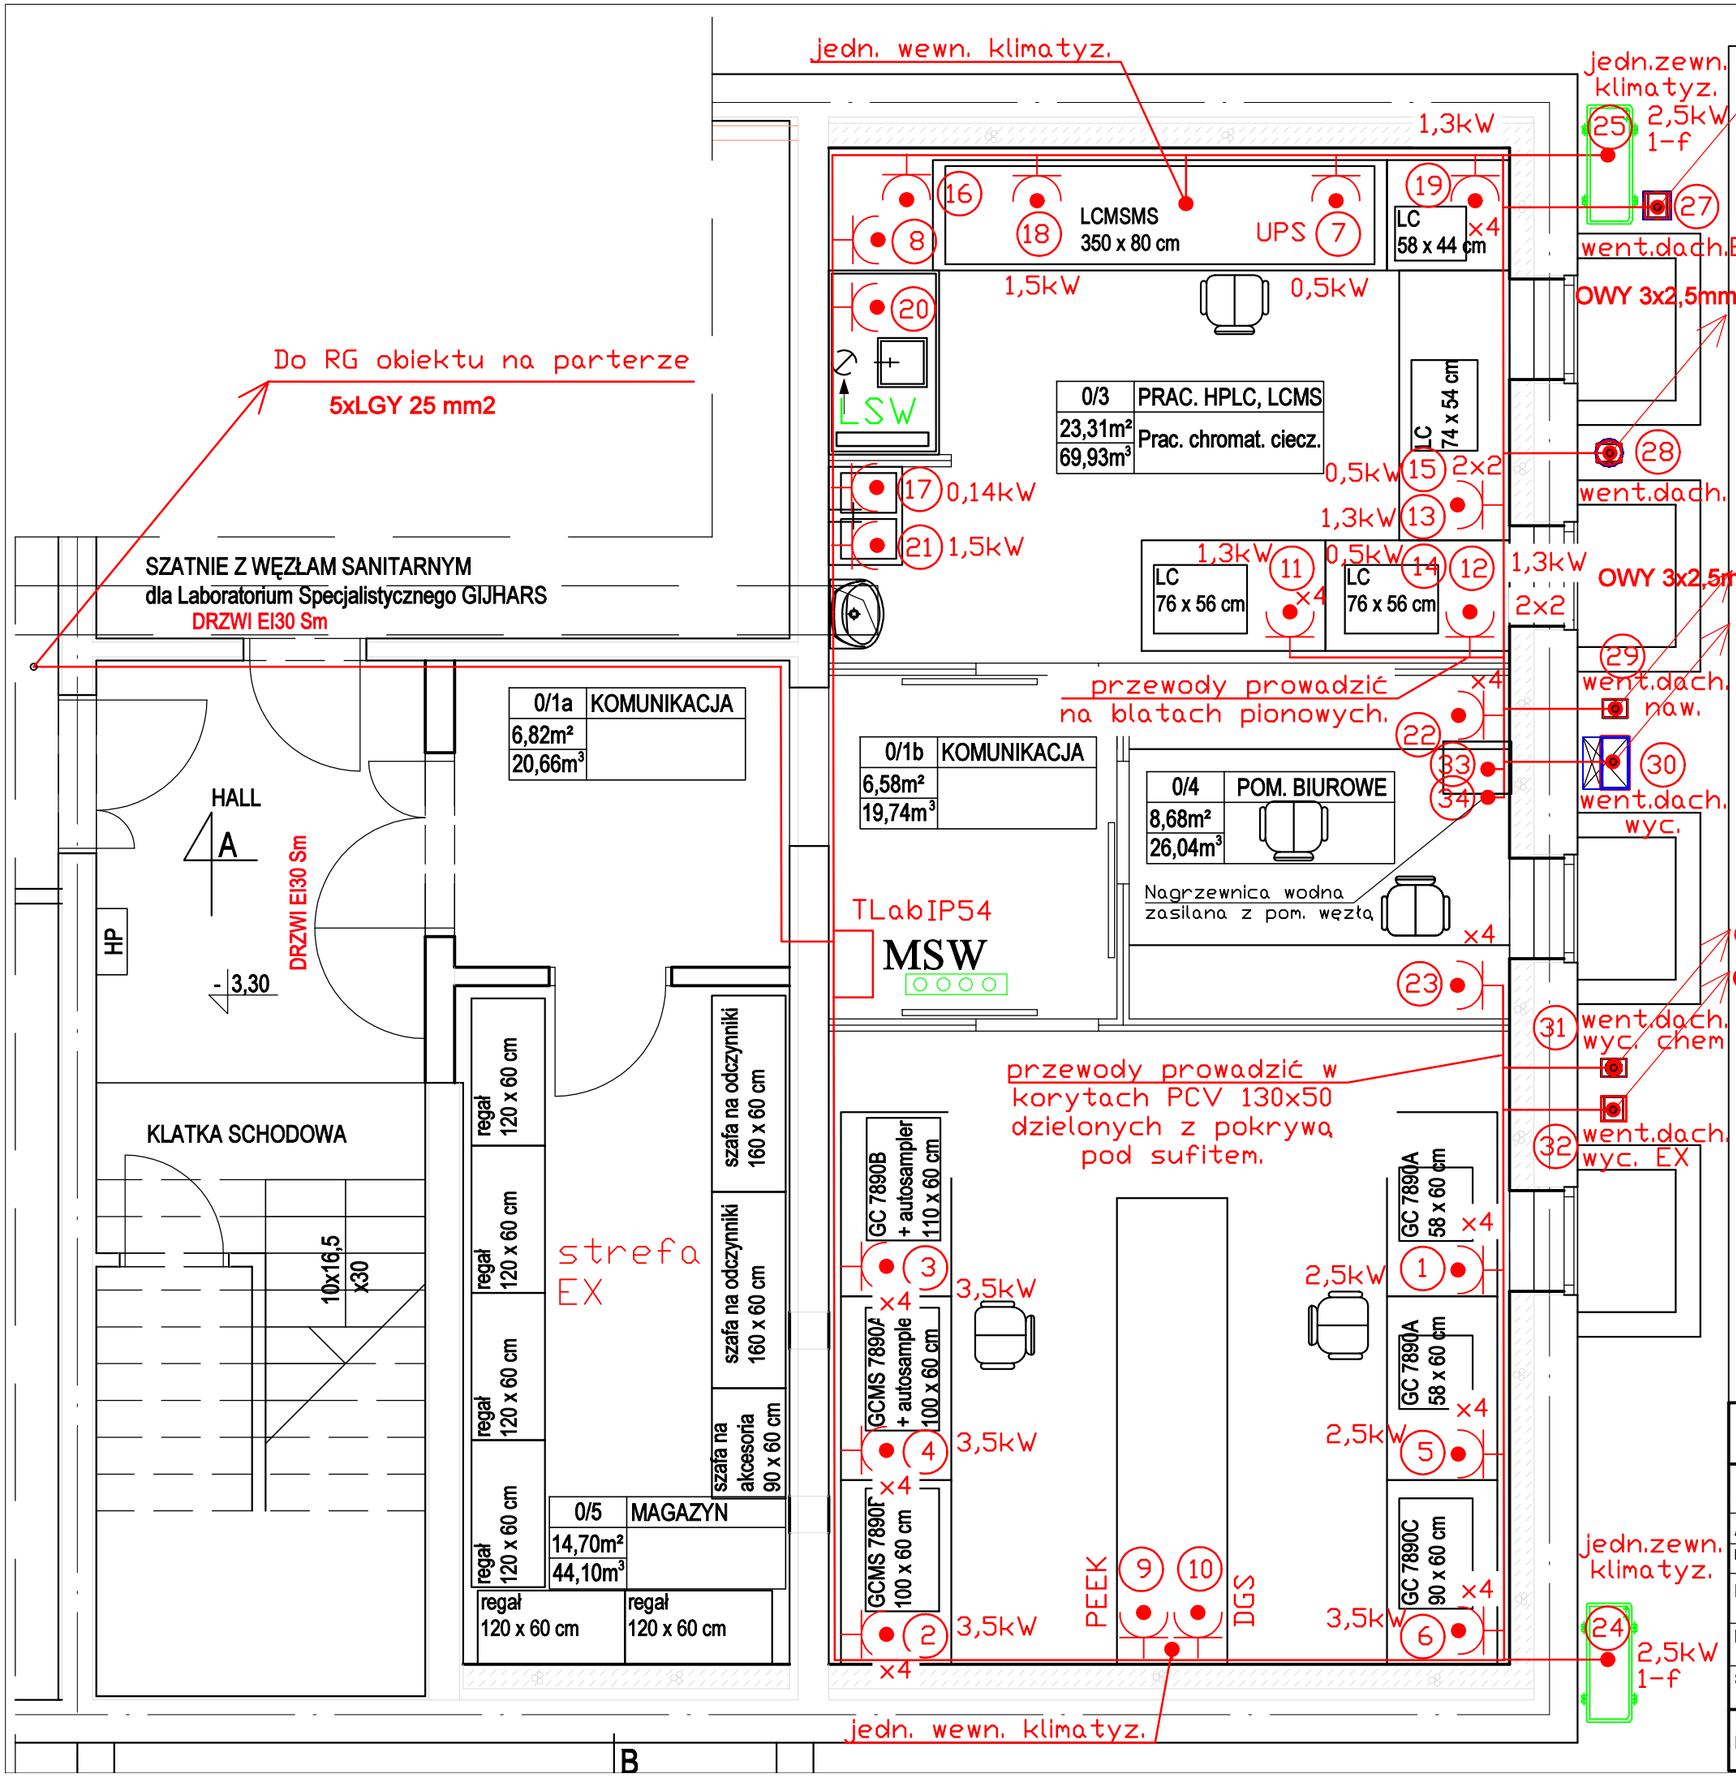

UWAGA:
Ochrona przeciwporażeniowa:
- samoczynne wyłączenie zasilania
- połączenia wyrównawcze
- wyłączniki różnicowoprądowe

Układ sieci TN-S 400/230V

gniazdo 1-f natynkowe bryzgoszczelne IP44

wypust odbiorn. technologicznego

LSW Lokalna szyna wyrównawcza
podłączyć do MSW linką 1x6 mm2

MSW Miejscowa szyna wyrównawcza
podłączyć do GSW linką 1x16 mm2

TLab Tablica rozdzielcza laboratorium

Przedsiębiorstwo Projektowo - Budowlane Jacek Zabielski
10 - 584 Olsztyn, ul. Kościńskiego 10/1, tel. 89 674 84 01, kom. 509 856 854, fax 89 674 84 00,
e-mail biuro@kosztorysowanie.olsztyn.pl, www.kosztorysowanie.olsztyn.pl

TRMAT OPRACOWANIA:	**Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych w budynku biurowym na pomieszczenie laboratorium dla Laboratorium Specjalistycznego GIJHARS**	
ADRES:	**Olsztyn, ul. Poprzeczna 16**	BRANŻA: Elektr.
Nazwa wł. inwestycji:		SKALA: 1:50
INWESTOR:	**Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 98**	DATA: 05.2022
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Cezary Matuszewicz upr. nr WAM/0066/PWOE/06	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Radosław Wysocki upr. nr WAM/0145/PWOE/13	PODPIS:
TEMAT RYSUNKU:	**Plan instalacji gniazd wtyk. - piwnica**	NR RYS.: **E - 2**