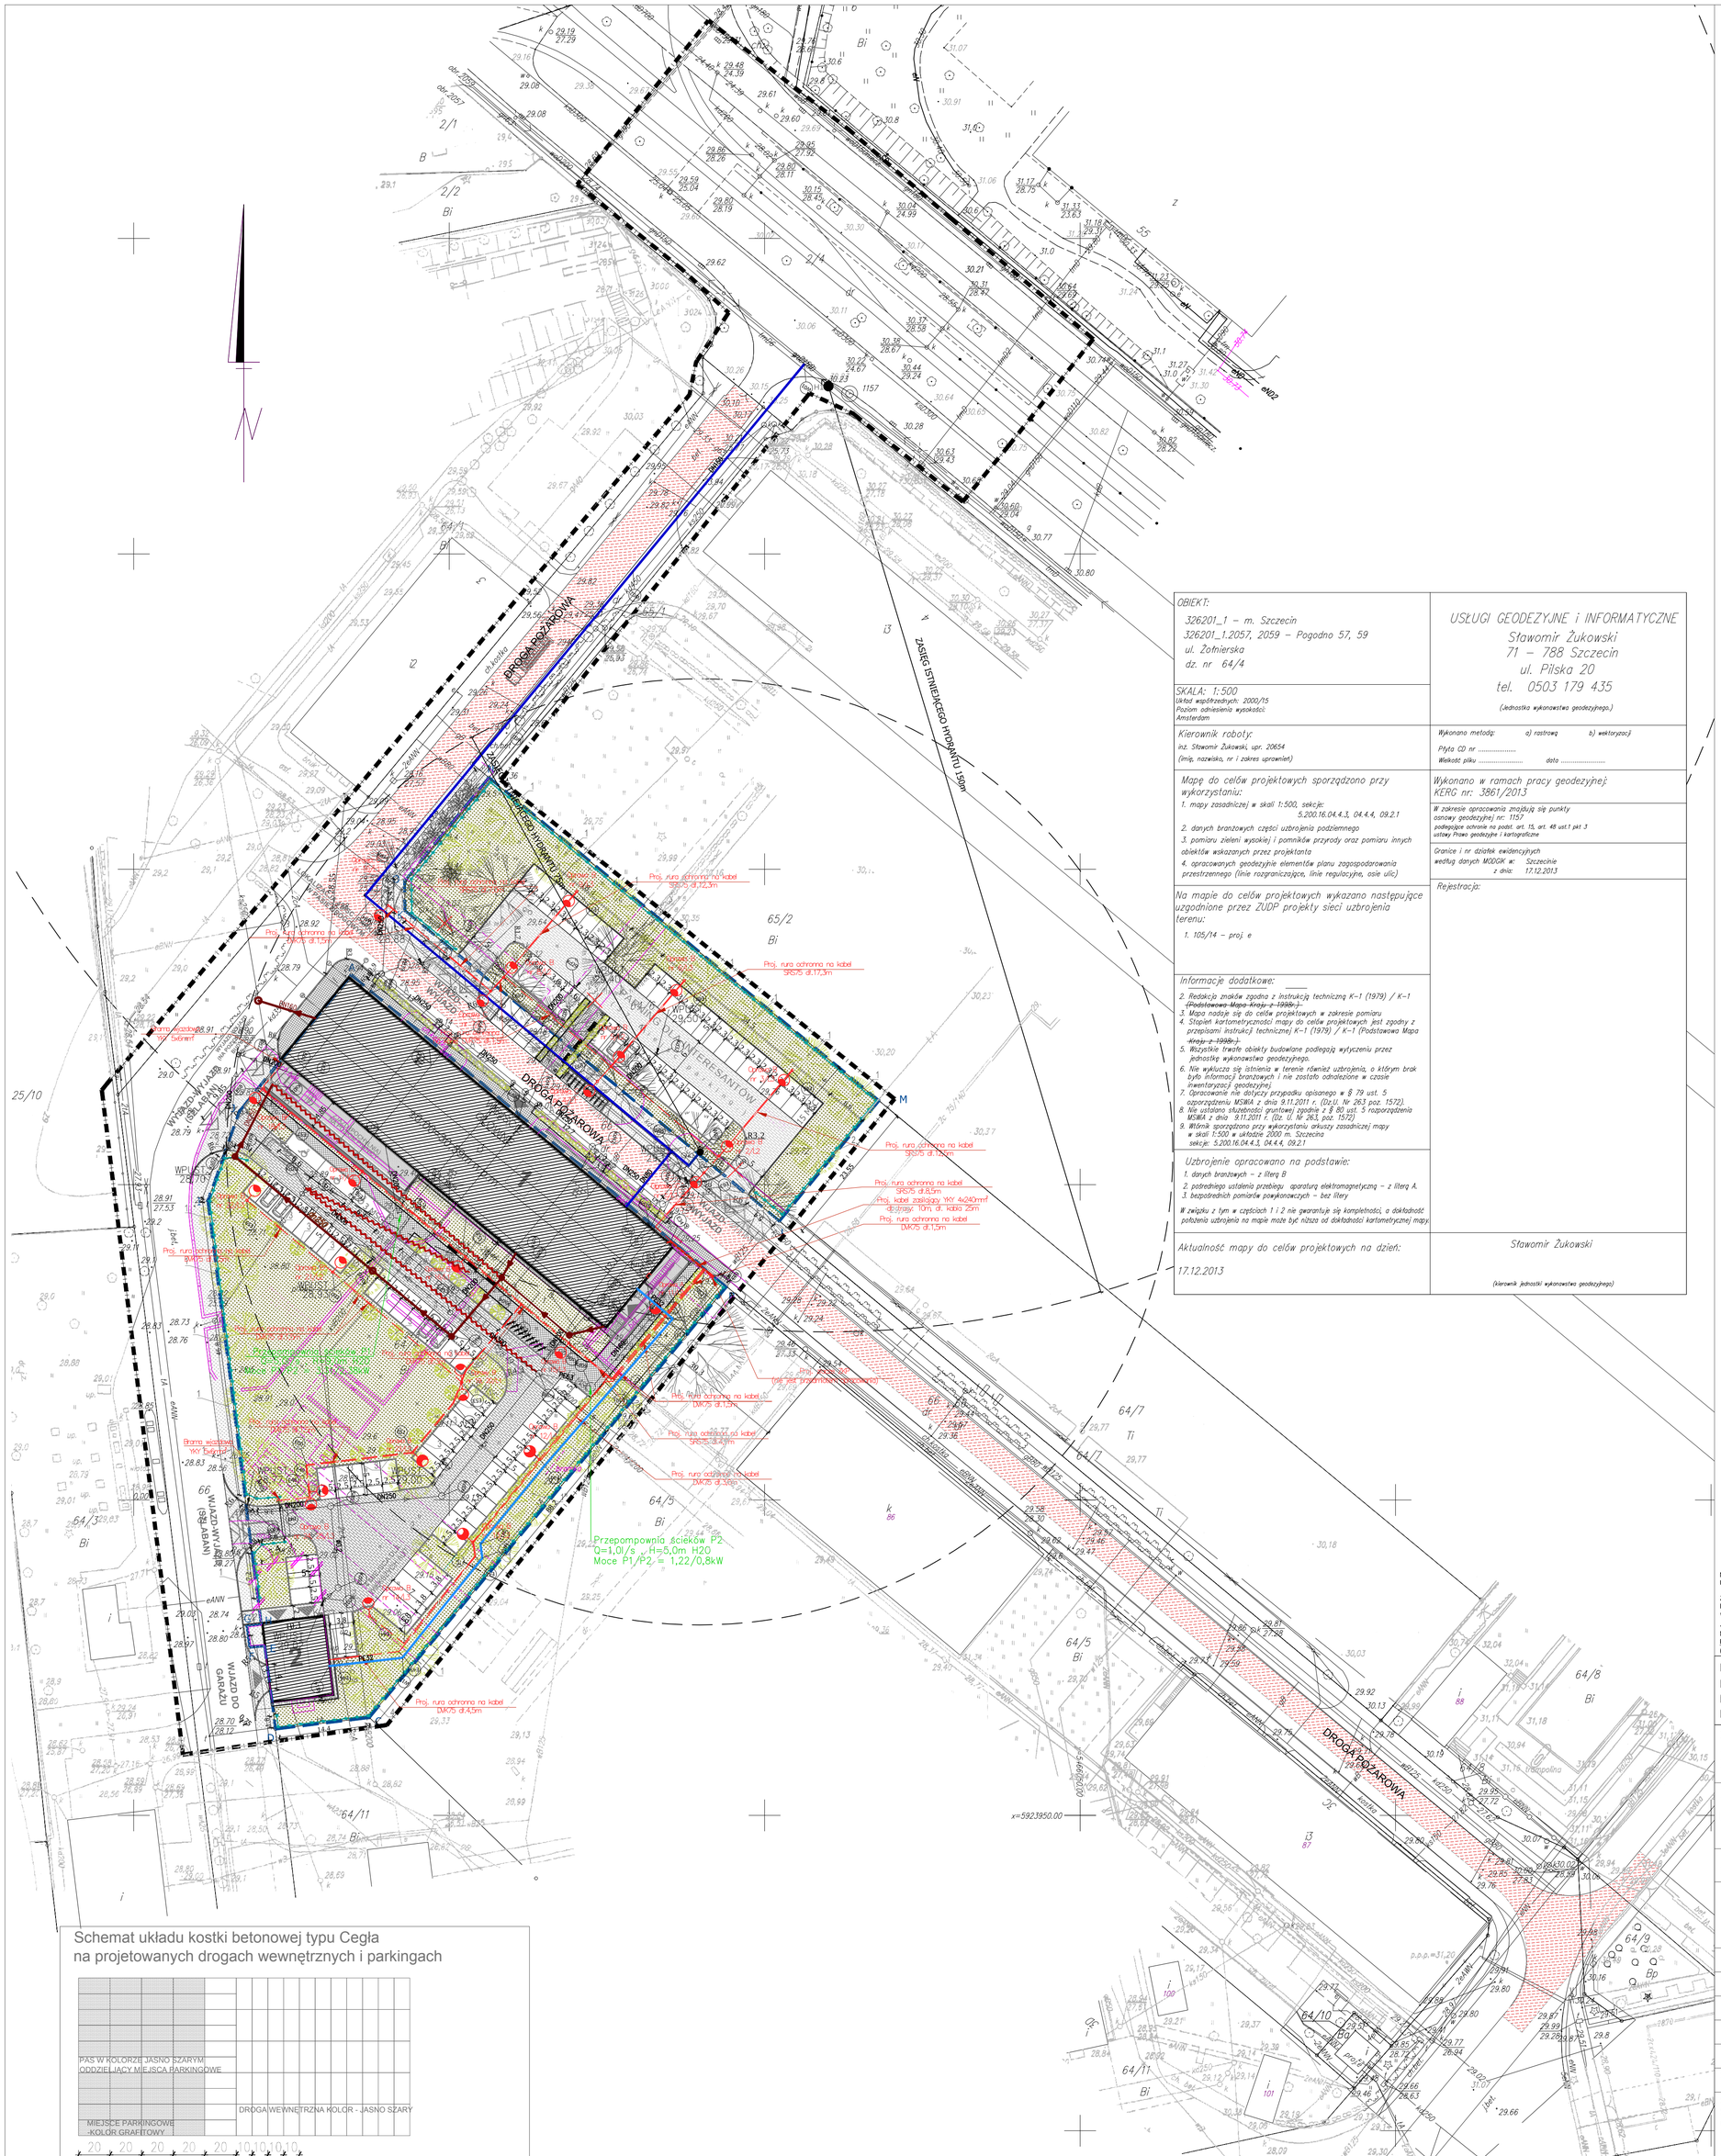
DROGA POŻAROWA
ZASIĘG ISTNIEJĄCEGO HYDRANTU 150m
WJAZD DO GARAŻU
WJAZD WYJAZD (SŁUŻBOWY)
Brama wjazdowa wyj. ewakuacyjne
Brama wjazdowa wyj. ewakuacyjne
Przepompownia ścieków P2
Q=1,0l/s , H=5,0m H2O
Moce P1/P2 = 1,22/0,8kW
Proj. rura ochronna na kabel SRC/5 dł.17,3m
Proj. rura ochronna na kabel SRC/5 dł.4,5m
Proj. rura ochronna na kabel DMC/5 dł.1,5m
Proj. kabel zasilający YKY 4x240mm² do istn. RG dł. kabla 25m
Proj. rura odprowadz. od kabel SRC/5 dł.4,5m
Proj. rura odprowadz. od kabel DMC/5 dł.3,0m
Proj. rura ochronna na kabel DMC/5 dł.1,5m
Proj. rura ochronna na kabel SRC/5 dł.17,3m
Proj. rura ochronna na kabel SRC/5 dł.17,3m
Proj. rura ochronna na kabel SRC/5 dł.17,3m
Proj. rura ochronna na kabel SRC/5 dł.17,3m
Proj. rura ochronna na kabel DMC/5 dł.4,5m
Proj. rura ochronna na kabel DMC/5 dł.1,5m
Proj. rura ochronna na kabel DMC/5 dł.1,5m
Proj. rura ochronna na kabel DMC/5 dł.1