


NAPIS - Godło WOJEWÓDZKIE  
CENTRUM ZARZĄDZANIA  
KRYZYSOWEGO

Żubr  
Pokój 143  
ŚCIANA C

NAPIS - Godło SYSTEM Wczesnego  
OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA

Żubr  
Pokój 145  
ŚCIANA K

## INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIE

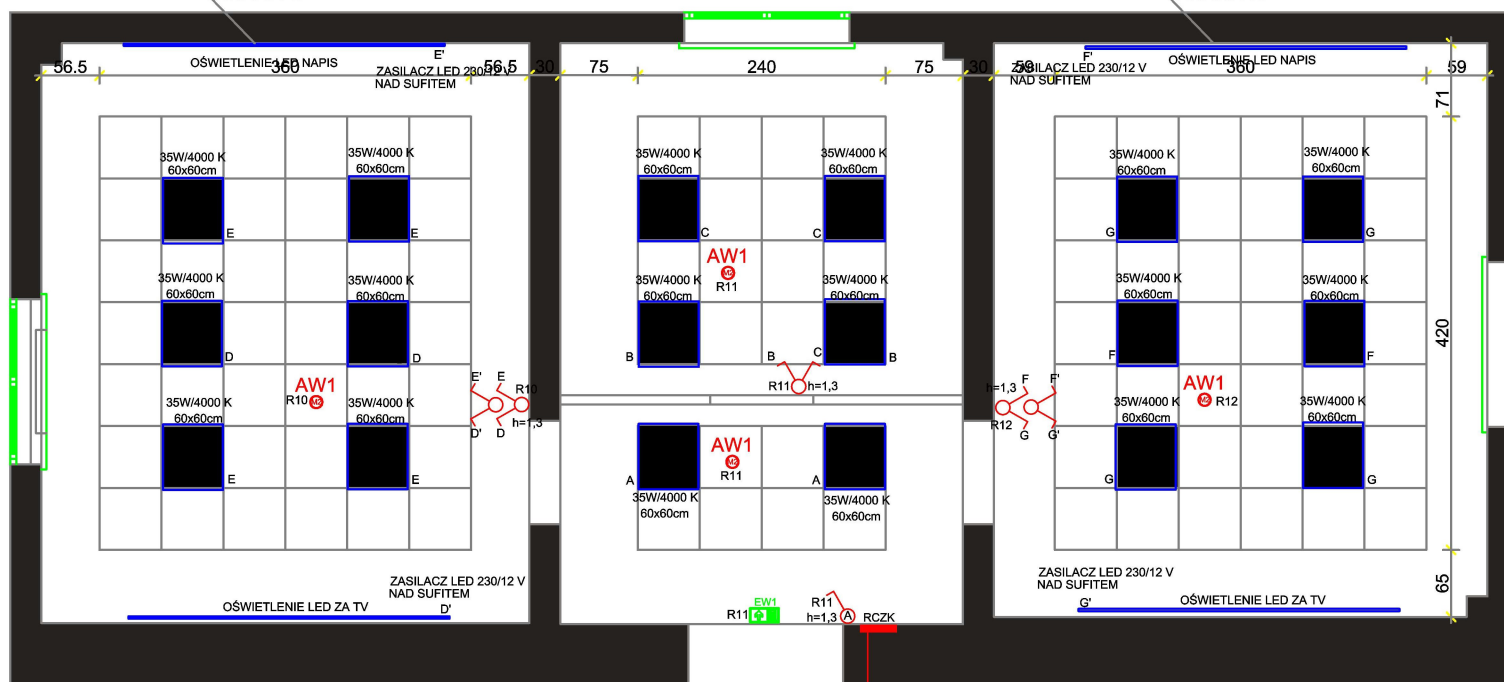

RZUT SUFITU SYSTEMOWEGO

N2XH-J 5x10 mm2 do T3/1C  
w korytku ocynkowanym

LEGENDA	
	Oprawa LED 35W/4000K 60x60 cm biała
	oprawa ewakuacyjna wersja AT 1-godzinna
	oprawa awaryjna wersja AT 1-godzinna
	Wyłącznik p/t antracyt pojedynczy
	Wyłącznik p/t antracyt świecznikowy
	Gniazdo 230V pojedyncze p/t
	Gniazdo 230V DATA p/t
	Gniazdo 230V podwójne p/t
	Gniazdo 2xRJ 45 kat 6A
	Gniazdo teletechniczne jak w opisie
	korytko kablowe 50x50 mm
	Trasy kablowe
	Rozdzielnica RCZK p/t IP-20 5x14 pół
	Odgromniki instalacji antenowej istniejące
	Szyna wyrównania potencjałów istniejąca
	Wypust uziemienia posadzki LGy 6 mm2
	Puszka podłogowa 210x300
	Rygiel elektryczny drzwiowy 12V

electromax		INSTALACJE ELEKTRYCZNE 15-509 Białystok-Sobolewo ul. Szosa Baranowska 92 tel. kom. 606-369-556 e-mail: electromax@vp.pl	
OBIEKT	WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 15-203 BIAŁYSTOK UL. MICKIEWICZA 3		
INWESTOR	PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU		
NAZWA RYSUNKU	INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE		
PROJEKTANT		NR UPRAWNIENI	PODPIS
Inst. elektryczne	inż. elektr. Wiesława Świdarska	BL/20/91	
Inst. teletechniczne	mgr. inż. Paweł Garstka mgr. inż. Wojciech Stelmazuk	PDU/0132/PWOE/14	