

LEGENDA:


- T1

KONTROLER 4 CZYTNIKÓW KD + WYPOSAŻENIE
- T2

KONTROLER 4 CZYTNIKÓW KD + PLYTA ROZSZERZEŃ ( 4 CZYTNIKI) + WYPOSAŻENIE CZYTNIK ZBLIŻENIOWY KD
- ZASILACZ BUFOROWY ( ZWORY)
- PRZYPISKI WYJŚCIA
- PRZYPISKI WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
- KONTAKTRON
- OZNACZENIE PRZEJŚCIA  
x- NR KONTROLERA  
y- NR PRZEJŚCIA ( KLA KONTROLERA x)
- OKABLOWANIE KONTAKTRONÓW, PRZYPISKÓW WYJŚCIA: FTP 4x2x0,5
- OKABLOWANIE CZYTNIKÓW: FTP 4x2x0,5
- OKABLOWANIE ZWÓR, RYGLI, PRZYPISKÓW WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO: OMY 2x1
- OKABLOWANIE KONTAKTRONÓW, PRZYPISKÓW WYJŚCIA: FTP 4x2x0,5 ZIEMNY
- OKABLOWANIE CZYTNIKÓW: FTP 4x2x0,5 ZIEMNY
- OKABLOWANIE ZWÓR, RYGLI, PRZYPISKÓW WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO: OMY 2x1 CZARNY
- OKABLOWANIE KOMUNIKACYJNE: SIFTP kat. 6
- SKRZYŹNIKA NA KLUCZ Z WYŁĄCZNIKAMI
- UMIĘJLIWIACJAMI WYŁĄCZENIE ZWORY NA WEJŚCIU GŁÓWNYM ORAZ AWARYJNE WYŁĄCZENIE SYSTEMU KD

ap-projekt	ap-Projekt. Biuro Architektoniczne Piotr Buc Białystok, ul. Małachowska 16, tel.06616996
Rodzaj oprac.:	Projekt budowlany - instalacje elektryczne
Nazwa rysa:	SCHEMAT INST. KD - KONTENER A I B
Obiekt:	BUDYNKI KONTENEROWE A I B Czeremcha, część działki nr ewid. 1632/35, obręb: Czeremcha
Inwestor:	Skarb Państwa - Województwo Podlaskie ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
Zespół projektowy	Imię i nazwisko:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr inż. PIOTR BARTOSZEWICZ
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. PAVEŁ GOŁIŃSKI
	data: 20.05.2019 Nr upr. PDL0129/ POOE/14

SIEĆ KD BUDYNKU B

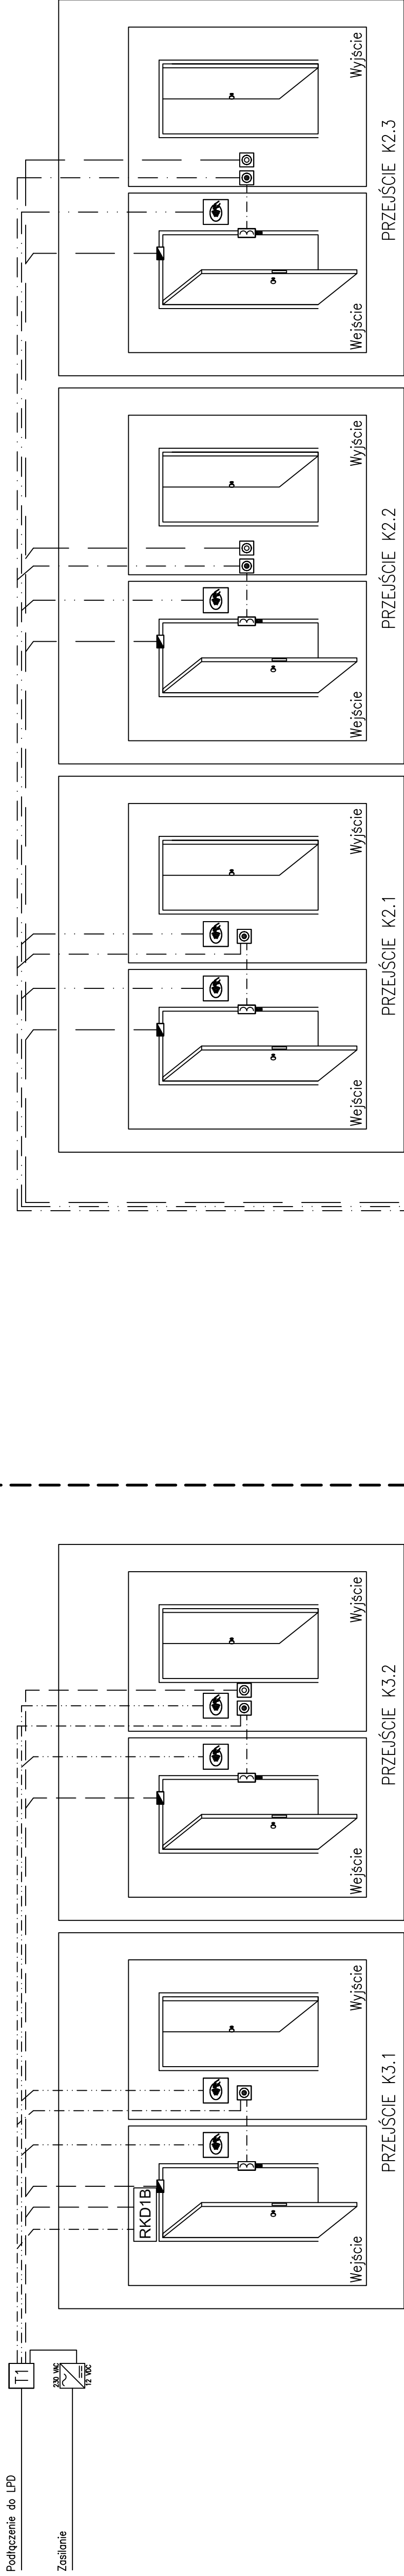

SIEĆ KD BUDYNKU A

