


TABLICA TP5 Ps = 16,0 kW x 0,7 = 11,2 kW

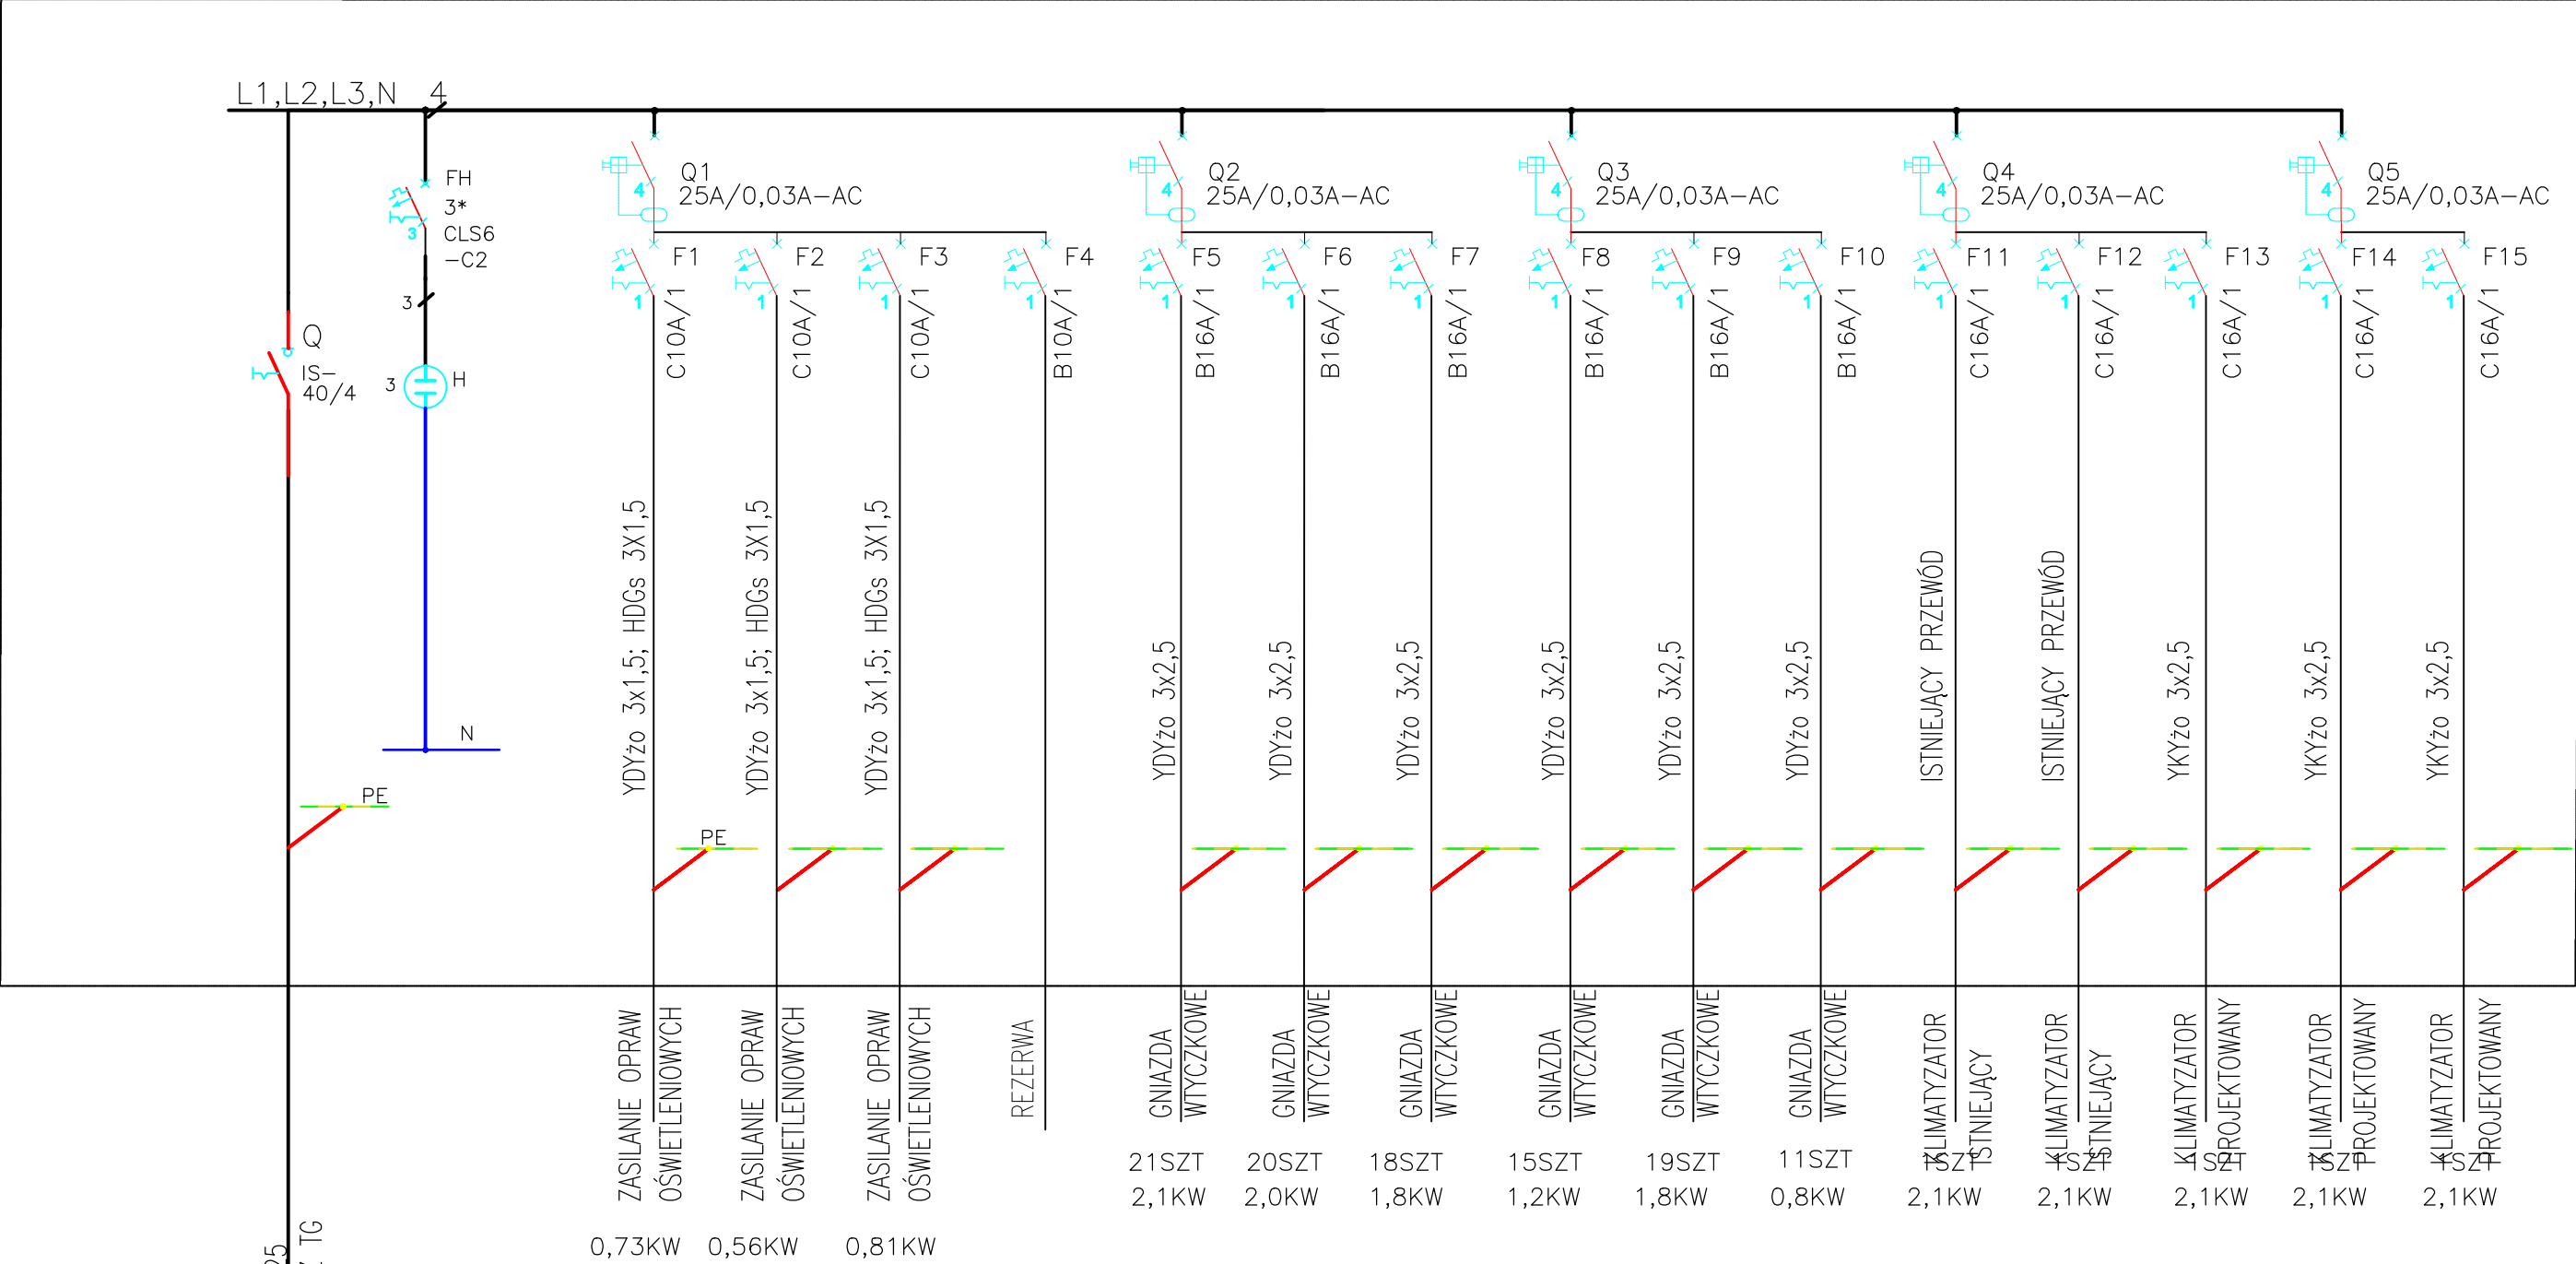

Rysunek:						
Przebudowa instalacji elektrycznej i instalacji teletechnicznej wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi w budynku administracyjna-garażowym nr 1						
TREŚĆ RYSUNKU		NAZWISKO			NR UPR.	PODPIS
		SPRAWDZIŁ: PROJEKTOWAŁ:	inż. Wieńczysław Turza	OPL/0177/P00E/05		
			mgr inż. Arkadiusz Pietrzykowski	OPL/0847/PW0E/10		
INWESTOR		KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu ul. Kraszewskiego 12, 47-200 Kędzierzyn-Koźle				
		DATA październik 2021	NR RYS. E-16	ELIN Arkadiusz Miszkiewicz ul. Przyjaźni 113, 47-225 Kędzierzyn-Koźle NIP 7491554905 tel. 77 403 61 02		
RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI JAKIEKOLWIEK ZMIANY WYMAGAJĄ ZGODY PROJEKTANTA						