


TABLICA TP3


Ps = 34,4 kW x 0,7 = 24,1 kW




S3

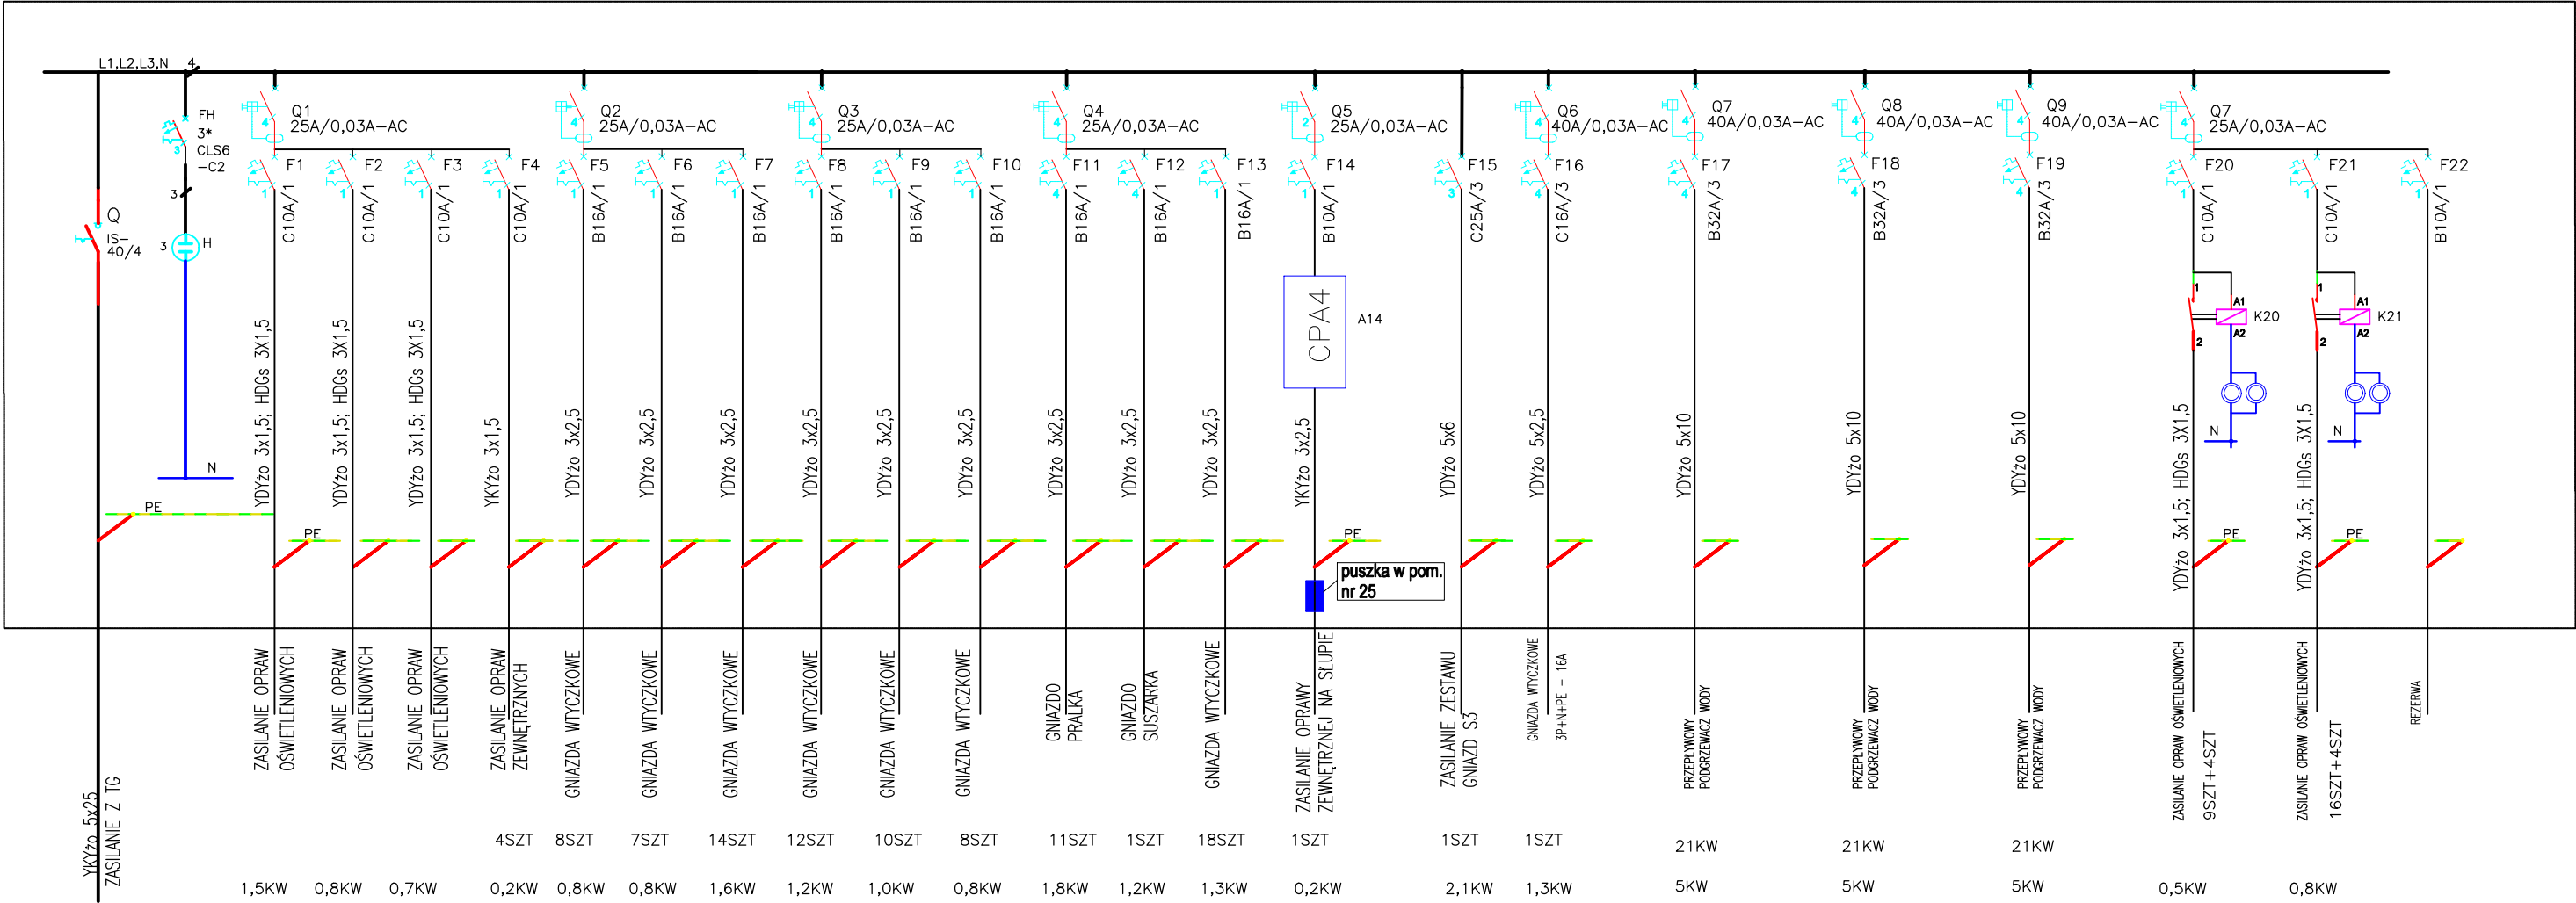

S3

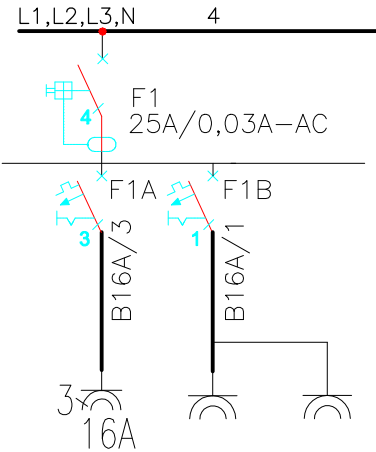

CPA 4

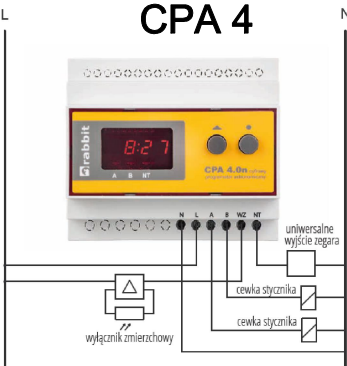

bezpośrednie zasilanie słupa  
oświetleniowego bez udziału stycznika

Rysunek:				
Przebudowa instalacji elektrycznej i instalacji teletechnicznej wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi w budynku administracyjno-garażowym nr 1				
TREŚĆ RYSUNKU		PROJEKTOWAŁ:	NAZWISKO	NR UPR.
Schemat ideowy tablicy TP3		inż. Więnczysław Turza		OPL/0177/P00E/05
		SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Arkadiusz Pietrzykowski	OPL/0847/PW0E/10
INWESTOR		KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu ul. Kraszewskiego 12, 47-200 Kędzierzyn-Koźle		
		DATA	NR RYS.	
		październik 2021	E-12	
RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI JAKIEKOLWIEK ZMIANY WYMAGAJĄ ZGODY PROJEKTANTA		ELIN Arkadiusz Miszkiewicz ul. Przyjaźni 113, 47-225 Kędzierzyn-Koźle NIP 7491554905 tel. 77 403 61 02		