


TABLICA TP4


$P_s = 29,7 \text{ kW} \times 0,7 = 20,5 \text{ kW}$



S1, S2

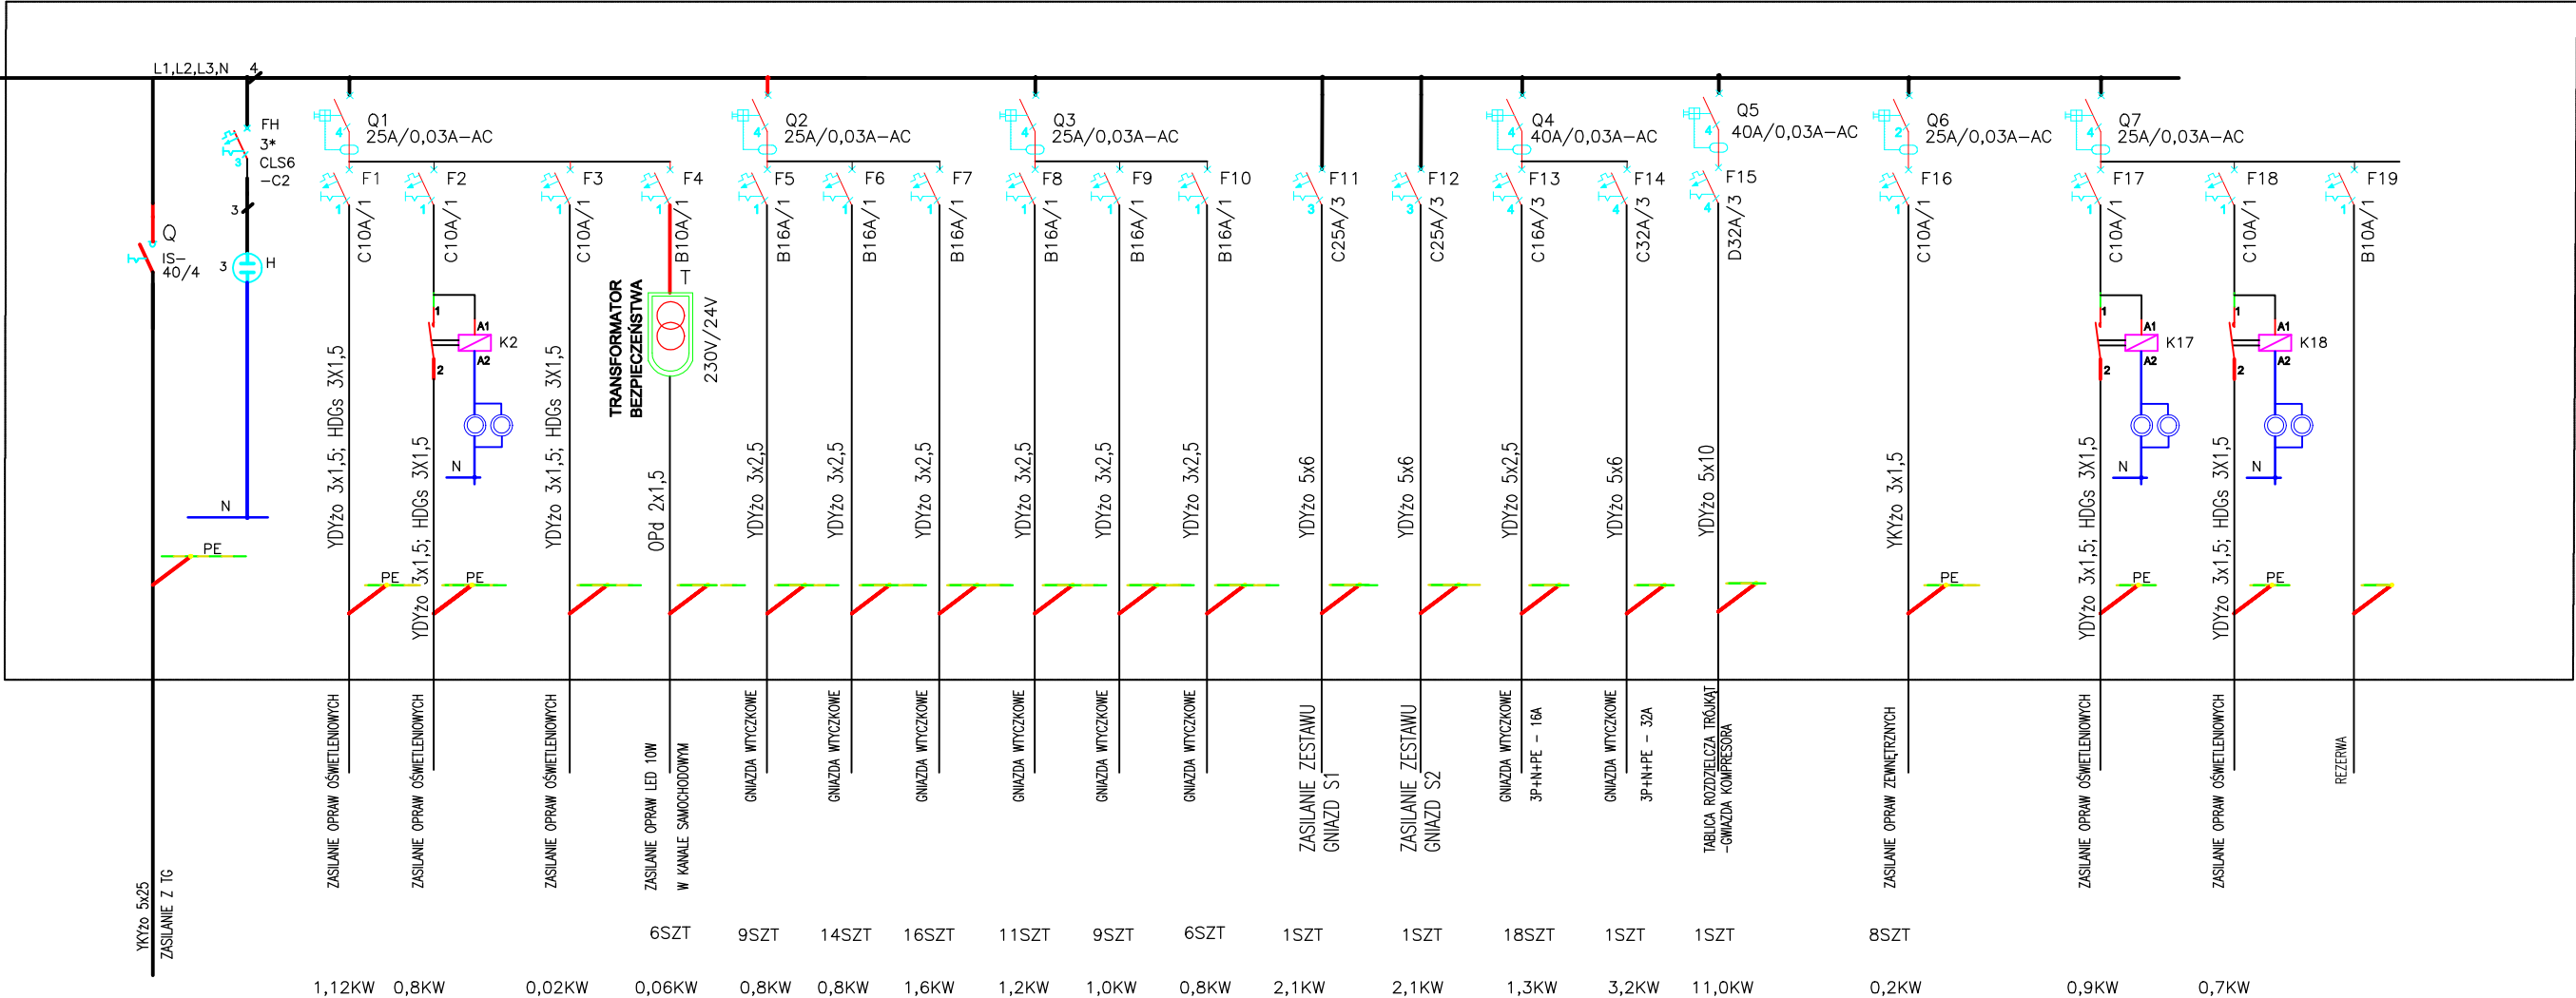

S1, S2

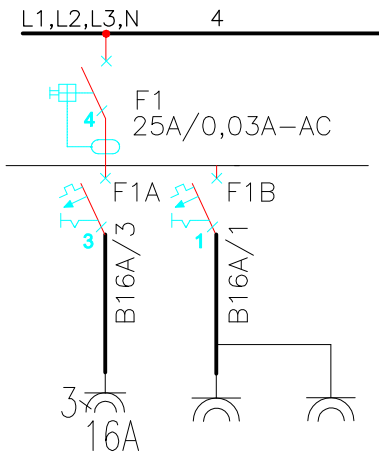

Rysunek:				
Przebudowa instalacji elektrycznej i instalacji teletechnicznej wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi w budynku administracyjno-garażowym nr 1				
TREŚĆ RYSUNKU		PROJEKTOWAŁ:	NAZWISKO	NR UPR.
Schemat ideowy tablicy TP4		SPRAWDZIŁ:	inż. Wińczysław Turza	OPL/0177/P00E/05
			mgr inż. Arkadiusz Pietrzykowski	OPL/0847/PW0E/10
INWESTOR				
KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu ul. Kraszewskiego 12, 47-200 Kędzierzyn-Koźle				
		DATA	NR RYS.	
		październik 2021	E-13	
RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI JAKIEKOLWIEK ZMIANY WYMAGAJĄ ZGODY PROJEKTANTA				
		ELIN Arkadiusz Miszkiewicz ul. Przyjaźni 113, 47-225 Kędzierzyn-Koźle NIP 7491554905 tel. 77 403 61 02		