



TABLICA TP2 $P_s = 6,7 \text{ kW} \times 0,7 = 4,7 \text{ kW}$

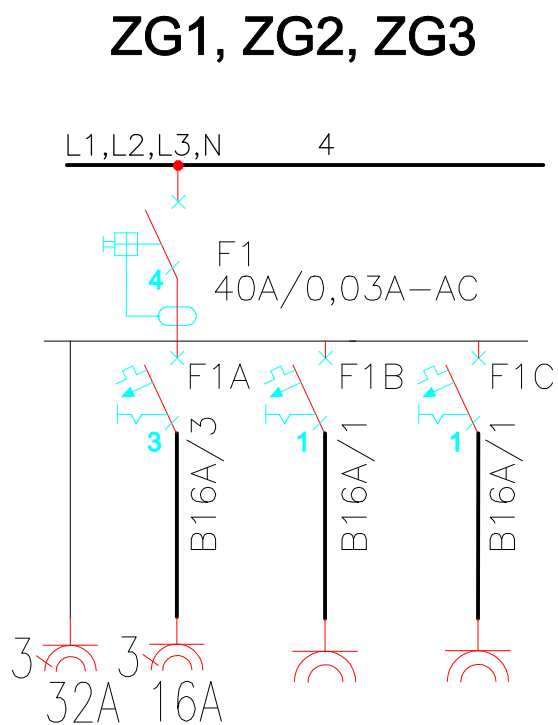

PRZEWODY HDGs ZAPROJEKTOWANO
DO OPRAW AWARYJNYCH

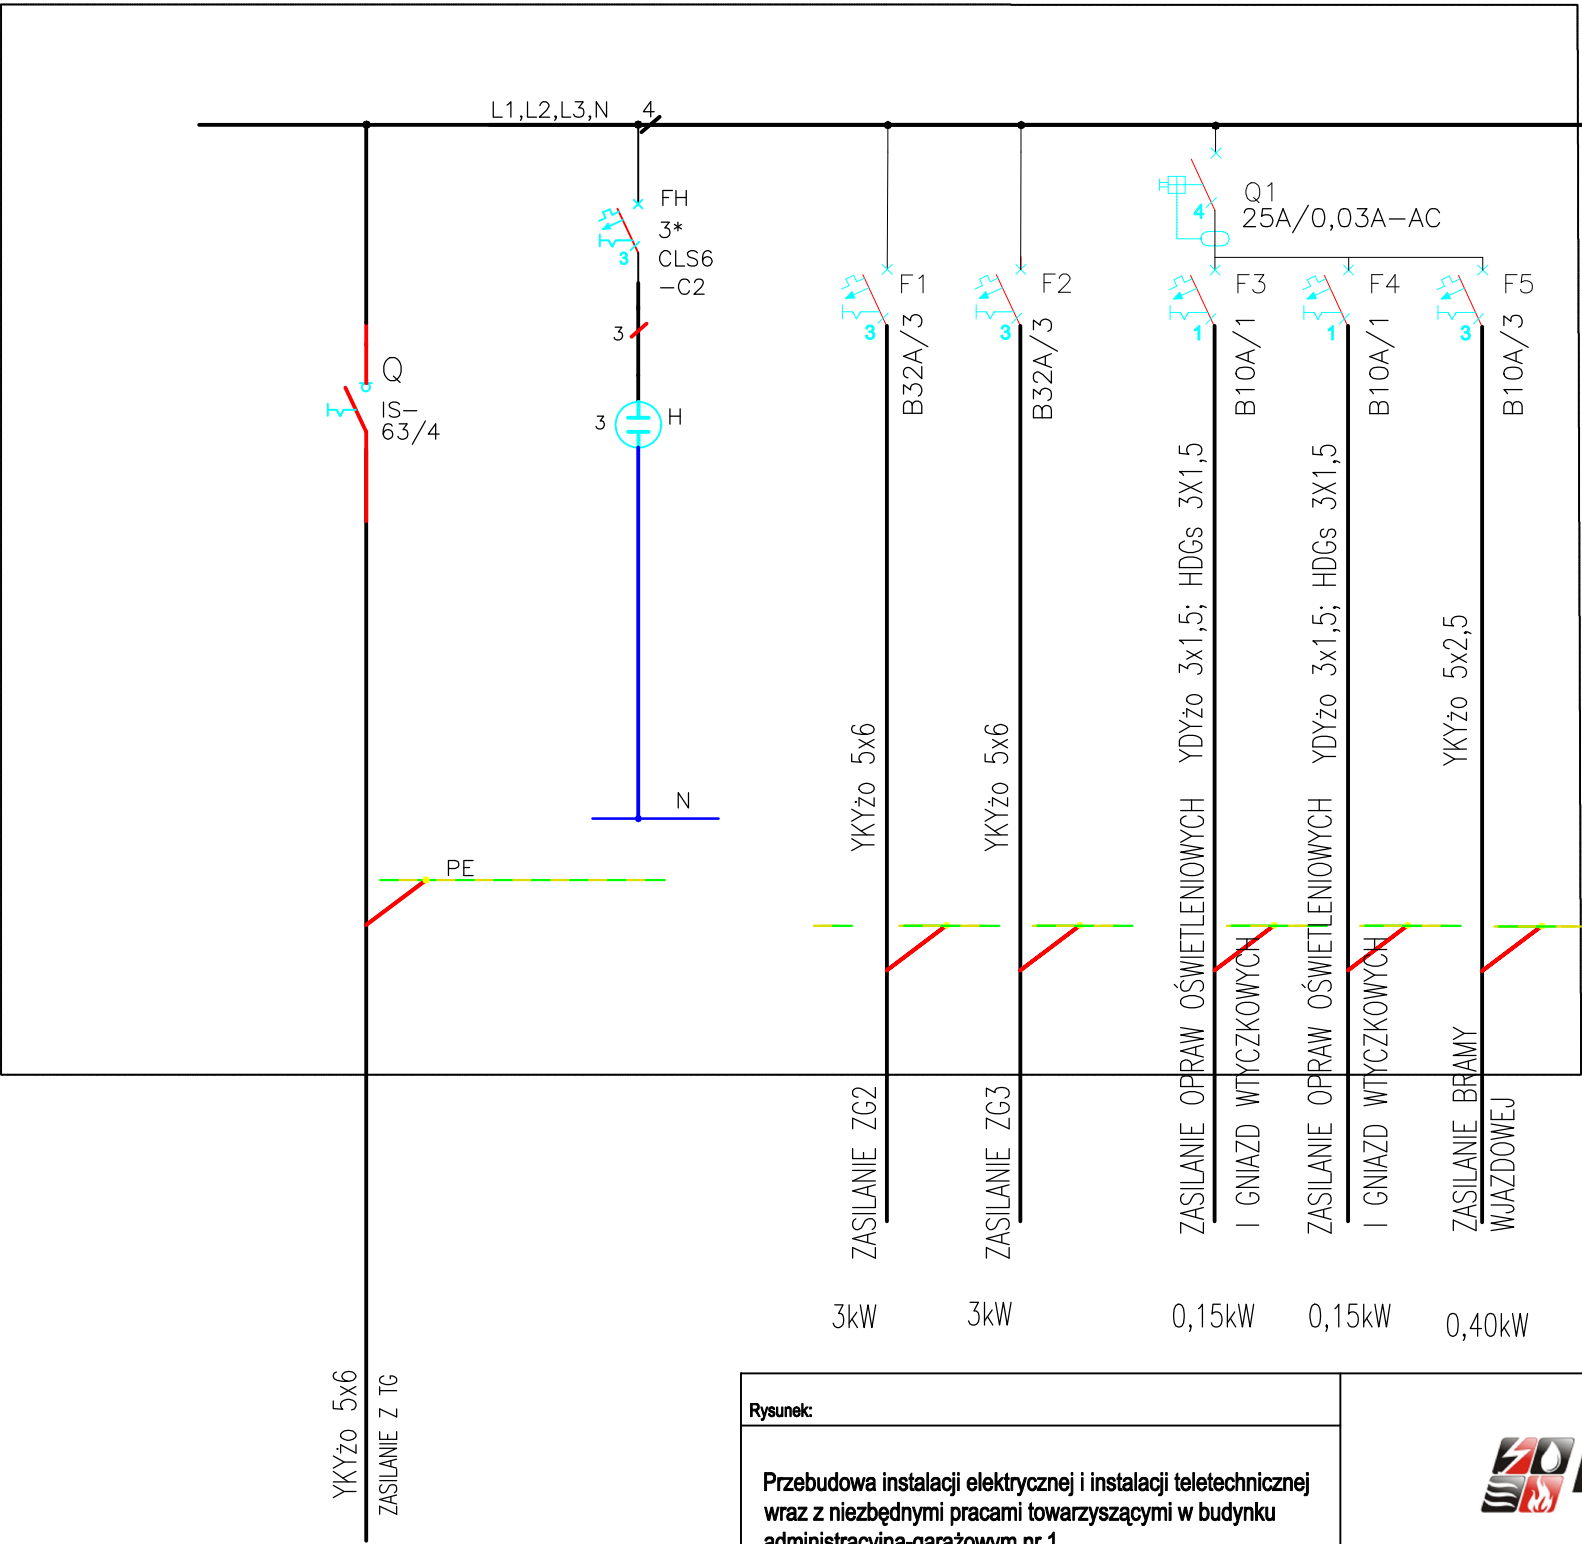

Rysunek:				
Przebudowa instalacji elektrycznej i instalacji teletechnicznej wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi w budynku administracyjna-garażowym nr 1				
TREŚĆ RYSUNKU		NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
Schemat ideowy tablicy TP2		inż. Wieńczysław Turza	OPL/0177/P00E/05	
		mgr inż. Arkadiusz Pietrzykowski	OPL/0847/PW0E/10	
INWESTOR		ELIN Arkadiusz Miszkiewicz ul. Przyjaźni 113, 47-225 Kędzierzyn-Koźle NIP 7491554905 tel. 77 403 61 02		
KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu ul. Kraszewskiego 12, 47-200 Kędzierzyn-Koźle				
	DATA październik 2021			
RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI JAKIEKOLWIEK ZMIANY WYMAGAJĄ ZGODY PROJEKTANTA				