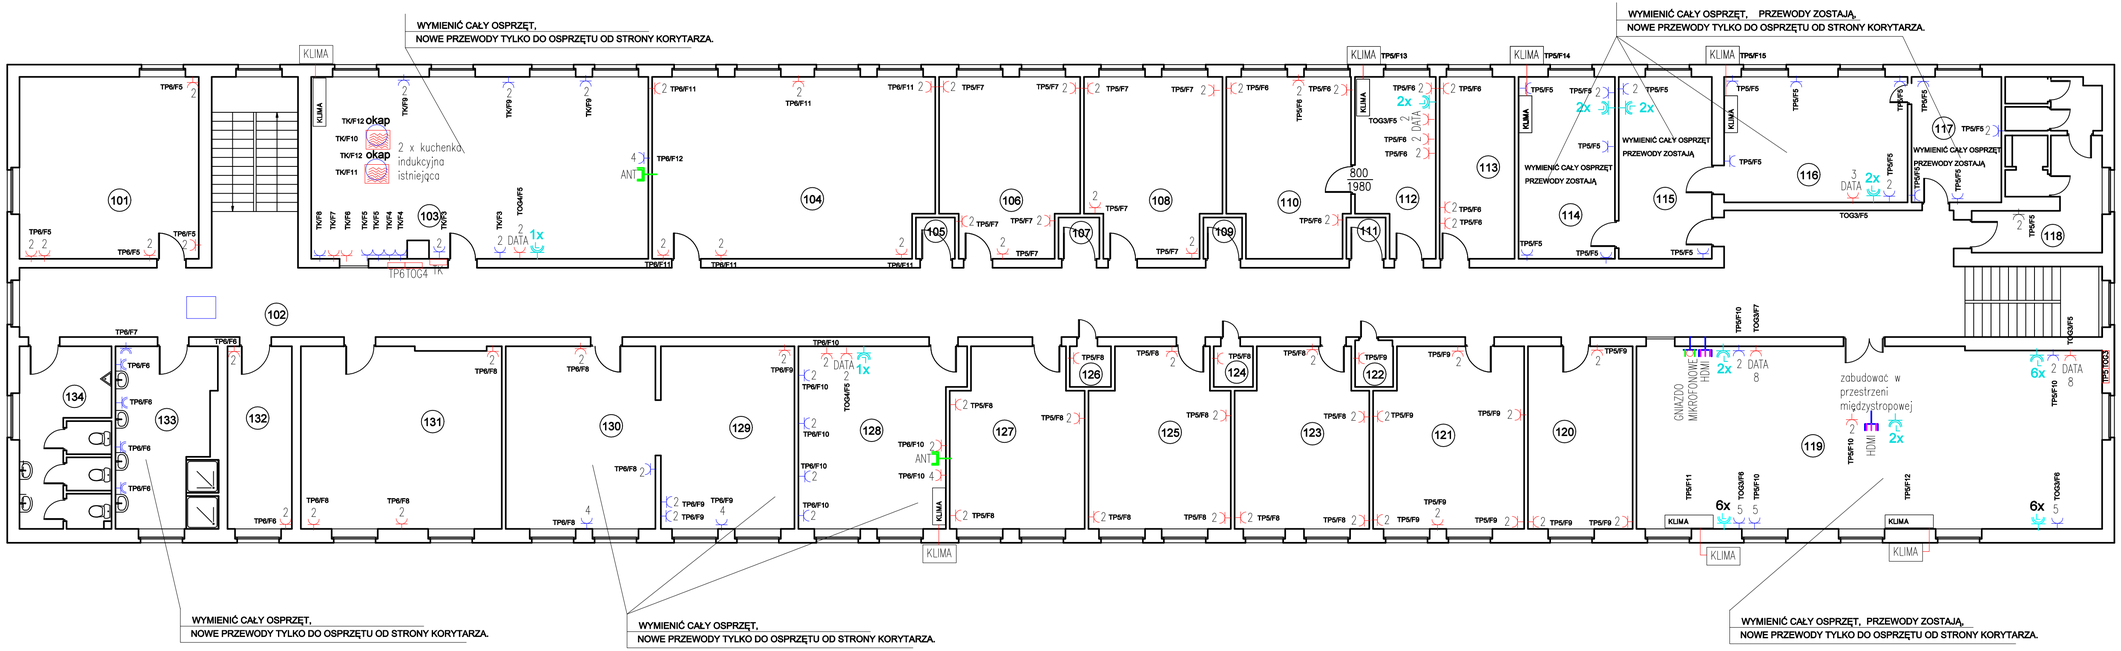

gniazdo wtyczkowe projektowane

gniazdo wtyczkowe istniejące do wymiany

W tablicy TK należy dołożyć wyłączniki różnicowo prądowe
przeciwporażeniowe dwu polowe dla projektowanych gniazd w ilości 5 sztuk.
Piekarniki mają mieć swoje osobne wył. róż. prądowe.
Z tablicy TK będą zasilane tylko gniazda wtyczkowe i urządzenia kuchenne.
Istniejące dwa wyłączniki różnicowo prądowe 4-ro polowe będą w obwodach kuchenek indukcyjnych.
Istniejące obwody oświetleniowe należy podłączyć do zabezpieczenia w tablicy TP6

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

l.p.	pow. użytk. [m2]	przeznaczenie pomieszczenia	l.p.	pow. użytk. [m2]	przeznaczenie pomieszczenia
101	31,47	szatnia	118	16,01	łazienka
102	167,83	korytarz	119	81,43	sala wykładowa
103	58,77	kuchnia	120	18,43	sypialnia
104	48,66	pom. rekreacyjne	121	25,57	sypialnia
105	1,55	ześlizg	122	1,71	kantorek
106	22,79	sypialnia	123	21,98	sypialnia
107	1,63	ześlizg	124	1,54	kantorek
108	22,46	sypialnia	125	23,03	sypialnia
109	1,54	ześlizg	126	1,61	kantorek
110	20,67	sypialnia	127	22,05	sypialnia
111	1,56	ześlizg	128	26,80	sypialnia
112	12,68	biuro	129	23,53	sypialnia
113	13,16	pom. gospodarcze	130	26,37	sypialnia
114	16,92	biuro	131	35,07	szatnia
115	16,33	biuro	132	11,34	szatnia
116	22,23	biuro	133	17,38	natryski
117	10,88	kuchnia	134	15,61	wc

Rysunek:

Przebudowa instalacji elektrycznej i instalacji teletechnicznej wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi w budynku administracyjna-garażowym nr 1

TREŚĆ RYSUNKU

Rzut piętra
Instalacja gniazd wtyczkowych i siłowych

INWESTOR

KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Kraszewskiego 12, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

DATA: październik 2021

NR RYS.: E-05

RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI
JAKIEKOLWIEK ZMIANY WYMAGAJĄ ZGODY PROJEKTANTA

ELIN instalacje

	NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	inż. Wieńczysław Turza	OPL/0177/POOE/05	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Arkadiusz Pietrzykowski	OPL/0847/PWOE/10	

ELIN Arkadiusz Miszkiewicz
ul. Przyjaźni 113,
47-225 Kędzierzyn-Koźle
NIP 7491554905
tel. 77 403 61 02