



Typ obudowy ZP-1

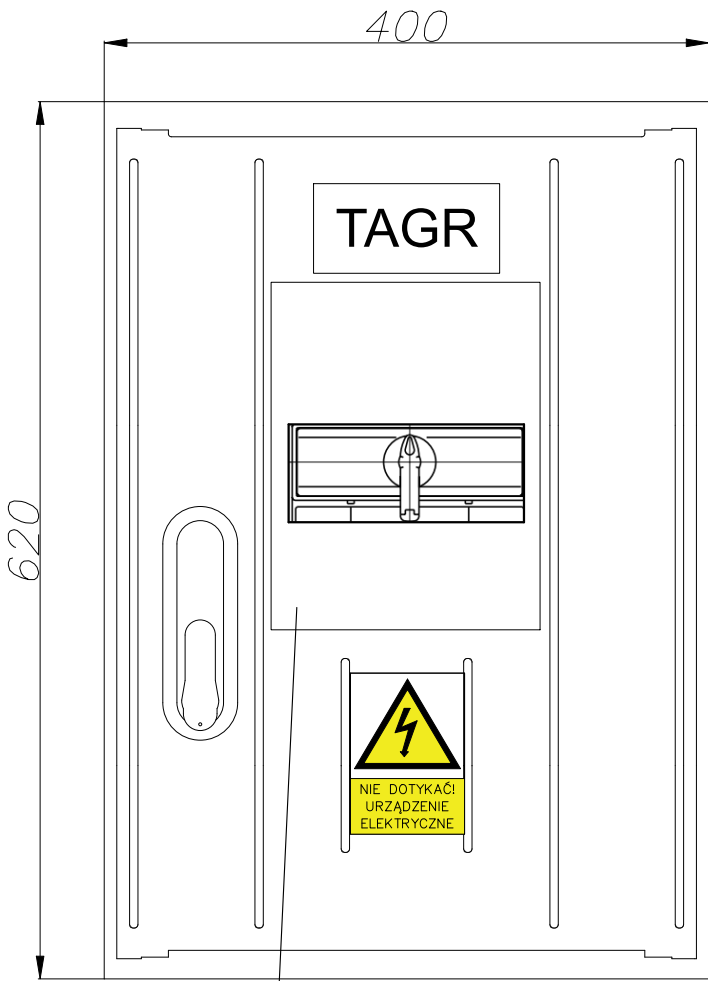

Okienko z pleksy

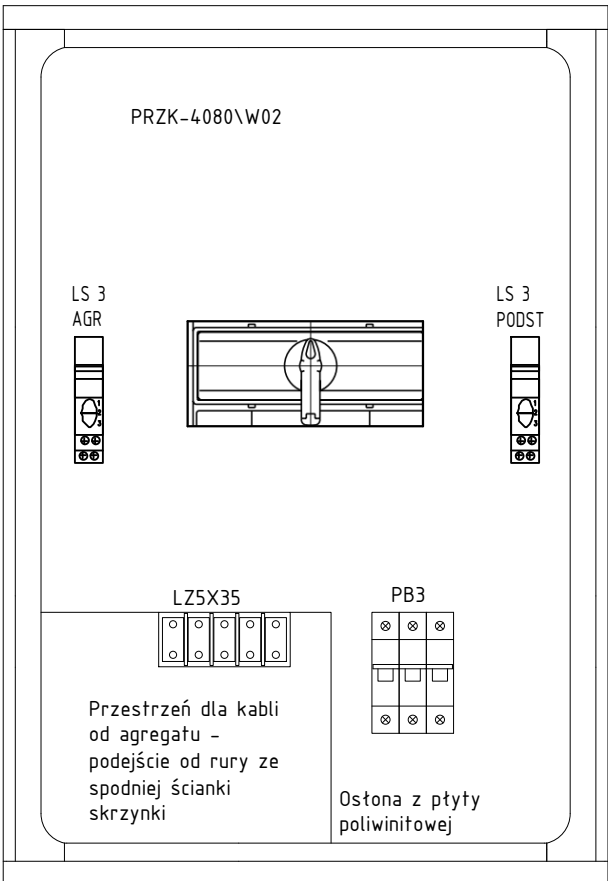

DANE TECHNICZNE:
Znamionowe napięcie izolacji 500V
Znamionowe napięcie pracy 230/400V
Znamionowy prąd ciągły 63A
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności II
Układ pracy TN

Puszka p/t 210x165x80-150mm
szara pokrywa
do wprowadzenia kabla od
tymczasowego agregatu do tablicy
co umożliwi zamknięcie drzwi

NAZWA INWESTYCJI:	Wykonanie instalacji elektrycznej dla awaryjnego przyłącza agregatu prądotwórczego w budynku Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej przy ul. Tyszkiewiczów 4		
ADRES/ NR DZIAŁEK:	ul. Tyszkiewiczów 36-100 Kolbuszowa		
INWESTOR:	Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27 39-400 Tarnobrzeg		
FAZA:	Projekt wykonawczy		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	SKALA:	1:5
NAZWA RYSUNKU:	Widok tablicy TAGR		
NR. RYSUNKU:	E-2		
	NR UPRAWNIENI:		PODPISY:
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Micał PDK/0243/POOE/13		
MIEJSC./DATA	Kolbuszowa, październik 2024 r.		
wszelkie prawa zastrzeżone			