




OBSZAROWA OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZA 2023r. DLA GMINY ŚWINNA

W Gminie Świnna na koniec 2023r. zameldowanych było 7921 mieszkańców. Około 2205 z nich, tj. około 27,8 % mogło pobierać wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub studni indywidualnych.

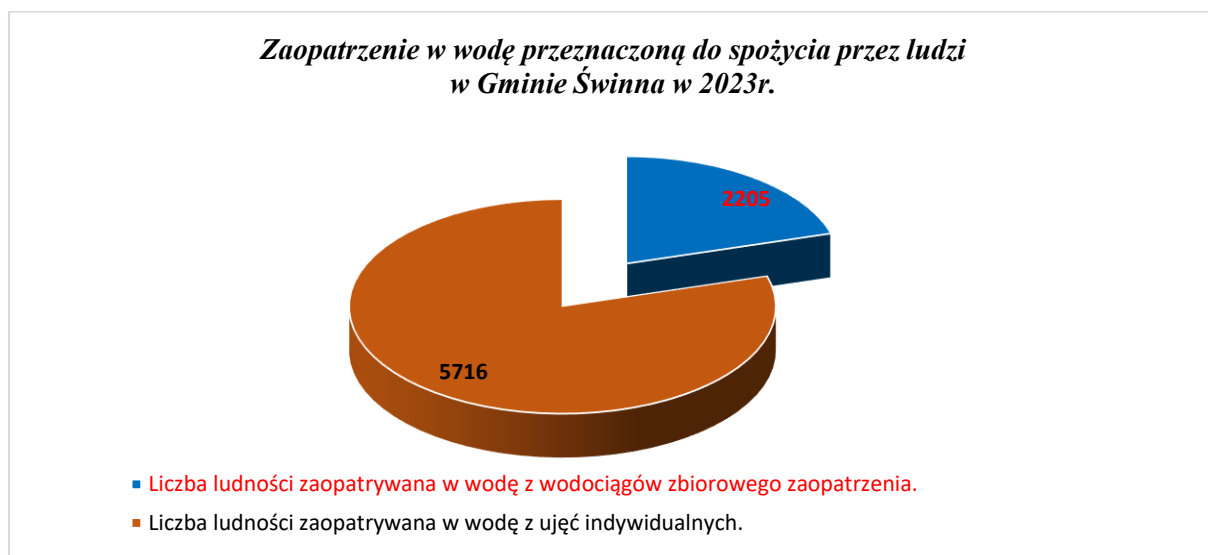

Na terenie Gminy Świnna znajduje się 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę, tj. wodociąg Świnna.

Lp	Nazwa wodociągu	Zarządca wodociągu	Adres zarządcy		Liczba zaopatrywanej ludności	Produkcja wody m ³ /d
1	Świnna	Urząd Gminy Świnna	Świnna	Wspólna 13	2205	217

Wodociąg ten produkuje ok. **217** m³wody/dobę. Ludność zaopatrywana w wodę nie zgłaszała niepożądanych reakcji związanych z jej spożyciem.

Wodociąg sieciowy Świnna zaopatrywany jest w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, produkowaną i dostarczaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu Sp. z o.o. Na terenie Gminy Świnna jest możliwość dodatkowej dezynfekcji wody podchlorynem sodu (pompownia nr 1 w Trzebini).

W 2023r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Świnna z w/w wodociągu pobrano ogółem **5** próbek wody do badań. **Jakość wody nie była kwestionowana.**

W 2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu otrzymał od dysponenta w/w wodociągu, tj. Urzędu Gminy Świnna **5** sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej (zaplanowano 5 badań).

Jakość wody nie była kwestionowana.

Częstotliwość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej była zgodna z obowiązującymi przepisami i harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu.

Na podstawie wyników badań wody pobranej z w/w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2023r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez w/w wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w ŻYWCU
mgr inż.  Marta Micor