
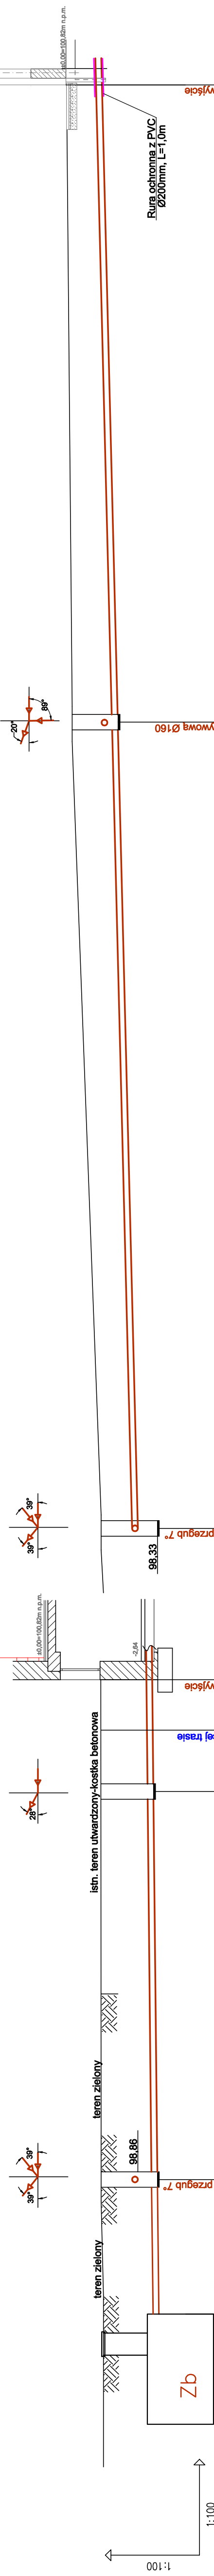


**PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITRNEJ**

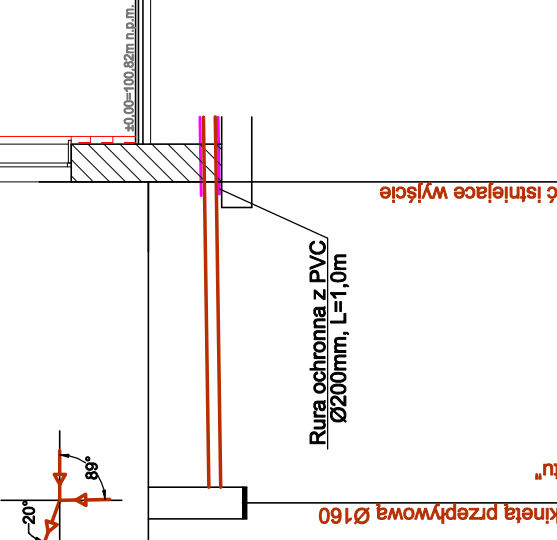

	Poj.	Projekcja	Zmierzanie	Wskazanie	Słownie	Instalacja	Kanały
POZIOM PORÓWNAWCZY	90,00 m p.p.m.						
RZĘDNA TERENU ISTN.							
RZĘDNA DŃ RUROCIĄGU	98,29	98,33	99,86				
ZAGŁĘBIENIE DŃ RUROCIĄGU	1,51	1,53				1,43	1,41
SPADKI, DŁUGOŚCI		L=17,26m					I=1,0%
ŚREDNICA, MATERIAŁ					Ø 160 PVC SDR34 klasa S 8kN/m <sup>2</sup>		
ODLEGŁOŚĆI	0,00	3,66	3,66	10,56		14,22	15,89
						17,26	1,37

[illegible]Si1 Sb1Sb215idsSi21525

Instalacje projektowane:	Nazwa obiektu /temat opracowania:	
AGORA KOMUNIKACJE Paczkowa Pogotowa 10 80-104 Jastrzębie 74-105 Łódź 74-105 Łódź email: juchacz@wp.pl	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z funkcji mieszkalnej na funkcję niemieszkalną - administracyjną na potrzeby PGL LP z pokarmami gotowymi (bud.A)	
Wykonawca:	Projektant:	Wzrost:
mgr inż. Jacek Juchacz	Naczelniczą Wzrostu ul. Stawowa 30 78-500 Drowosze Pomorskie	178-500 Drowosze Pom. ul. Stawowa 30 78-500 Drowosze Pom. Stawo:
Przebieg choroby:		
Profil podłukny zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej		
Projektant:	Wzrost:	Wzrost:
mgr inż. Iwona Palczak-Witczak	178-500 Drowosze Pom.	178-500 Drowosze Pom.
Projektant:	Wzrost:	Wzrost:
mgr inż. Ewa Horków	178-500 Drowosze Pom.	178-500 Drowosze Pom.
Sprawdzający:	Wzrost:	Wzrost:
mgr inż. Ewa Horków	178-500 Drowosze Pom.	178-500 Drowosze Pom.
Opracował:	Wzrost:	Wzrost:
mgr inż. Ewa Horków	178-500 Drowosze Pom.	178-500 Drowosze Pom.

**S/4**