



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
<https://www.gov.pl/web/psse-ryki>

ONS-HK.9031.209.2021

Ryki, dnia 14.06.2021 r.


Komunikat nr 2
sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Trzciankach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Trzcianki zaopatrującego miejscowości: Trzcianki w gminie Nowodwór oraz Stary Bazanów i Nowy Bazanów w gminie Ryki, stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C w wodzie podawanej do sieci wodociągowej. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2min.

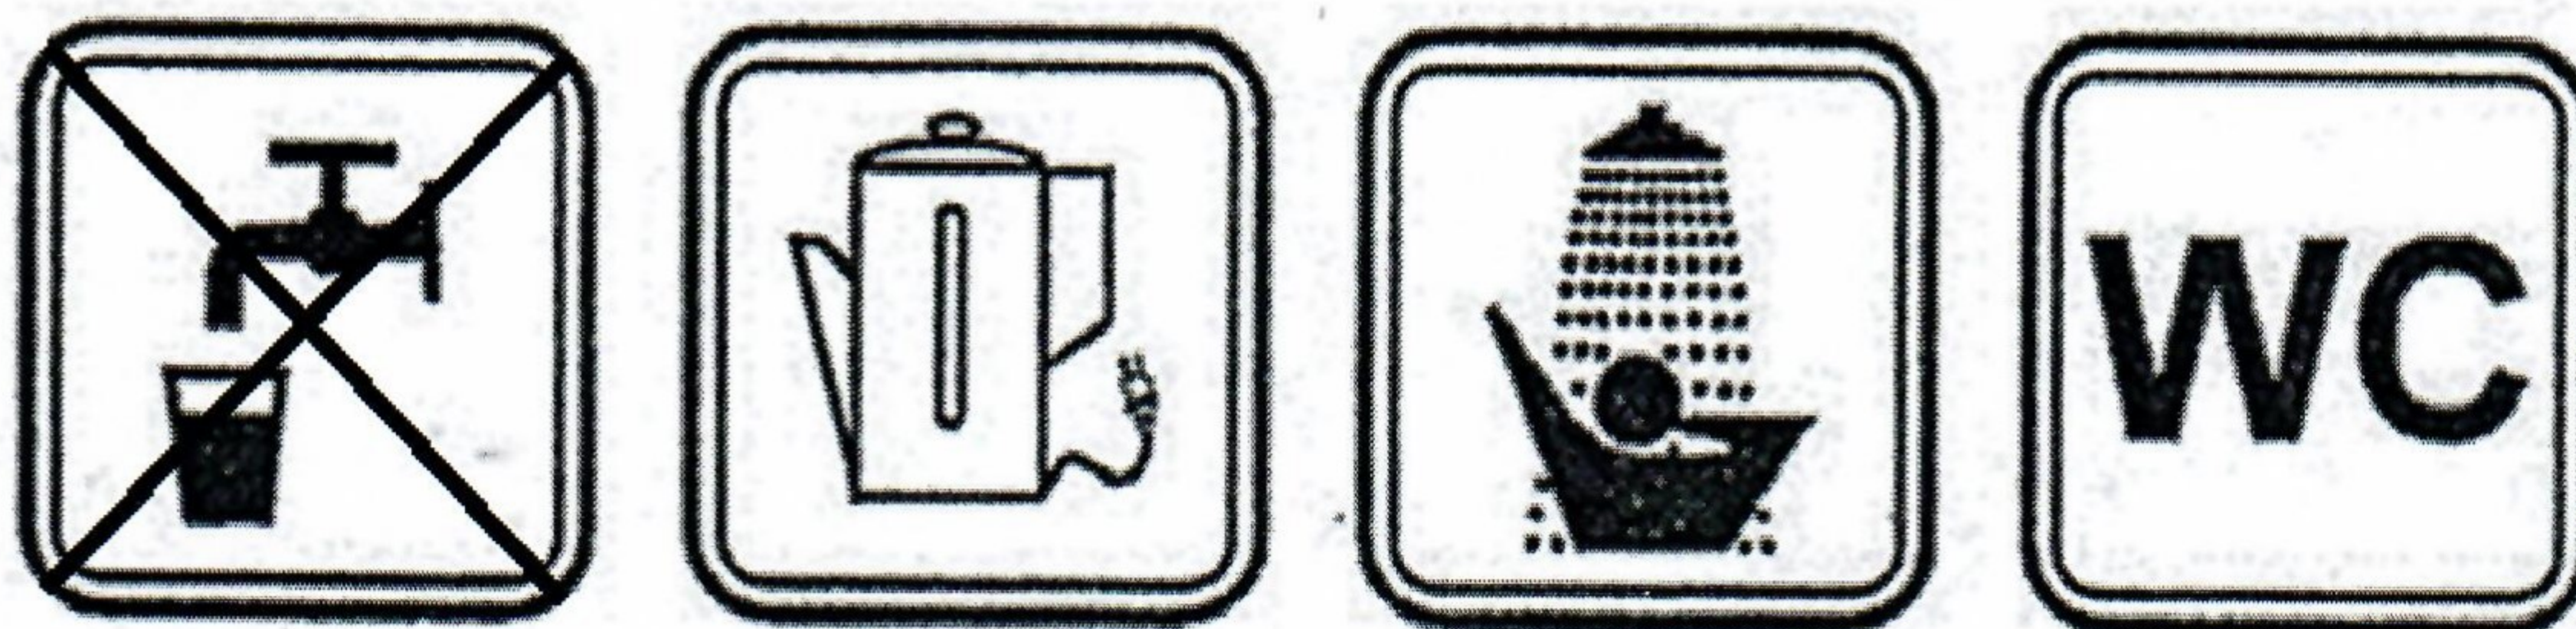

Wodociąg zaopatruje ok. 1274 mieszkańców.
Produkcja wody wynosi średnio ok. 131 m³/dobę.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach
Grażyna Rybak