


UKŁOŻENIE PRZEWODU PVC W WYKOPIE

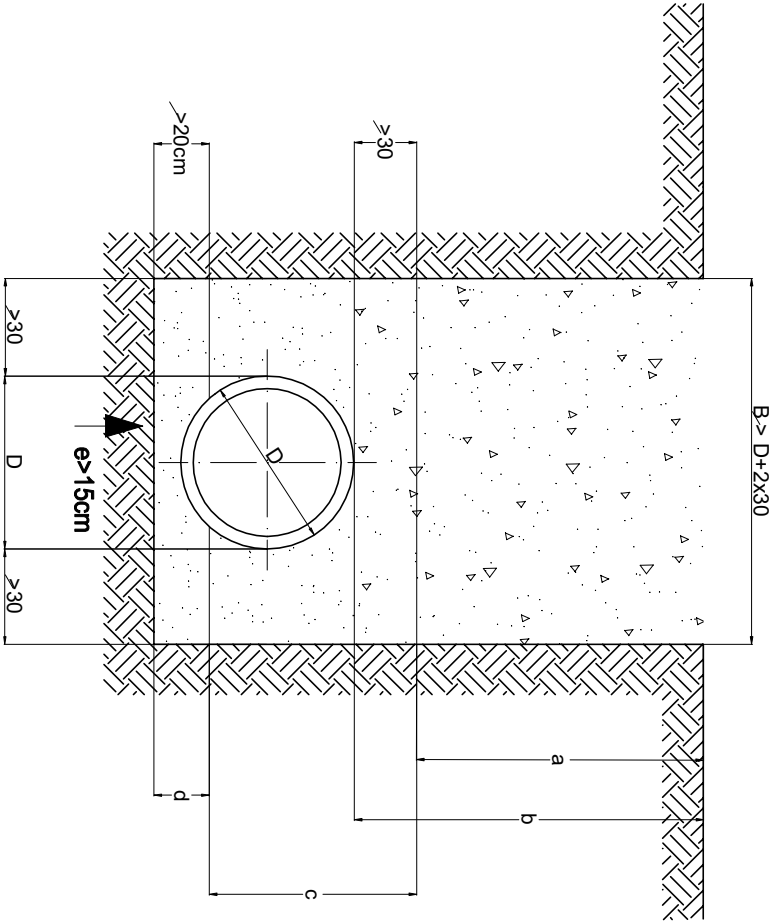

- a-zasyпка (grunt rodzimy)
- b-głębokość przykrycia
- c-strefa ochronna-obsypka
- d-warstwa wyrównawcza
- e-podłoże naturalne lub wzmocnione

OBSYPKA

Materiał obsypki

a. wymagania jakościowe:

Materiał obsypki powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:

- materiał niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności,
- materiał niezmiotłony, pozbawiony zanieczyszczeń brył ziemi i lodu,
- materiał nie zawierający cząstek większych niż 60mm,
- maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego w bezpośrednim styku z rurą nie powinna przekraczać 10% średnicy rury, lecz nie powinna być większa niż 60mm.

b. rodzaj materiału:

Rury kamionkowe powinny być obsypane materiałem sypkim, takim jak żwir, tłuczeń, piasek lub mieszanka piasku i żwiru.

Zagęszczenie obsypki:

Stopień zagęszczenia zależy od warunków obciążenia:

- pod drogami: Stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi min 90% ZPP\*,
- poza drogami: -wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi min 90% ZPP\*,
- dla przewodów o przykryciu do 4,0m obsypka powinna być zagęszczona min. 85% ZPP\*,
- dla przewodów o przykryciu większym niż 4,0m zagęszczenie powinno wynieść min. 90% ZPP\*,

\*ZPP-zmodyfikowana próba Proctora

Obsypka powinna być zagęszczona warstwami o grubości 10-30cm.

Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna

wynosić:

- co najmniej 15cm dla rur o średnicy D<400mm,
- co najmniej 30cm dla rur o średnicy D>400mm,

ZASYPKA

Materiał zasyпки

Materiałem zasyпки może być grunt rodzimy pod warunkiem, że maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 30cm.

Dla rur o średnicy poniżej 400mm, dla których warstwa ochronna obsypki nad wierzchołkiem rury wynosi 15cm, materiał zasyпки nie powinien zawierać cząstek większych niż 6cm.

LEGENDA

- Proj. przyłącze kanalizacji deszczowej
- Taśma lokalizacyjna

<b>STUDIO ARCHITEKTURY</b> Piotr Cwirko		<b>STUDIO ARCHITEKTURY</b> Piotr Cwirko		<b>SANITARNA</b>	
PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI		PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI		PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI	
SANITARNE		SANITARNE		SANITARNE	
OŚNIEŻ		OŚNIEŻ		OŚNIEŻ	
KOMENDY POWATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KEDZIERZYNIE – KOZŁU		KOMENDY POWATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KEDZIERZYNIE – KOZŁU		KOMENDY POWATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KEDZIERZYNIE – KOZŁU	
Inwestor:		Inwestor:		Inwestor:	
Adres budowy:		Adres budowy:		Adres budowy:	
Projektant:		Projektant:		Projektant:	
Sprawdzający:		Sprawdzający:		Sprawdzający:	
branża sanitarna:		branża sanitarna:		branża sanitarna:	