


Rzut piwnic
Instalacja wodociągu
Skala 1:100

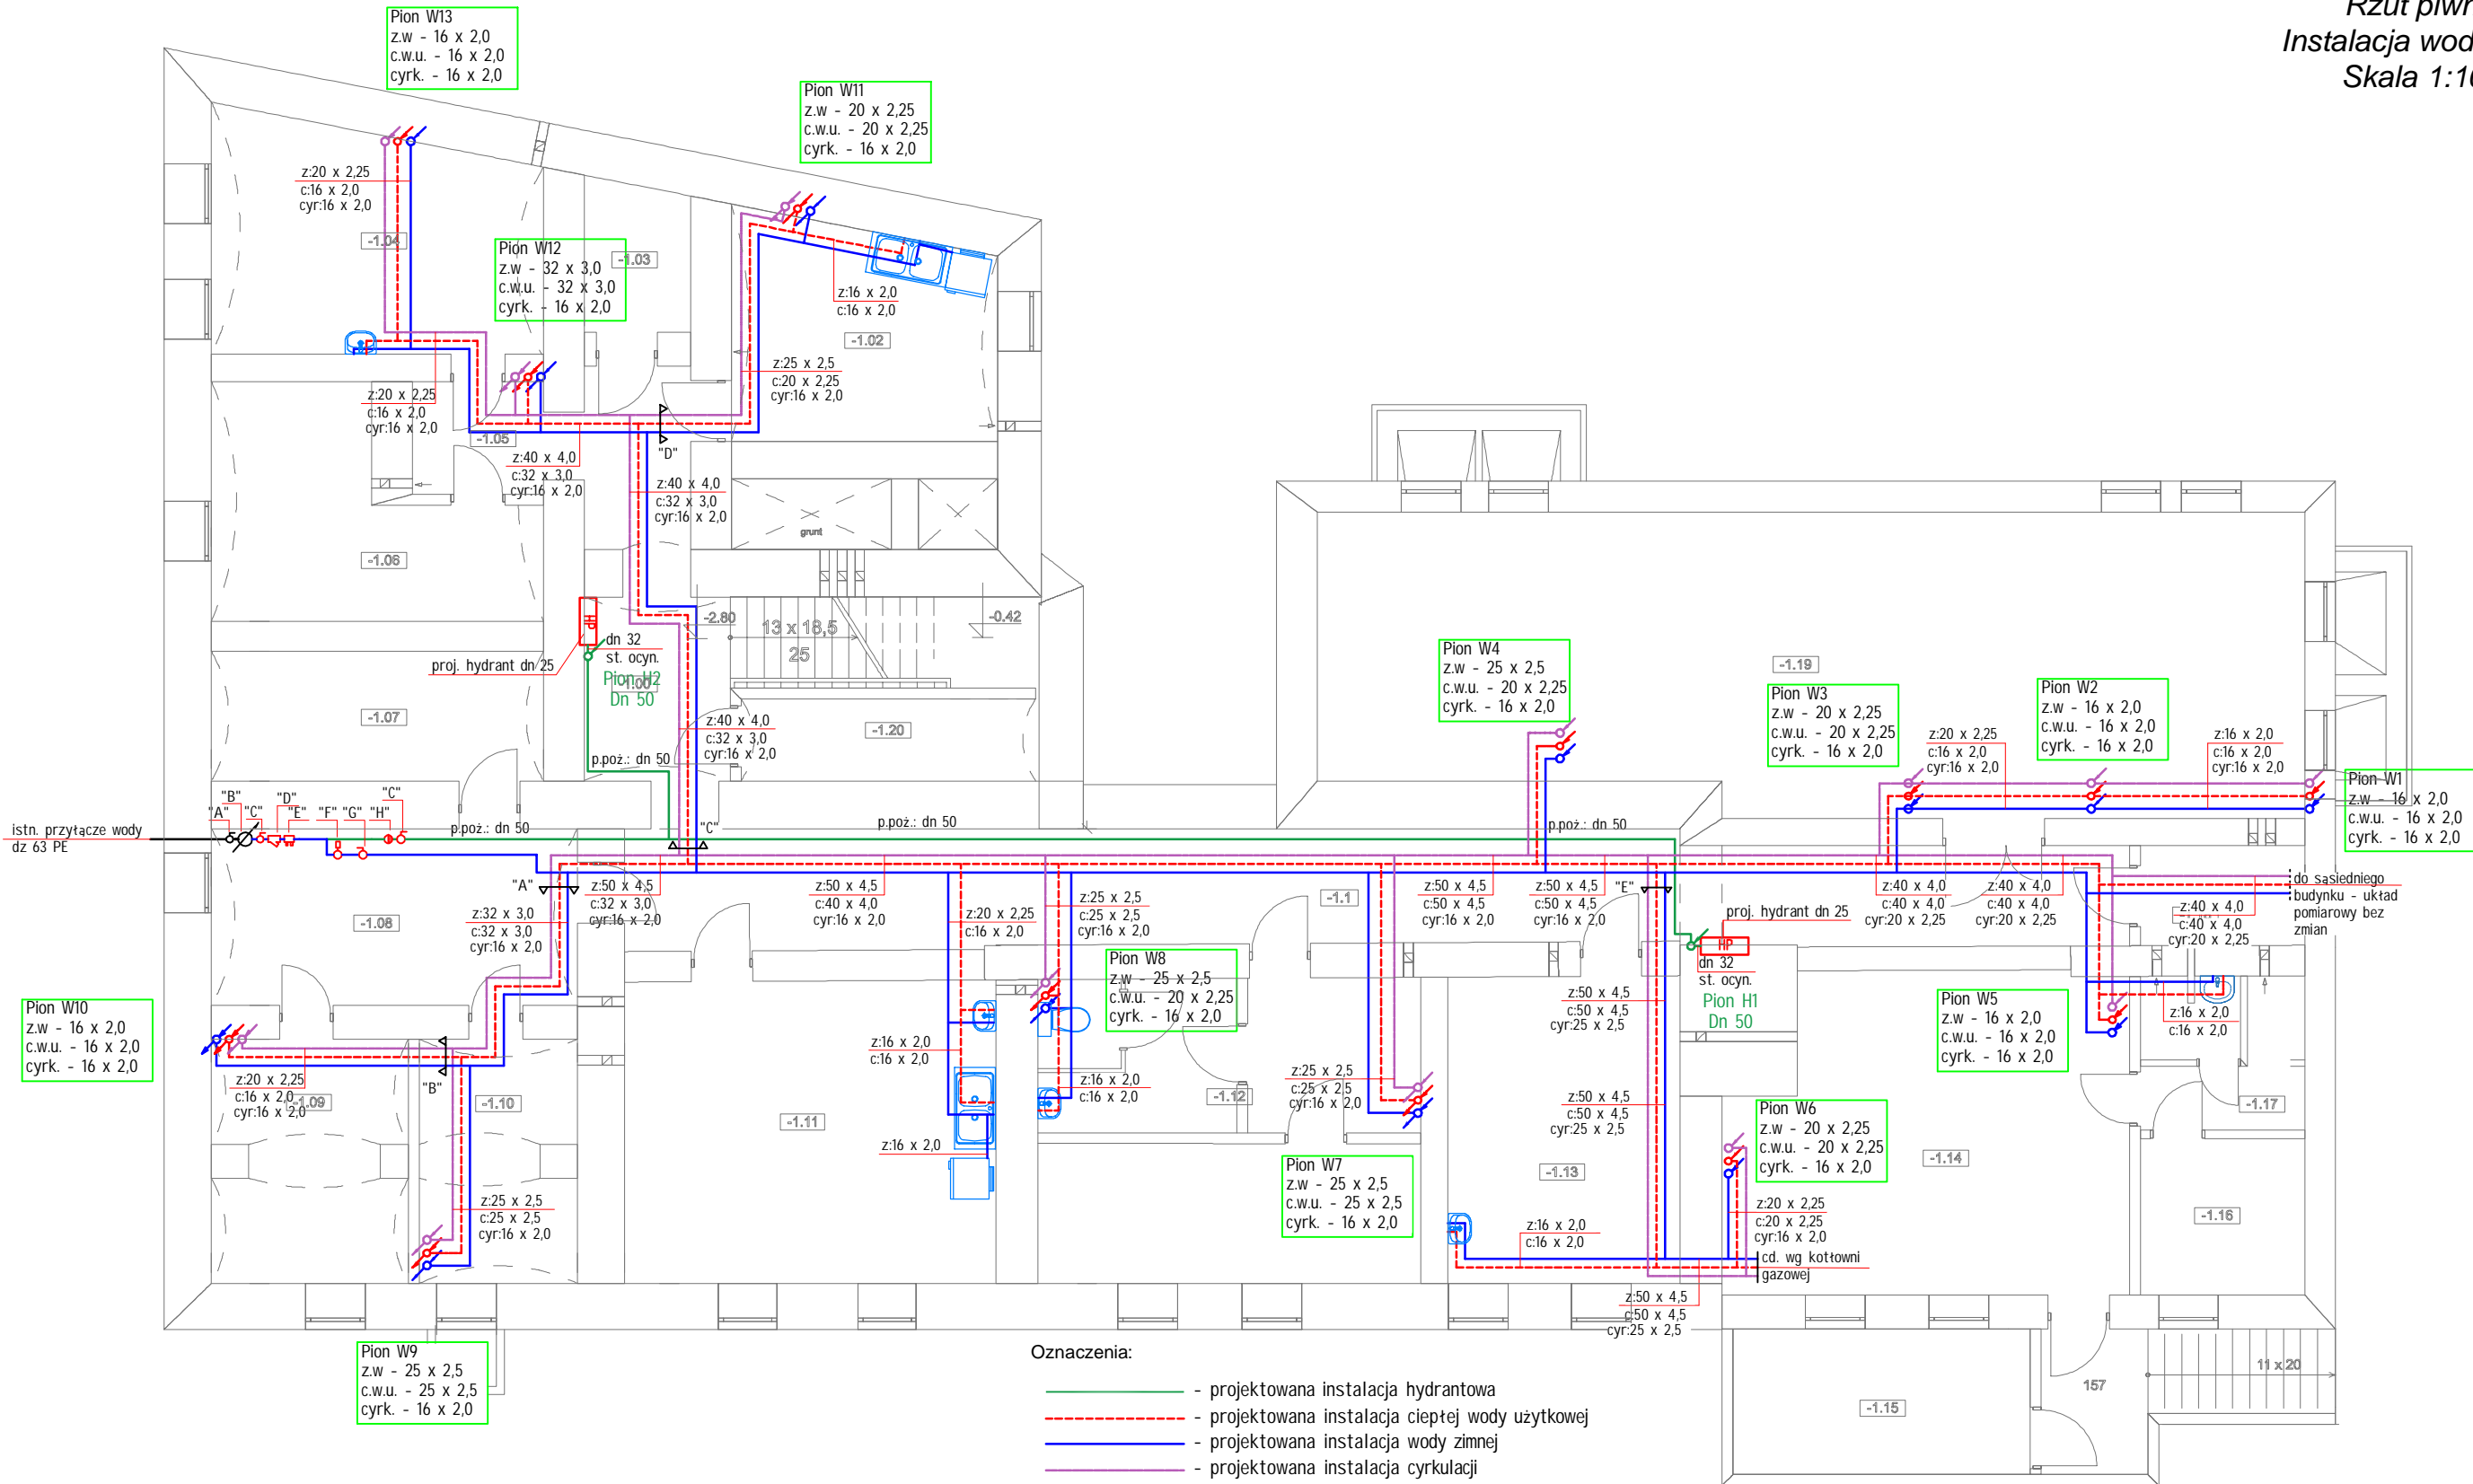

Uwaga:

- istniejącą instalację wody zimnej rozdzielić od instalacji p.poz. po przez odcięcie i zaślepienie podejść do hydrantów.
- nowe piony i poziomy wykonać z rur wielowarstwowych łączonych przez kształtki zaprasowywane lub typu PEX łączone przez złączki zaciskane
- projektowaną instalację p.pozarową wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączony za pomocą kształtek gwintowanych.
- przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń w otulinie natynkowej ciepłotłonnej oraz w brudach ściennych w otulinie antyroszeniowej podtynkowej.
- wszystkie hydranty powinny posiadać zawór na wys. H=1,35m
- na każdy pionie (poza p.poz.) należy zainstalować zawory odcinające i ograniczniki temperatury cyrkulacji

Oznaczenia przebudowywanego zestawu wodomierzowego:

"A" - istn. zawór odcinający dn 50
"B" - istn. wodomierz objętościowy dn 32
"C" - proj. zawór odcinający dn 50
"D" - proj. filtr siatkowy dn 50
"E" - proj. zawór antyskażeniowy BA dn 50
"F" - proj. elektrozawór odcinający dopływ wody w przypadku pożaru dn 50
"G" - proj. zawór odcinający dn 50
"H" - proj. zawór zwrotny dn 50
"I" - proj. zawór odcinający dn 50

Pracownia Projektowa Santech Tomasz Binkowski			
Medyka 383 37-732 Medyka		tel. 725-210-193 email: tbsantech@gmail.com	
TEMAT:	Modernizacja budynku PSSE w Przemyślu		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl Id działki: 186201_1.0207.525		
INWESTOR:	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu, ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl		
PROJEKTANT:	mgr inż. T. Binkowski	upr.PUK/0014 /PWOS/21	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. K. Ryś	upr.PDK/0308 /PWOS/17	PODPIS:
BRANŻA:	Sanitarna		DATA: 06.2023
FAZA:	Projekt techniczny		SKALA: 1:100
NAZWA RYSUNKU:	Rzut piwnic - instalacja wodociągu		NR RYSUNKU: S7