


ALYTT GIRLS. JOCHN0000R. 2

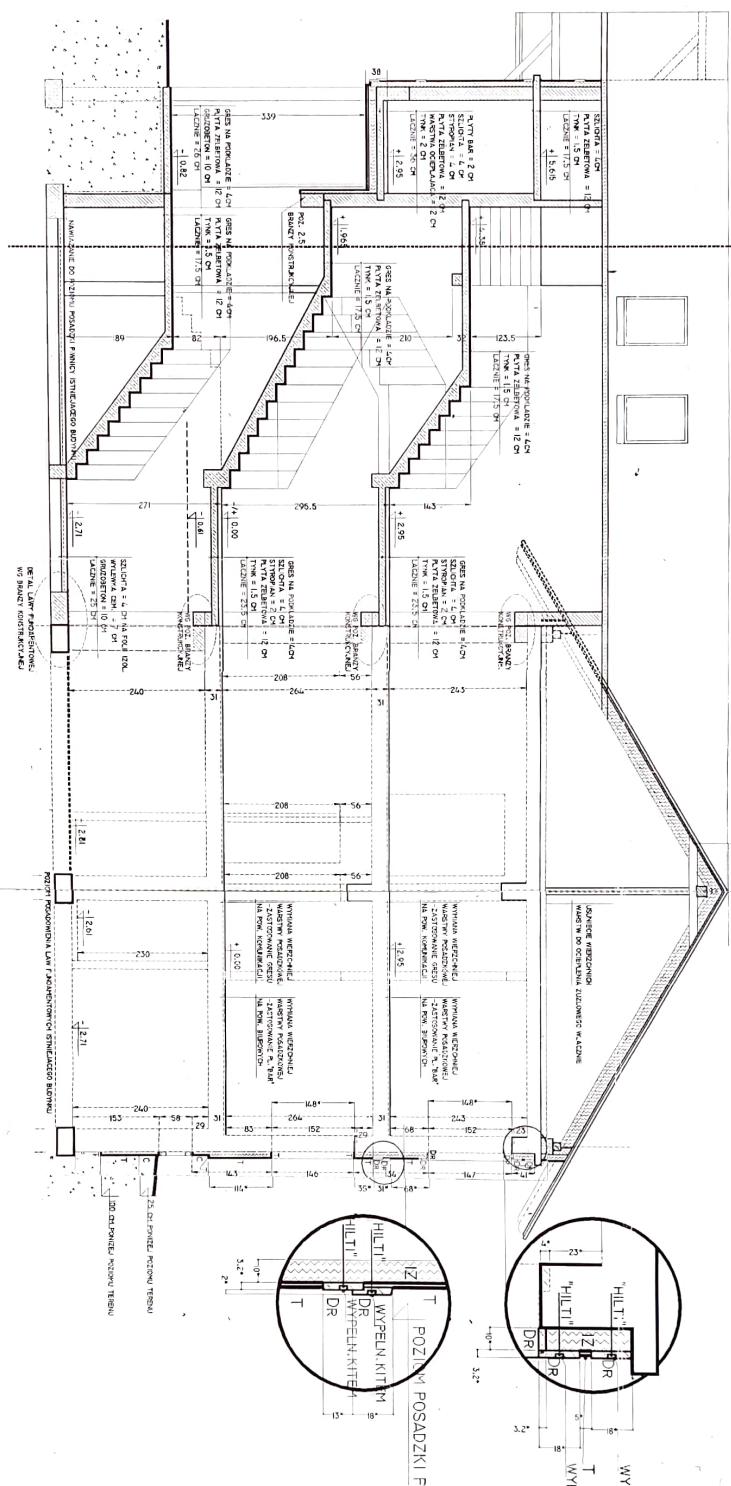

OZNACZENIA:

stan istniejący

wymiarowanie stanu istniejącego

stan projektowania

wymiarowanie zakresu prac remontowych

OZNACZENIA ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH

DR drewniane elementy podziału słupowego i wykończenia zewnętrzznego wokół otworów okiennych (grubość elementu 32 mm)

T ocieplenie budynku z zewnątrz warstwą litynkową: w części nadziemnej → 10 cm w. ociepl. + litynk.


w części podziemnej (pomiędzy 25-100 cm pod poziom terenu) → 5 cm ocieplenia + tynk

C	ocieplenie warstwy cokolowej budynku (gr warstwy ocieplającej 5 cm) warstwa zewnętrzna - gros
---	--

warstwa ocieplająca

"HILTI"
kotły rozporowe typu "HILTI" w rozstawie 60 + 100 cm. wypełnianie otworów na łeb kotły klejem do drewna stosowania zewnętrzznego

TABELA RYSUNKU

zespół projektowy / branża / stanowisko	inż inż. inżynier	uprawnienia	podpis
architekci / inż. projektant inż. projektant	mgr inż. arch. MAREK NAWOJNECZY mgr inż. arch. Wojciech Pospisil	6190/Gd/94	
inż. / wykończona	mgr inż. arch. Marek Tomalski		

Instytut architektury
**PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ROZBUDOWY BUDYNKU
BIUROWEGO NADEŚNICZYSTWA STRZELBIELNO W ŁUZNIE**
(woj. gdańskie), ul. Ofiar Stłumionu 49
Łódź architektura

Gdańskie Pracownia Urbanistyczna
tytuł rysunku:

SPRUCHA 2 0 0

PRZEKROJ PODŁUŻNY A-A

Teléfono / Fax / 48 59 / 41 15 41

1:50

4.