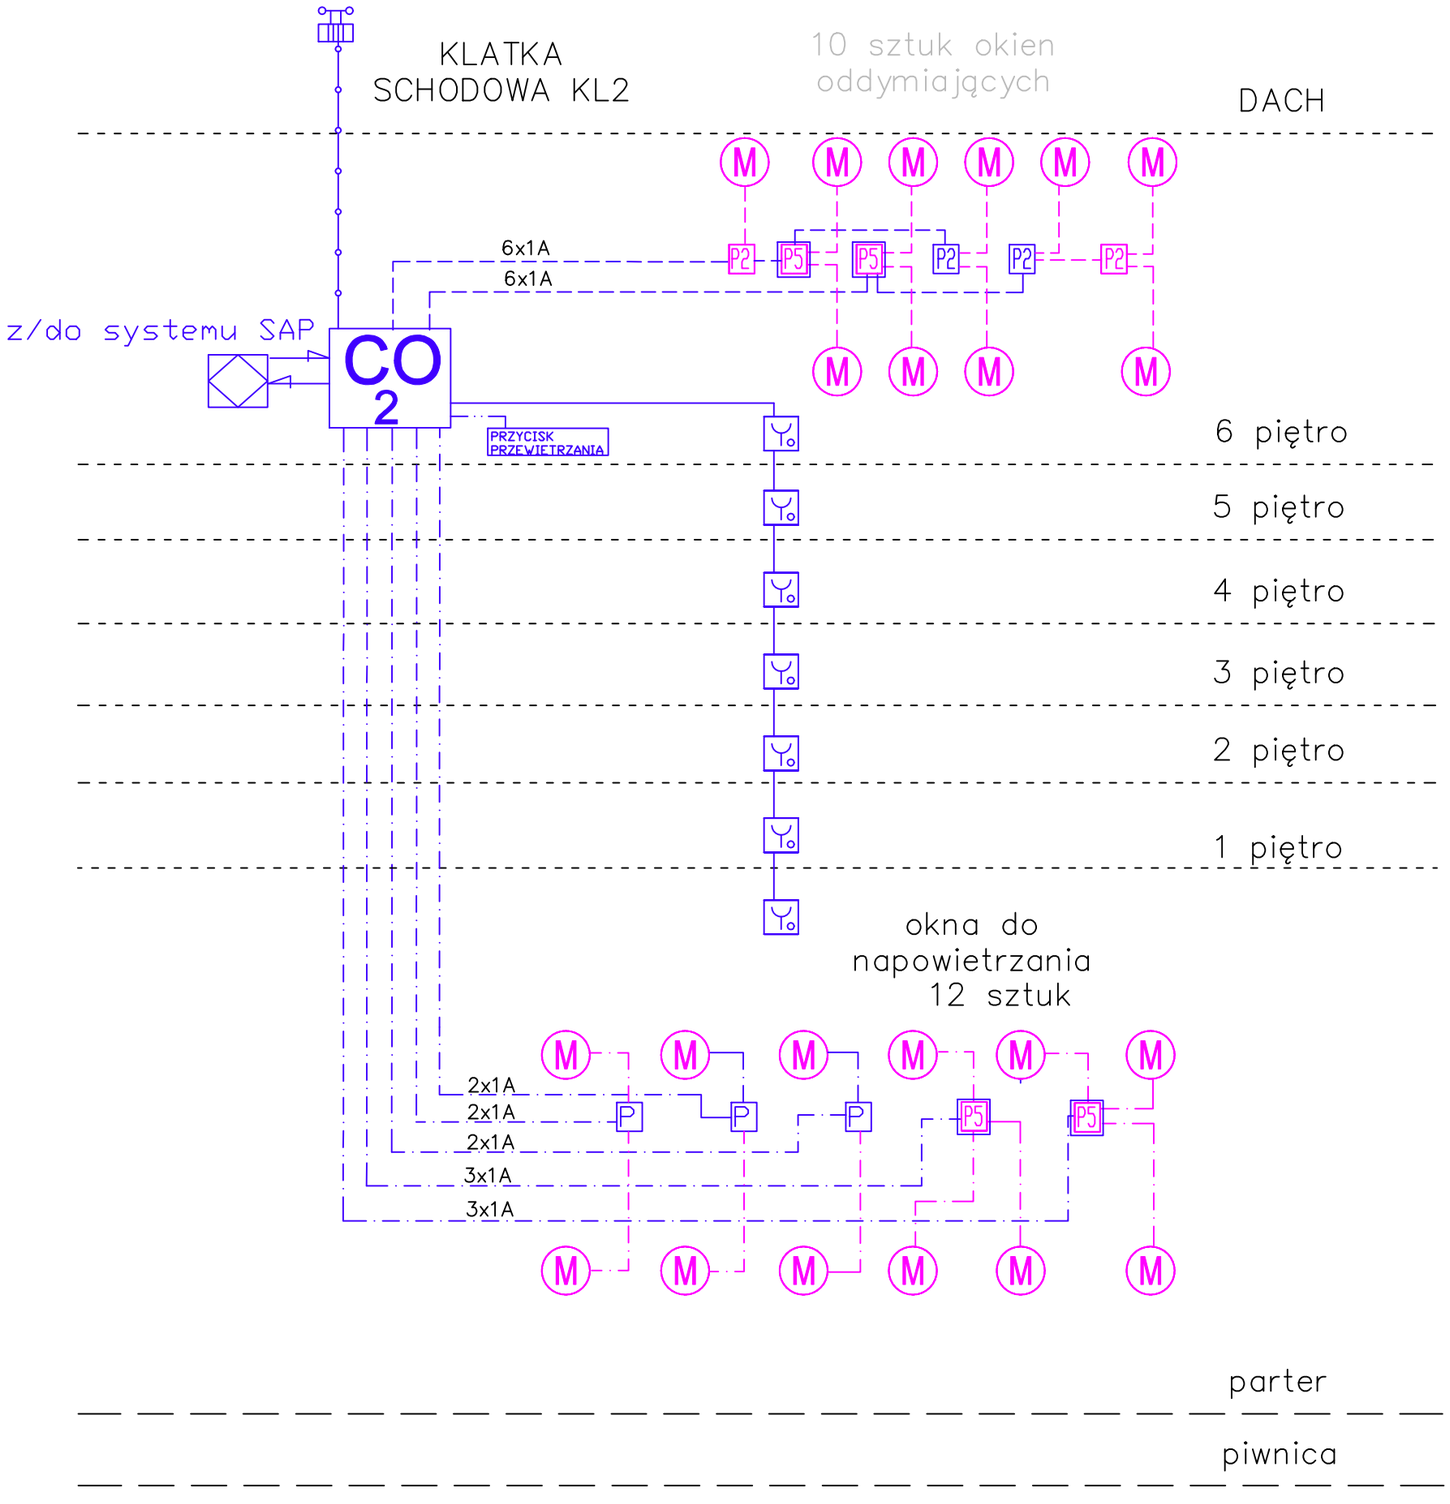

SYMBOLE I OZNACZENIA	
M	Siłownik (nowy) okna lub drzwi
M	Siłownik (istniejący) okna lub drzwi
	Przycisk oddymiania (istniejący)
P	Puszka PIP 2A rozgałęźna 3 żyłowa (istniejaca)
P2	Puszka PIP 2A rozgałęźna 3 żyłowa (projektowana)
P5	Puszka PIP 5A rozgałęźna 5 żyłowa (projektowana)
P5	Puszka PIP 5A rozgałęźna 5 żyłowa (projektowana zamiennie za istn. puszkę 2A)
CO X	Centrala oddymiania klatki schod. (istniejaca)
	Czujnik wiatru/deszczu (istniejacy)
	Przewód HTKSH PH90 3x2x0,8 (istniejacy)
	Przewód HDGs 3x2,5 (istniejacy)
	Przewód HDGs 3x4 (istniejacy)
	Przewód YDY 4x1 (istniejacy)
	Przewód YTKSY 1x4x0,8 (istniejacy)
	Przewód HDGs 3x2,5 (projektowany)
	Przewód HTKSH 2x1,4 (projektowany)

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza
51-637 Wrocław, ul. Orłowskiego 11,
tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com

Projket wykonawczy oddymiania klatek schodowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu

Schemat blokowy oddymiania klatki schodowej KL 2

Inwestor: Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

projektant: mgr inż. Krystyna Stanclik
nr upr 172/DOŚ/09

sprawdzający: mgr inż. Maria Pawlik
nr upr. 255/81/WBPP

opracował: mgr inż. Adam Gawor CNBOP KNP 6/206/2009

data VI 2020

skala -

rysunek T-02