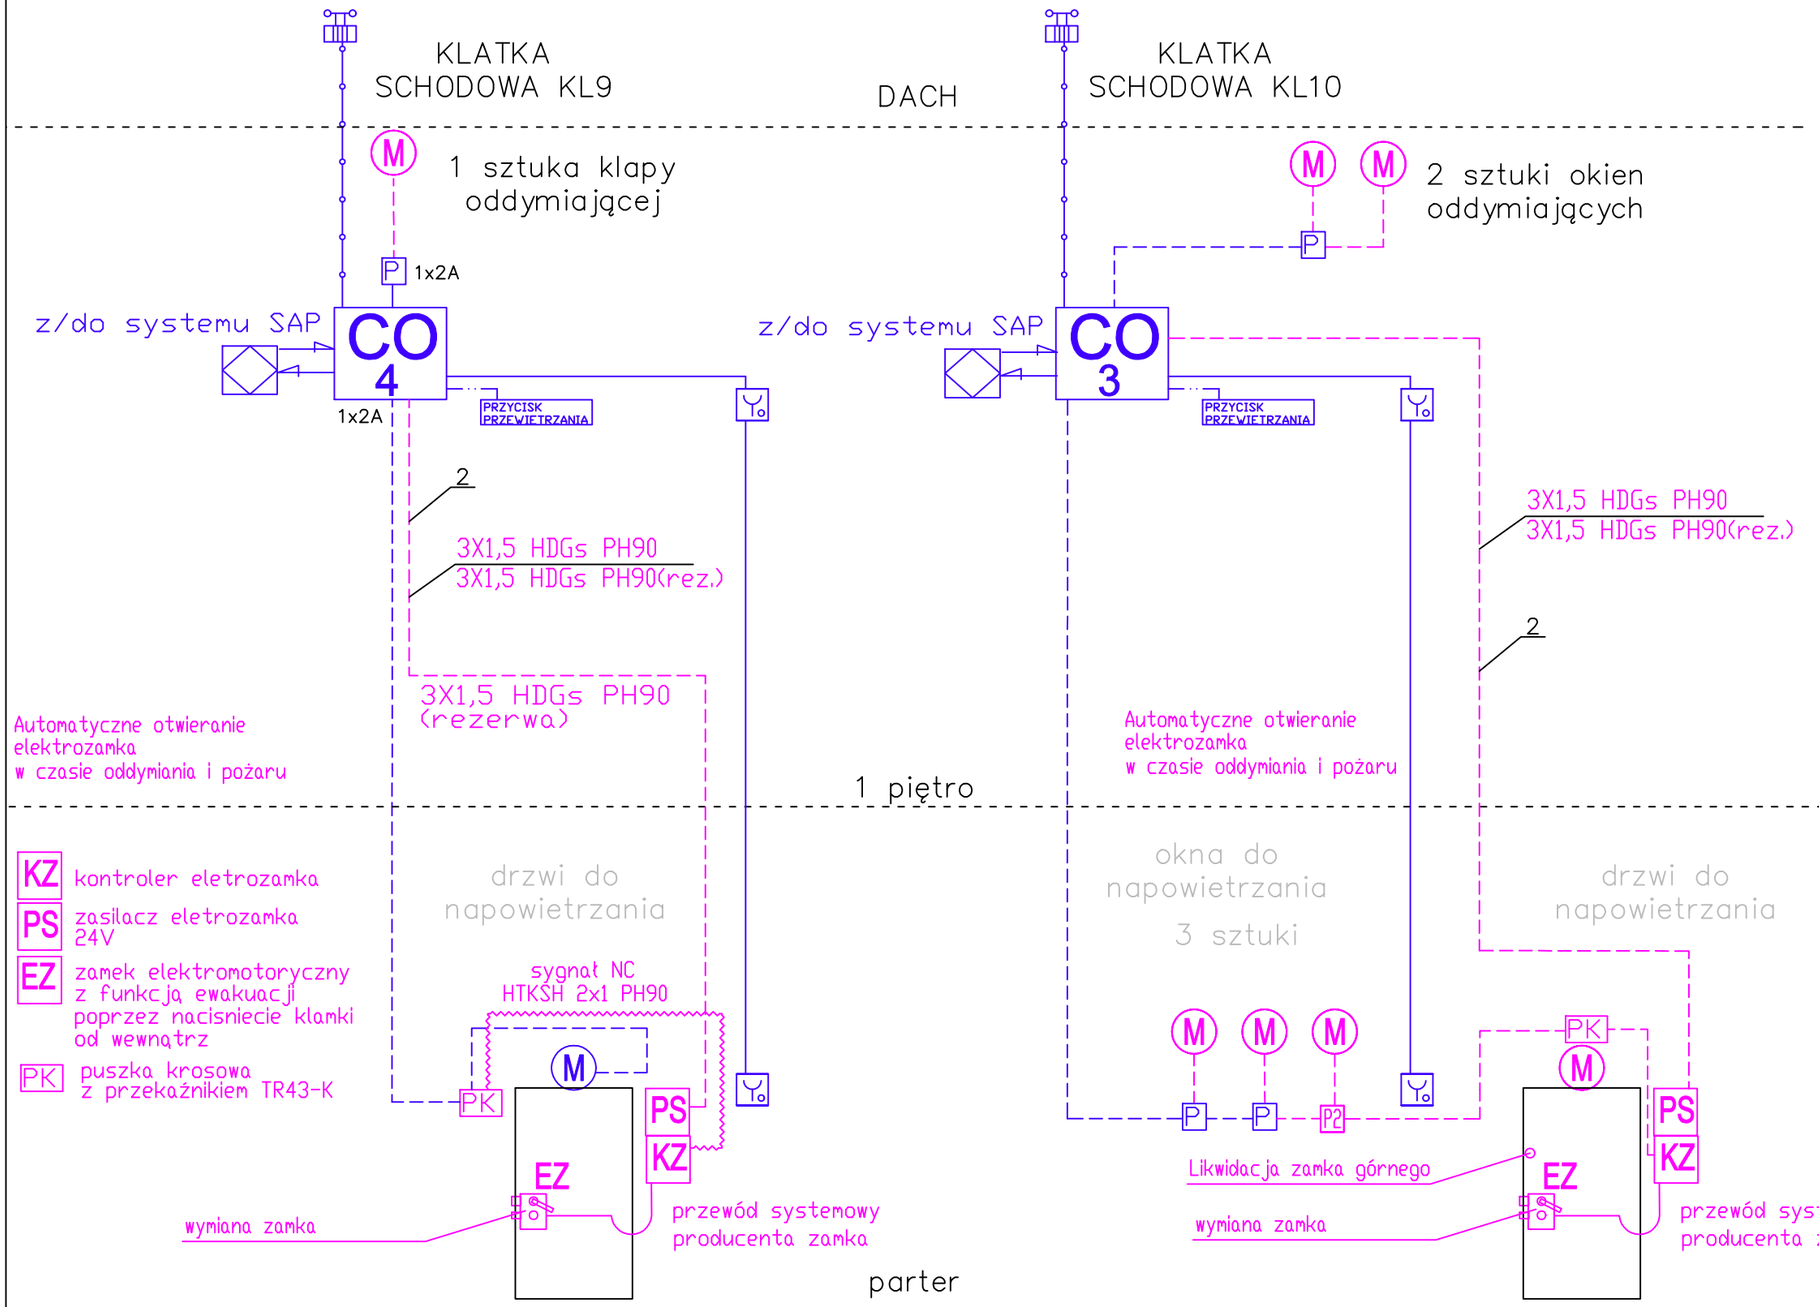

SYMBOLE I OZNACZENIA	
M	Siłownik (nowy) okna lub drzwi
M	Siłownik (istniejący) okna lub drzwi
Yo	Przycisk oddymiania (istniejący)
P	Puszka PIP 2A rozgałęźna 3 żyłowa (istniejaca)
P2	Puszka PIP 2A rozgałęźna 3 żyłowa (projektowana)
P5	Puszka PIP 5A rozgałęźna 5 żyłowa (projektowana)
P5	Puszka PIP 5A rozgałęźna 5 żyłowa (projektowana zamiennie za istn. puszkę 2A)
CO X	Centrala oddymiania klatki schod. (istniejaca)
	Czujnik wiatru/deszczu (istniejacy)
———	Przewód HTKSH PH90 3x2x0,8 (istniejacy)
– – – –	Przewód HDGs 3x2,5 (istniejacy)
– · – · –	Przewód HDGs 3x4 (istniejacy)
– · – · –	Przewód YDY 4x1 (istniejacy)
——o——	Przewód YTKSY 1x4x0,8 (istniejacy)
– – – –	Przewód HDGs 3x2,5 (projektowany)
~~	Przewód HTKSH 2x1,4 (projektowany)

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza
51-637 Wrocław, ul. Orłowskiego 11,
tel. 71 345 26 54, rewaloryzacja.com

Projket wykonawczy oddymiania klatek schodowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu

Schemat blokowy oddymiania klateki schodowych KL 9 i 10

Inwestor: Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

projektant: mgr inż. Krystyna Stanclik
nr upr 172/DOŚ/09

sprawdzający: mgr inż. Maria Pawlik
nr upr. 255/81/WBPP

opracował: mgr inż. Adam Gawor CNBOP KNP 6/206/2009

data
VI 2020

skala
-

rysunek
T-03