Szyb windy SZ1 - zbrojenie - szt. 1

skala 1:25

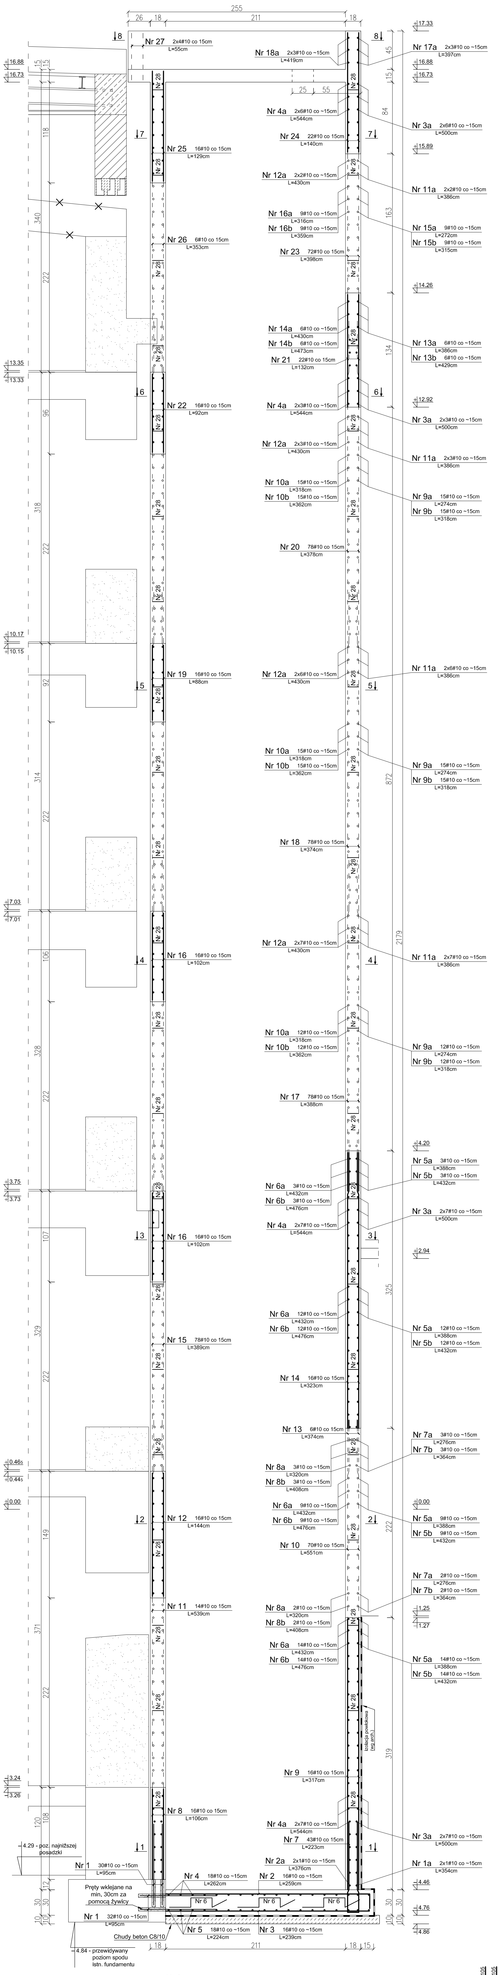

Przekrój 8-8

skala 1:25

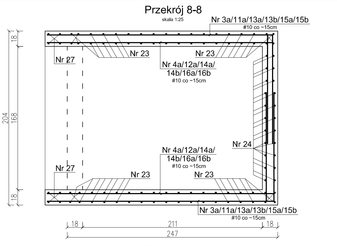



Przekrój 7-7

skala 1:25

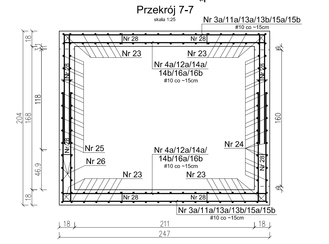

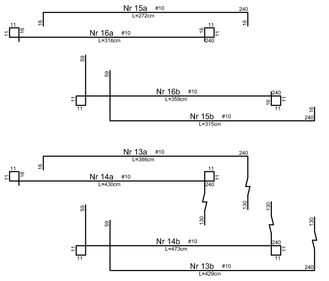

Przekrój 6-6

skala 1:25

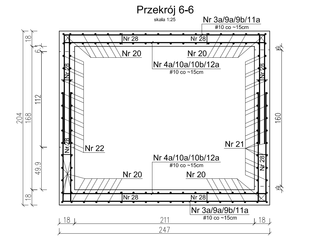

Przekrój 5-5

skala 1:25

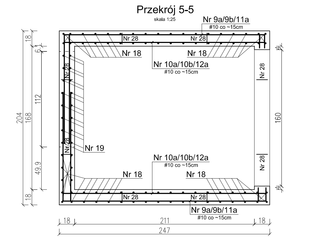

Przekrój 4-4

skala 1:25

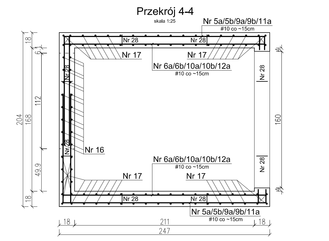

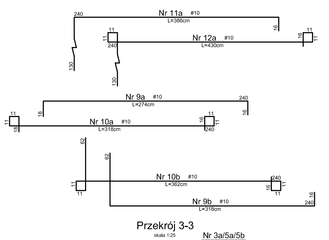

Przekrój 3-3

skala 1:25

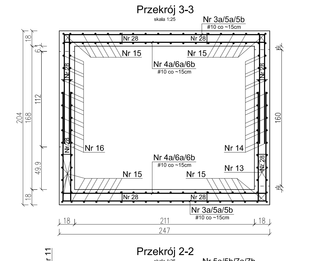

Przekrój 2-2

skala 1:25

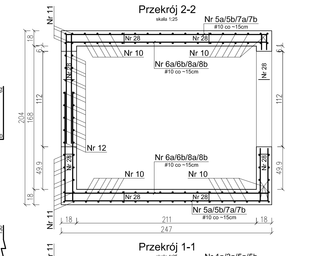

Przekrój 1-1

skala 1:25

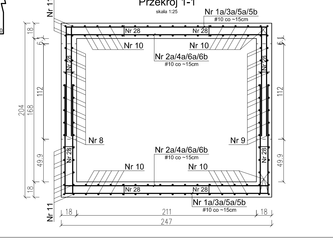





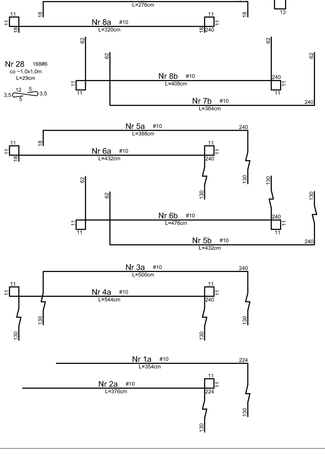

UWAGA!
1. Na rysunku podano przewidywany poziom spodu istniejącego fundamentu wyliczony jako minimalne zagłębienie w stosunku do posadzki istniejącej. W trakcie opracowywania projektu brak było możliwości wykonania w tym miejscu odkrywki.
2. Posadowienie szybu windy należy wykonać w poziomie posadowienia istniejącego fundamentu.
3. W przypadku stwierdzenia innego poziomu posadowienia istniejącego fundamentu odbiegającego w stosunku do przyjętego w projekcie należy powiadomić projektanta.
4. Wykonywanie szybu należy rozpocząć po wyborze dostawcy windy i potwierdzeniu zgodności wymiarów zaprojektowanego szybu z wytycznymi dostawcy.

UWAGA!
1. BETON C20/25
2. STAL: AIIIN (RB500W)
3. Otulina: 2cm
4. Wymiary: centymetry

| | | |