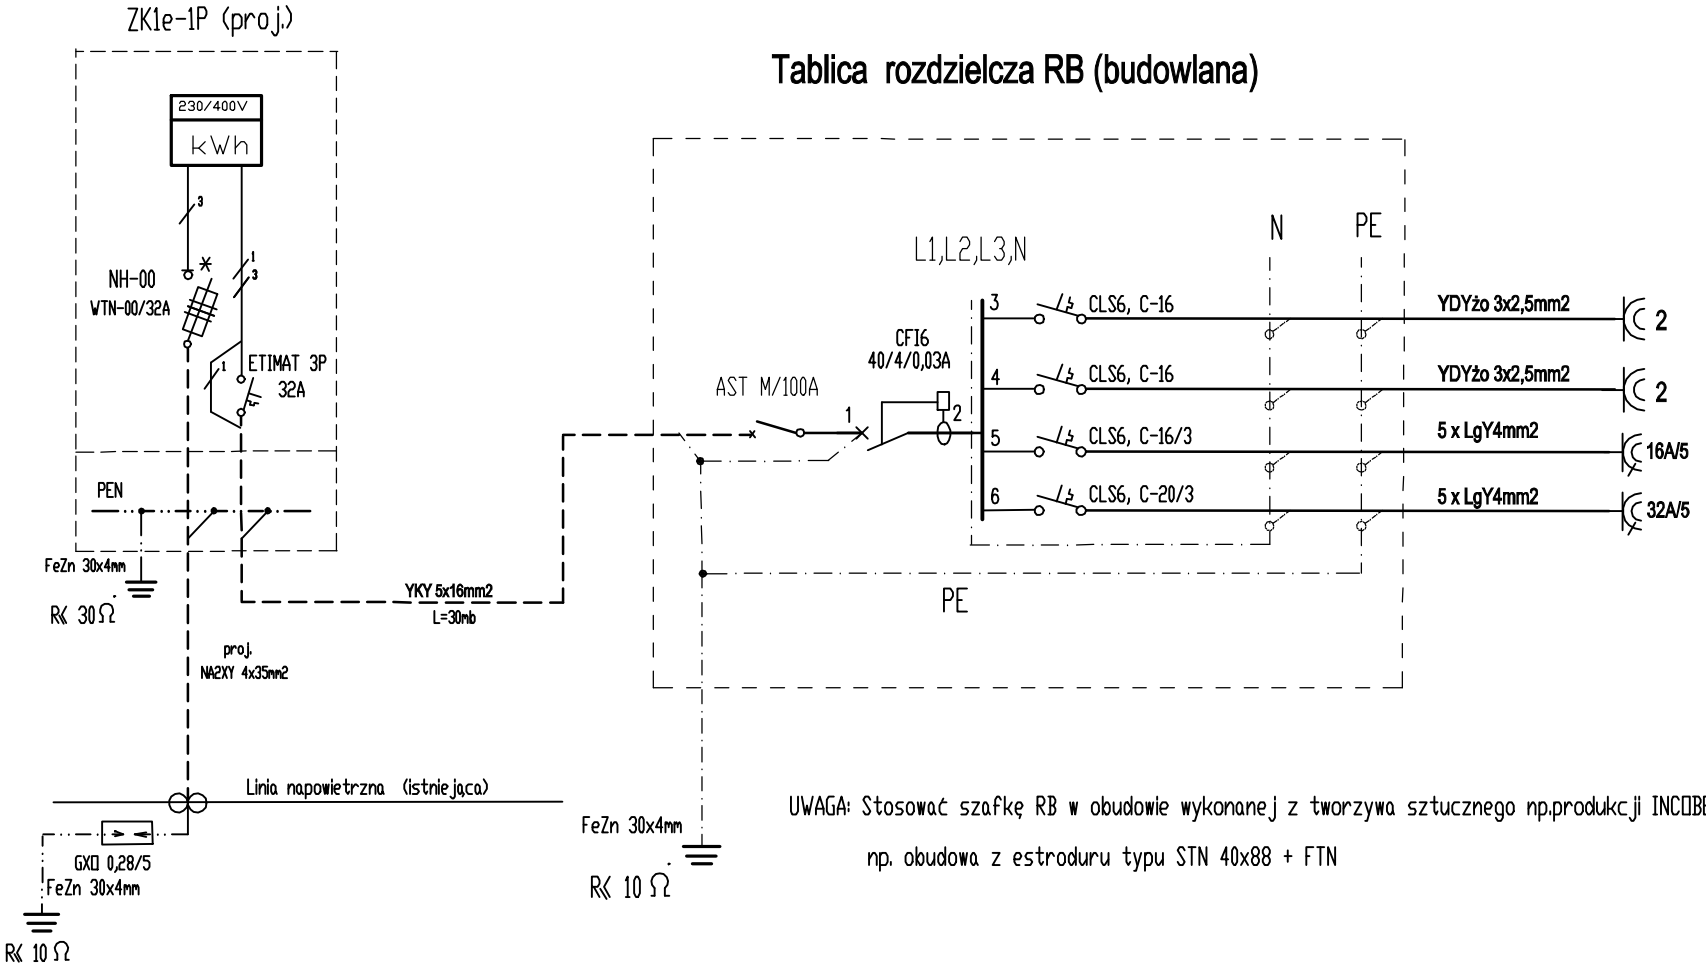

Numer obwodu	Nazwa Odbiornika
1	Wyłącznik główny
2	Wyłącznik p.porażeniowy
3	Gn. 1-faz. 230 V nr.3
4	Gn. 1-faz. 230 V nr.4
5	Gn. 3-faz. 16/5A nr.5
6	Gn. 3-faz. 32/5A nr.6

UWAGA: Stosować szafkę RB w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego np.produkcji INCOBEX lub o podobnych parametrach np. obudowa z estroduru typu STN 40x88 + FTN

BIURO PROJEKTOWE I USŁUG INWESTYCYJNYCH
Anna Sołtysik, ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork
tel. 77 4182365, e-mail: anna.soltysik120@wp.pl

Budowa budynku biurowego pn. samodzielna kancelaria Leśnictwa Leśna					
Branża	Elektryczna	Data	12.2019r.	Nr rys.	4/E
Przedmiot rys.	Schemat ideowy zasilania placu budowy z ukladem pomiarowym				
Lokalizacja	Wachów, ul. Leśna, dz. nr ew. 65/22				
Projektant	mgr inż. Piotr Bazan, upr. nr 106/87/OP				