


RZĘDNA TERENU ISTN.	135,6			
RZĘDNA DNA PRZEWODU	134,00			
RZĘDNA DNA STUDZIENKI	133,96			
GLĘBOKOŚĆ WYKOPU	1,6		1,48	
SPADEK ŚREDNICA	i=12,5%		Ø160PVC	
ODLEGŁOŚĆ /m/	2,5			
DZNIACZENIA				

RS1

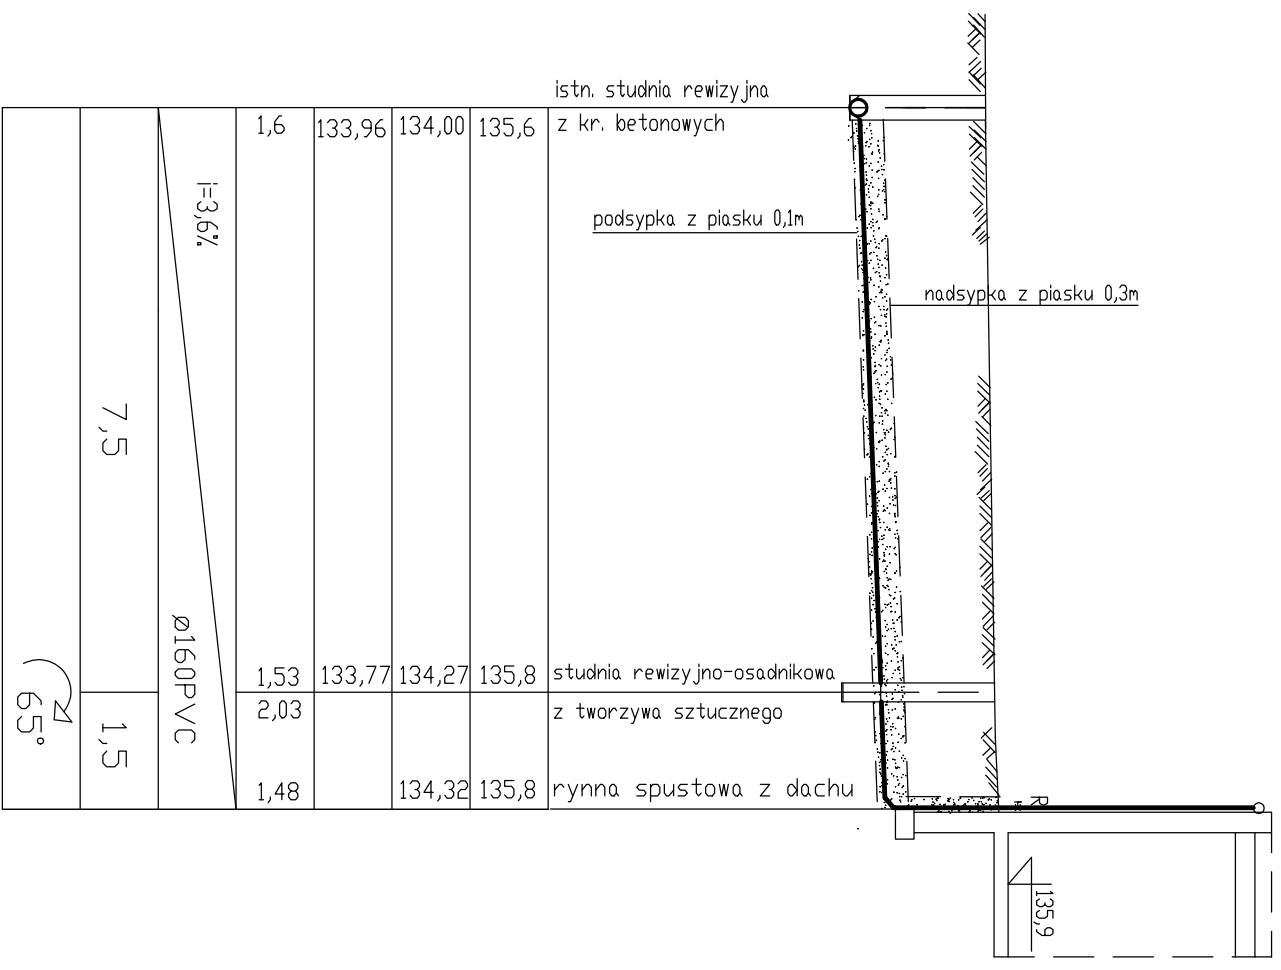

RZĘDNA TERENU ISTN.	135,6			
RZĘDNA DNA PRZEWODU	134,00			
RZĘDNA DNA STUDZIENKI	133,96			
GLĘBOKOŚĆ WYKOPU	1,6		1,48	
SPADEK ŚREDNICA	i=3,6%		Ø160PVC	
ODLEGŁOŚĆ /m/	7,5			
DZNIACZENIA				

RS2

PRACOWNIA PROJEKTOWA "RM" BIAŁYSTOK UL. MAŁEDA 15A/11 TEL. 502 075102			
INWESTOR: PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W BIAŁYMSTOKU UL. WARSZAWSKA 3			
OBIEKT	BUDYNEK MNII RĘCZNEJ SAMOCHODÓW POZARNICZYCH PSP	NR RYS.	S6
NAZWA RYSUNKU	PROFIL PODŁUŻNY DOZIEMNEJ INST. KAN. DESZCZOWEJ	SKALA	1:100
BRANŻA	PROJEKTANT	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	
INSTALACJE SANITARNE	MGR INŻ. BEATA ZIELEŃEWSKA GROMADA	Bf/51/98	
INST. SANITARNE SPRANDZAJĄCY	MGR INŻ. ANNA GAJEWSKA	Bf/3/97	
PROJEKT WYKONAWCZY		BIAŁYSTOK	DN. 03.01.2017 R.