



PODKARPACKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKÓW
Rz-IRN.5142.93.2024.ST

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
z siedzibą w Przemyśle
Delegatura w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 7
tel./fax 17 853-94-61, 17 353-94-62
NIP: 795-20-71-175

Sąd Okręgowy w Rzeszowie



33490200031410
RPW/12785/2024
Data: 2024-03-21

Rzeszów 19.03.2024 r.

**SĄD OKRĘGOWY
W RZESZOWIE**

Pod
dn. 2024 -03- 21

godz. min.
..... krotnie zał.

DECYZJA nr 57/24

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, lit. b, art. 7 pkt 2, art. 89 ust. 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 840 i 2023 r., poz. 951) oraz § 8 i § 17 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. poz. 1609 z 2018 r.) oraz Upoważnienia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 06.06.2022 r. a także art. 104, art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku P. Macieja Szewczyk – Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 01.03.2024 r. (data wpływu 15.03.2024 r.) w sprawie wydania pozwolenia konserwatorskiego polegającego na „demontażu istniejących opraw i źródeł oświetleniowych oraz ich utylizacja. Montaż nowych opraw oświetleniowych wraz z osprzętem” w budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie, zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 10

(wpis do rejestru zabytków decyzją nr A-1023 z dnia 28.03.1987 r. – budynek Sądu Rejonowego w Łańcucie)

POZWALAM

Sądowi Okręgowemu w Rzeszowie na wykonanie prac polegających na „demontażu istniejących opraw i źródeł oświetleniowych oraz ich utylizacja. Montaż nowych opraw oświetleniowych wraz z osprzętem” w budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie, zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 10

/wg programu robót, opr. przez Jerzego Boratyn /upr. bud. nr E-207/94/, stanowiącego integralną część niniejszej decyzji/

Termin ważności wykonania prac do dnia 31 grudnia 2025 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 755) odstąpiono od uzasadnienia decyzji administracyjnej z powodu uwzględnienia w całości żądania strony.

POUCZENIE

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z art. 127a § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna.

W załączeniu:

- 1 egz. podpisanego i opieczetowanego programu robót



Z upoważnienia
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Bartosz Podubny
Zastępca
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Otrzymują:

1. Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2
2. A/a - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu - Delegatura w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7, 35-064 Rzeszów

PROGRAM ROBÓT

Wymiana oświetlenia w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Łańcucie

Projektowane zadanie obejmuje modernizację oświetlenia podstawowego w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Łańcucie polegającą na wymianie istniejącego oświetlenia podstawowego na energooszczędne ze źródłami światła typu LED.

Stan istniejący:

- dotychczasowe oświetlenie wewnętrzne jest wykonane jako sufitowe z wykorzystaniem opraw oświetleniowych świetlówkowych z podwójnymi źródłami światła,
- oświetlenie jest stare i wyeksploatowane o obniżonych parametrach oddawania światła,
- zakres wymiany opraw obejmuje demontaż świetlówek i starych opraw blaszanych,
- zdemontowane urządzenia podlegają utylizacji.

Stan projektowany:

- w miejscu starych zdemontowanych opraw świetlówkowych projektuje się montaż nowych opraw ze źródłami światła typu LED o strumieniu świetlnym oprawy 6485 lm i mocy 43 W,
- niezbędne będzie przygotowanie podłoża do zamontowania nowych opraw polegające na wyrównaniu sufitu, uzupełnieniu tynku oraz pomalowanie na dotychczasowy kolor,
- po zamontowaniu nowych opraw LED wykonawca dokona pomiarów natężenia oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach w których była realizowana wymiana, oraz sporządzi powykonawczy protokół z wykonanych pomiarów.

Planowane roboty budowlane polegające na modernizacji wewnętrznego oświetlenia pomieszczeń nie spowodują negatywnego wpływu na istniejący zabytek.

Prace będą wykonywane ręcznie przy użyciu niezbędnych lekkich narzędzi.

Wymiana opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne typu LED poprawi wygląd pomieszczeń oraz komfort pracy pracowników, a przede wszystkim przyniesie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia pomieszczeń.

Szczegółowe parametry zaprojektowanych opraw oświetleniowych typu LED ujęto w załączniku nr 1.

JERZY BORATYN
upr. bud. nr E-207/94
specjalność instalacyjno-inżynierska
zakres: sieci i instalacje elektryczne
upr. SEP: D/049/89/Rz/19, E/79/049/Rz/19

Rodzaj montażu Uniwersalny

Materiał obudowy Aluminium

Raster / przesłona OPAL

Materiał klosza Tworzywo sztuczne opalizowane

Odbłyśnik o wysokim połysku

Moc oprawy 43W

Zasilacz/typ ON/OFF regulacja strumienia i prądu

Kolor Biały

Zakres temperatur pracy -15 ... 40 °C

Info 2035 mm

Strumień świetlny oprawy 6485lm

Skuteczność świetlna oprawy 151 lm/W

Wskaźnik oddawania barw 80

Rozsył światła DI

Degradacja diod LED B10

Spadek strumienia świetlnego w czasie L80

Żywotność diod LED > 72000 h

MacAdam SDCM 3

LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h 85%

Temp. Barwowa 4000K

Stopień ochrony (IP) IP20

Klasa ochronności I


CE, PZH, HACCP+, EAC

Współczynnik migotania światła =< 3%

JERZY BORATYN
upr. bud. nr E-207/94
specjalność instalacyjno-inżynierska
zakres: sieci i instalacje elektryczne
upr. SEP: D/049/80/Rz/19, E/79/049/Rz/19

Prokuratura Rejonowa w Łańcutie
37-100 Łańcut
ul. Grunwaldzka 10

RZUT II-GO PIĘTRA

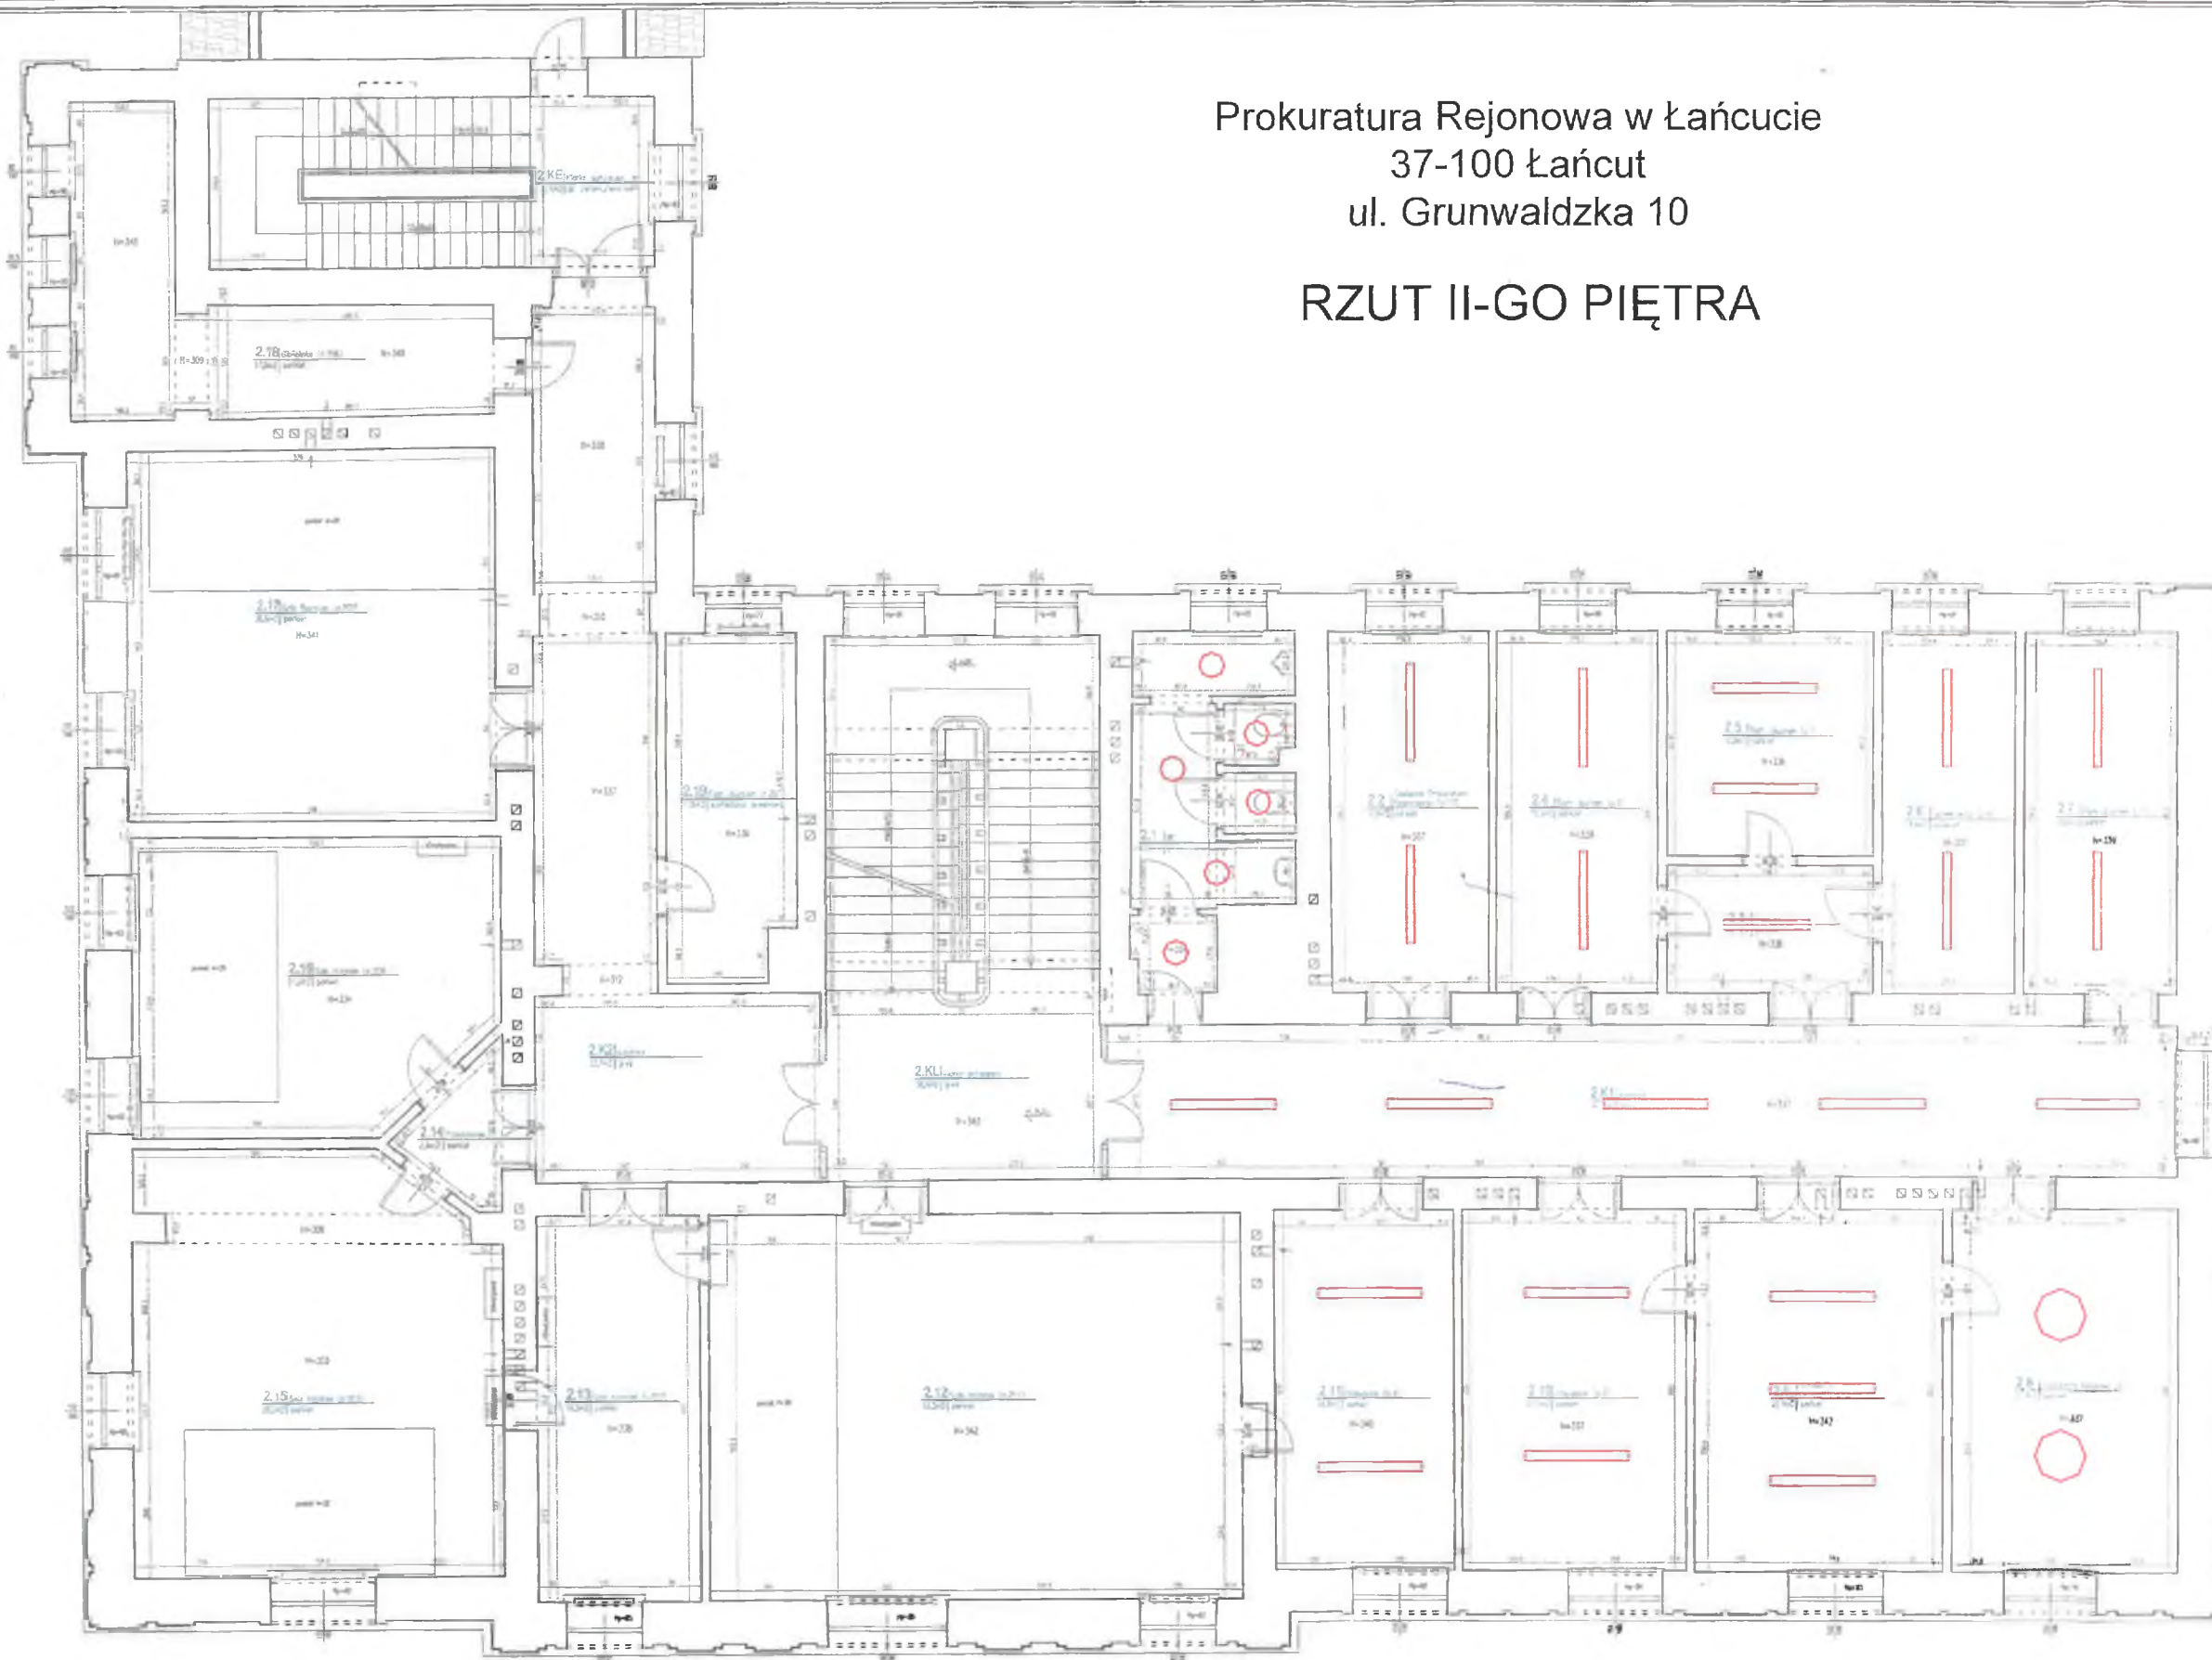

Opracował:

JERZY BORATYN
upr. bud. nr E-207/94
specjalność inżyniersko-inżynierska
z zakresu: sieci elektroenergetyczne
i instalacje elektryczne
upr. E-207/94, E-207/94, E-207/94, E-207/94

Legenda:

—, ○ - wymiana opraw świetłóvkowych na
oprawy typu LED - 31 szt.

PODKARPACKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
z siedzibą w Przemyśle
Delegatura w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 7
tel./fax 17 853-94-61, 17 853-94-62
NIP: 795-20-71-175

Załącznik nr 1
do pisma / postanowienia / decyzji
L.dz. Rz-12N 5142/93.2024.ST
dnia 19.03.2024.

Z upoważnienia
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Paweł Podubny
Zastępca
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków