
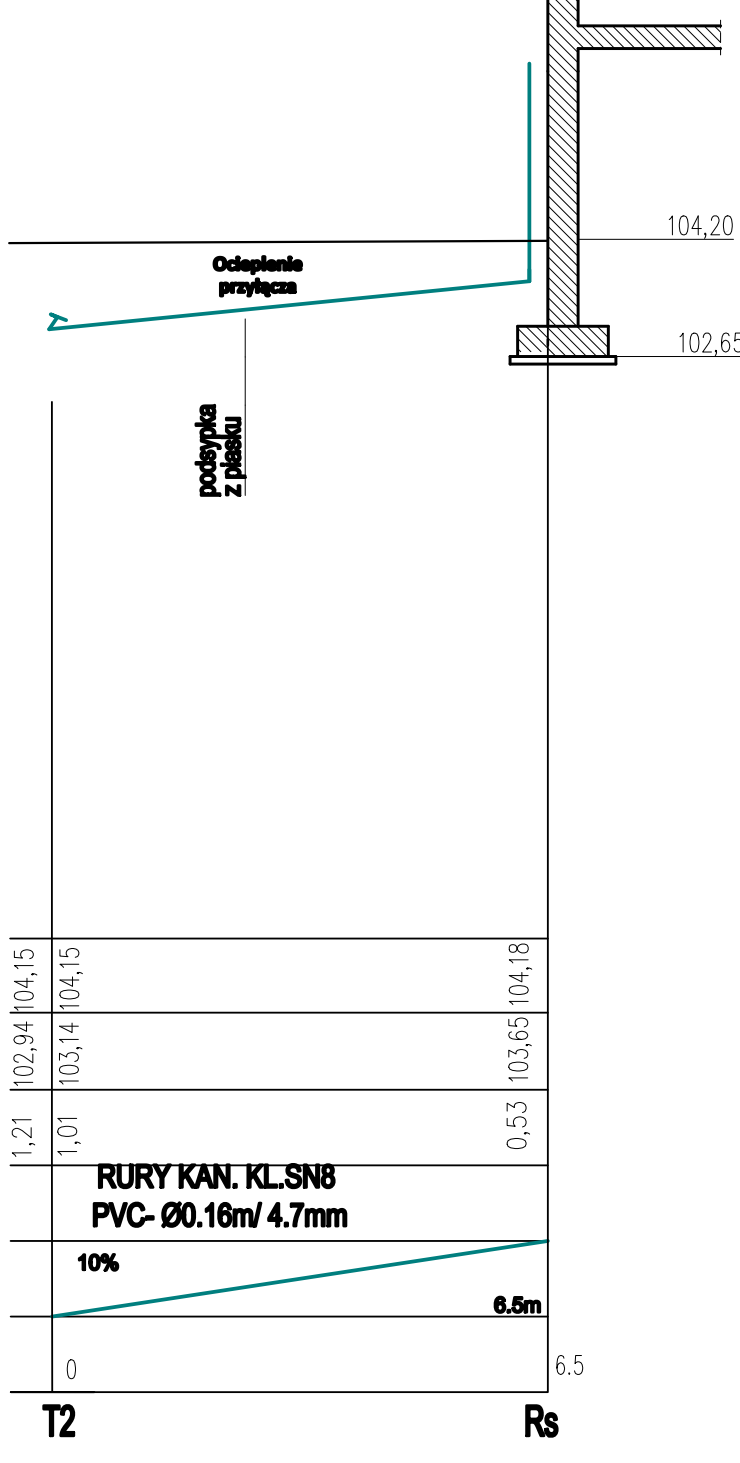
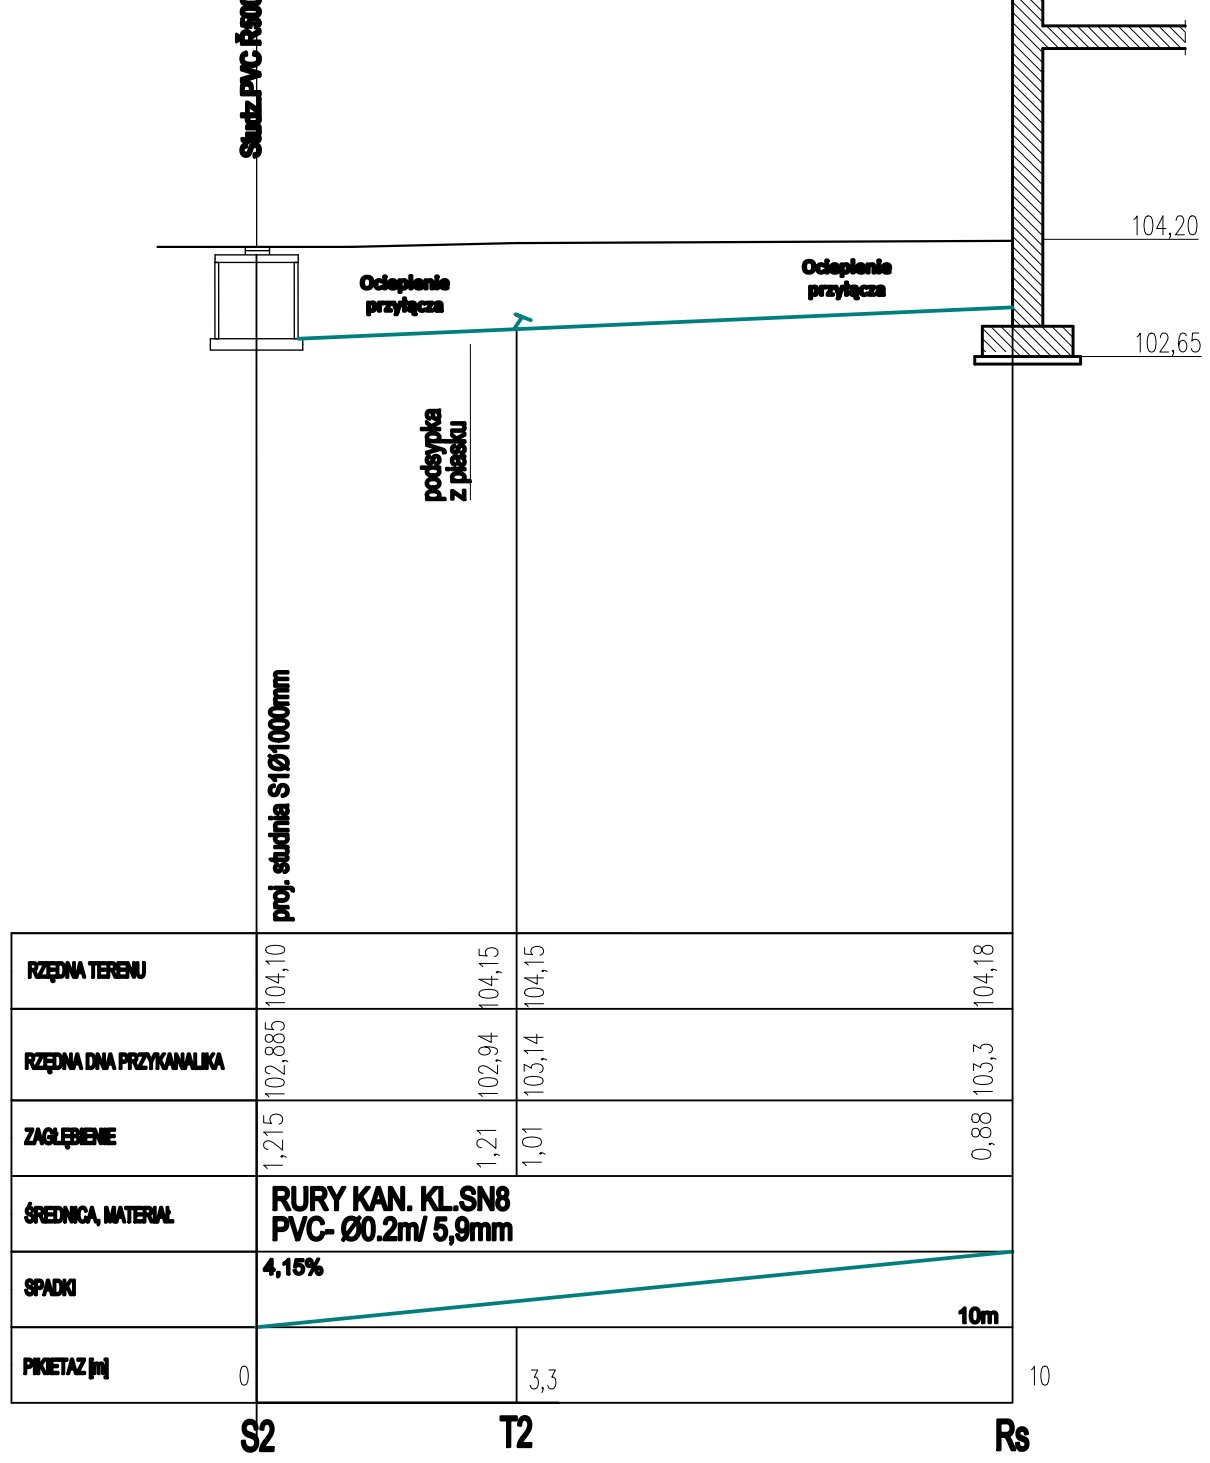
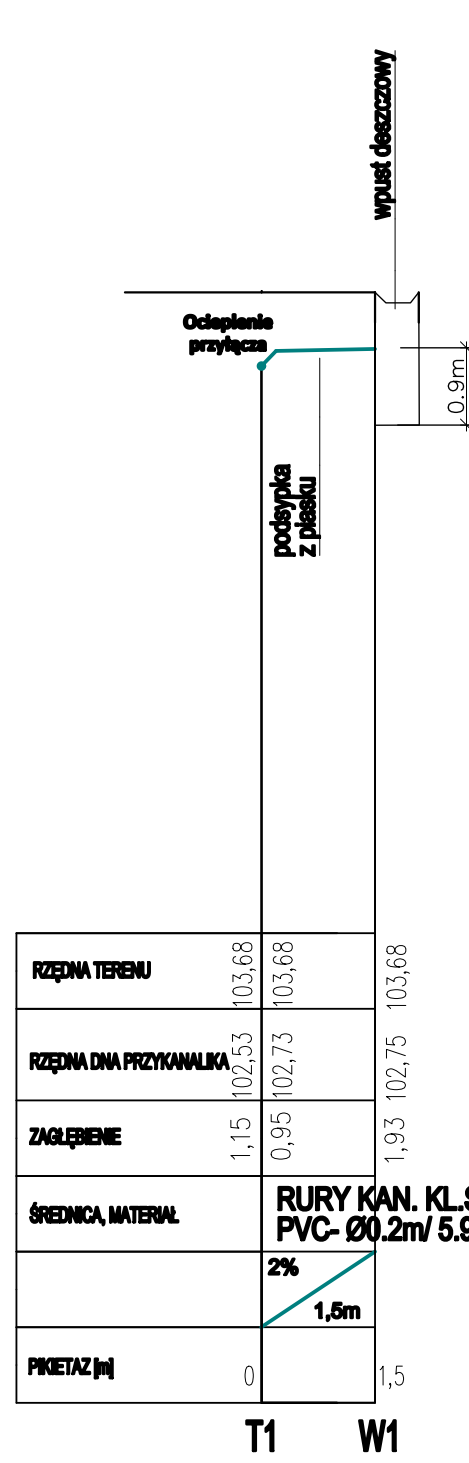


Zastosowane rzędne w układzie EVRF2007

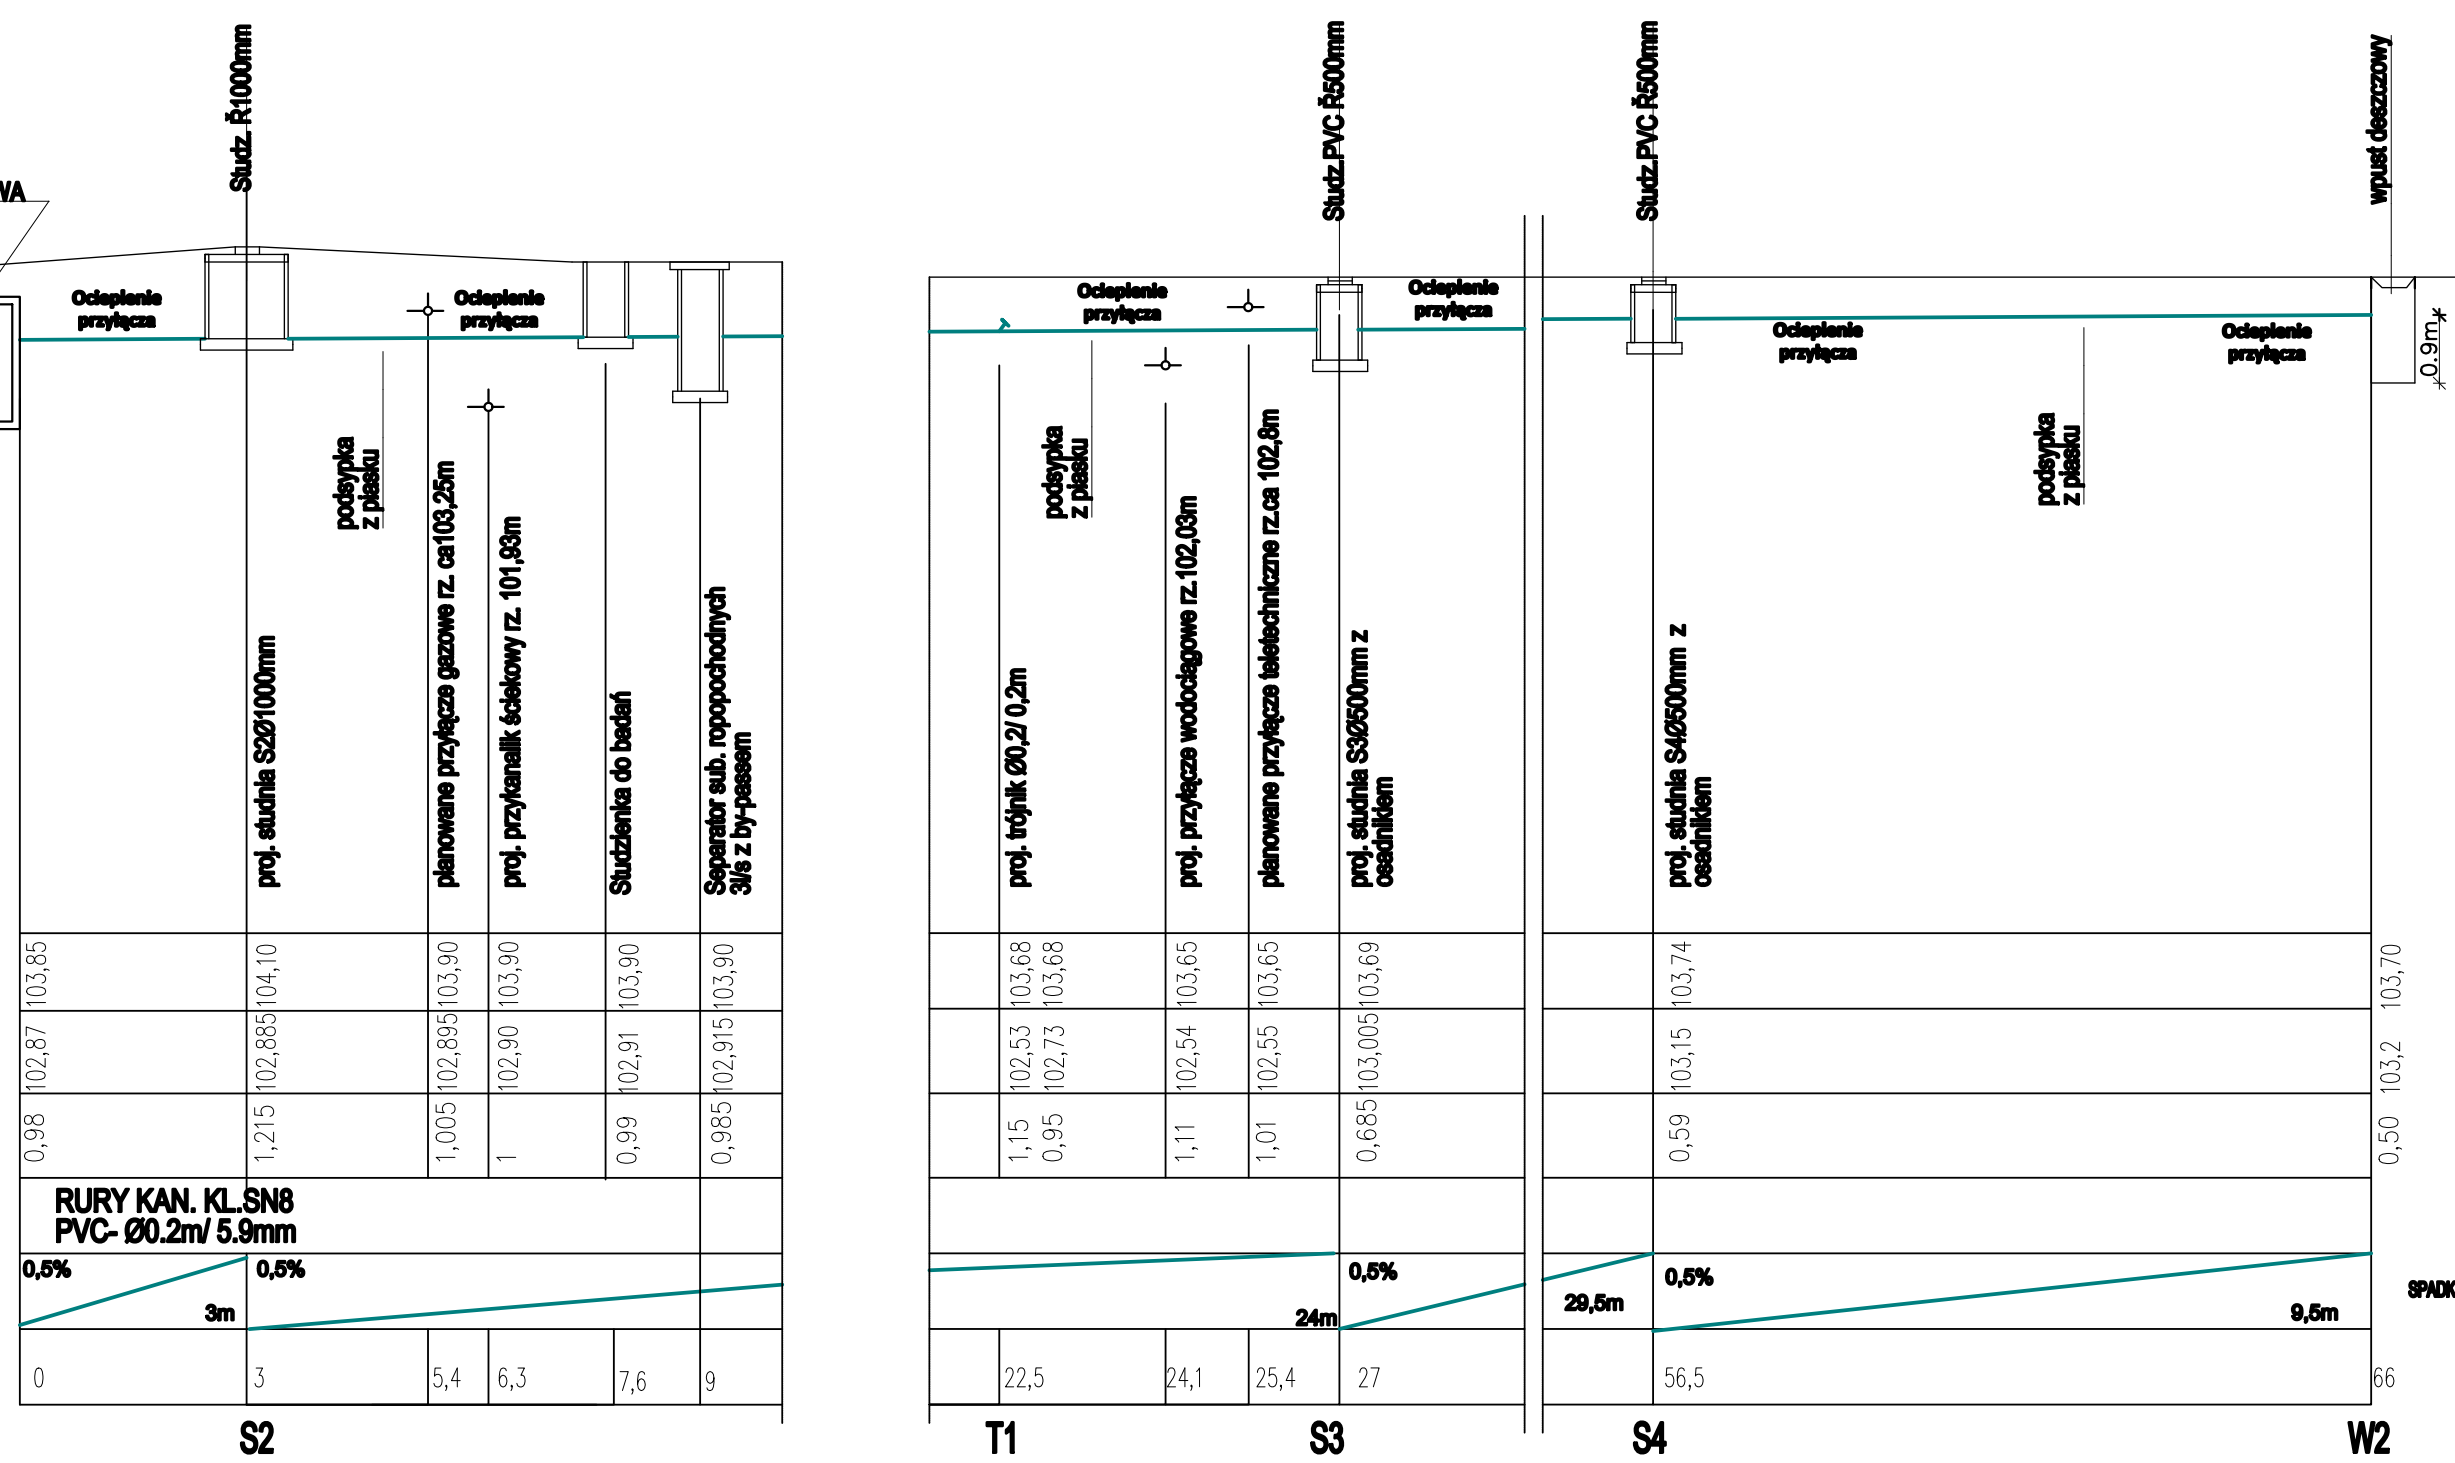

UWAGA:

Przy przykryciu przyłącza kanalizacji mniejszym niż 1,20m jest konieczne ocieplenie tego przyłącza (materiałem termoizolacyjnym, np. łupkami poliuretanowymi) i zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolacji

KONOPINŚCY.PL										PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					