


SCHEMAT ZESTAWU GNIAZDOWEGO 400/230V TN-S

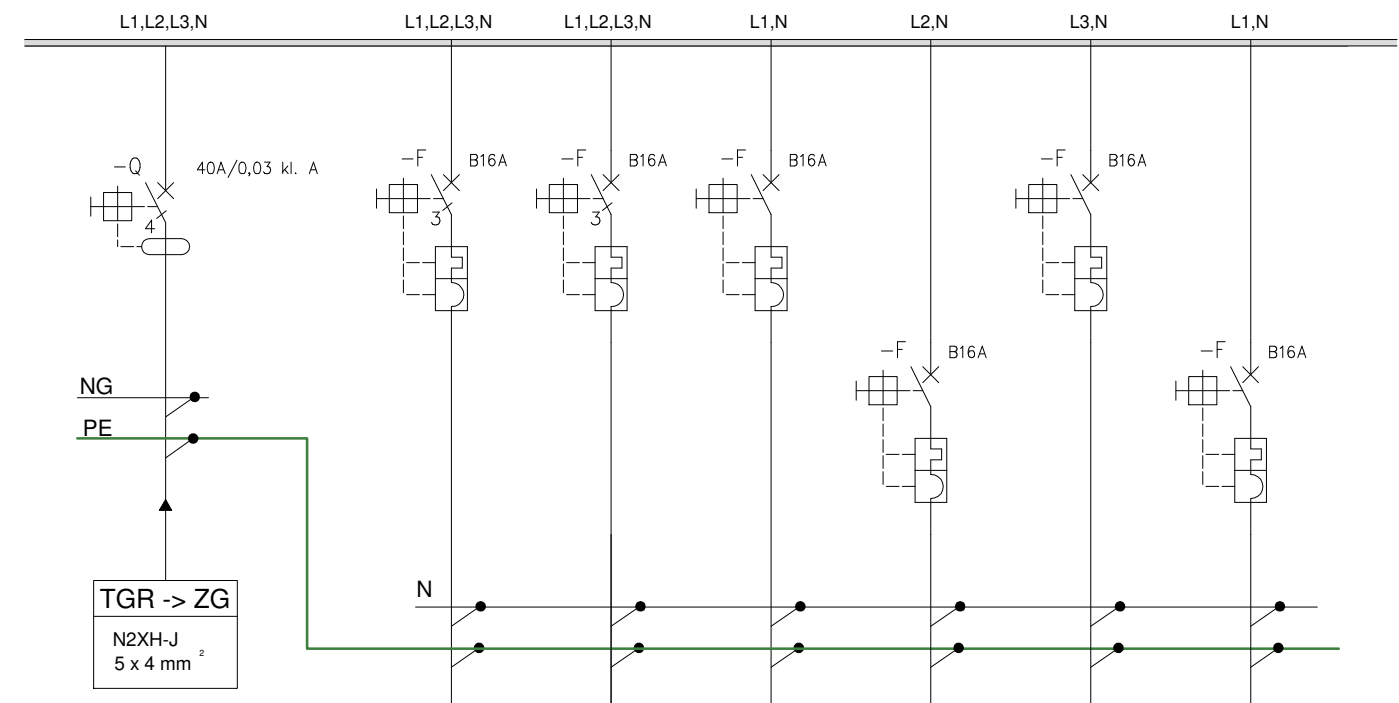

GS1	GS2	G1	G2	G3	G4
1 SZT	1 SZT	1 SZT	1 SZT	1 SZT	1 SZT
GNIAZDO SIŁOWE 16A/5P	GNIAZDO SIŁOWE 16A/5P	GNIAZDO 16A/2P+Z	GNIAZDO 16A/2P+Z	GNIAZDO 16A/2P+Z	GNIAZDO 16A/2P+Z
N2XH-J 5 x 2,5 mm ²	N2XH-J 5 x 2,5 mm ²	N2XH-J 3 x 2,5 mm ²	N2XH-J 3 x 2,5 mm ²	N2XH-J 3 x 2,5 mm ²	N2XH-J 3 x 2,5 mm ²

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE
TN-S
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

WSZYSTKIE POŁA ODPŁYWOWE ORAZ APARATY WYPOSAŻYĆ
W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM
I ZASILANYMI POMIESZCZENIAMI (URZĄDZENIAMI)
ROZDZIELNIĘ WYPOSAŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT

GLOBAL Albert Dragan
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 333
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl



**PRZEBUDOWA NADBUDOWA
I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY
PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE**

INWESTORPROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE
UL. OKOPOWA 2A
20-950 LUBLIN

RYSUNEK**SCHEMAT I WIDOK
ZESTAWU GNIAZDOWEGO ZG**

SKALA**ND**

NR RYS.**E-09**

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kopec	LUB/0132/PWOE/10	07 2024	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Łukaszuk	LUB/0028/PWBE/23	07 2024	

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI