


OZNACZENIA:



- 1.Instalację c.o wykonać np.PP PN20 stabilizowane
- 2.Izolacja dla rur c.o o średnicach:
Ø20 - 25x4,2mm izolacja 30
Ø25 - 32x5,4mm izolacja 30
Ø32 - 40x6,7mm izolacja 30
Ø40 - 50x8,4mm izolacja 40
Ø50 - 63x10,5mm izolacja 50
- 3.Zawory STAP montować na powrocie - zgodnie z kierunkiem przepływu.
- 4.Zawory TA HYDRONICS regulacyjno-równoważące
- 5.Przy kolizjach w posadzce c.o z innymi instalacjami zachować poziome ułożenie przewodów c.o

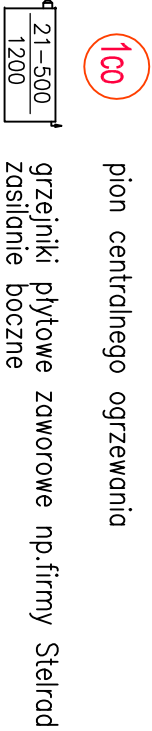